

IMMERGAS

VICTRIX 28 - 35 KW TT

1.038659GRE



Αγαπητέ Πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Immegas υψηλής ποιότητας ικανό να σας εξασφαλίσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ενέξια και ασφάλεια. Ως πελάτης της Immegas μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην καταρτισμένη και εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, που προετοιμάζεται και ενημερώνεται για να σας εξασφαλίζει τη συνεχή απόδοση του λέβητά σας Διαβάστε προσεκτικά τις σελίδες που ακολουθούν: μπορείτε να αποκομίσετε χρήσιμες προτάσεις για τη σωστή χρήση της συσκευής, των οποίων η τήρηση θα επιβεβαιώσει την ικανοποίησή σας για το προϊόν Immegas.

Απευθυνθείτε εγκαίρως στο εξουσιοδοτημένο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της περιοχής σας για να ζητήσετε την αρχική επαλήθευση της λειτουργίας. Ο τεχνικός μας θα επαληθεύσει τις σωστές συνθήκες λειτουργίας, θα εκτελέσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις βαθμονόμησης και θα σας υποδείξει το σωστό τρόπο λειτουργίας του λέβητα.

Απευθυνθείτε για οποιαδήποτε ανάγκη παρέμβασης και συνήθεις εργασίες συντήρησης στα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα: έχουν τα γνήσια ανταλλακτικά και διαθέτουν μια ειδική προετοιμασία που εποπτεύεται απευθείας κατασκευαστέ άμεσα από τον κατασκευαστή.

Γενικές προειδοποιήσεις

Όλα τα προϊόντα Immegas προστατεύονται με ειδική συσκευασία για τη μεταφορά.

Το υλικό πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες χώρο.

Το φυλλάδιο των οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του προϊόντος και θα πρέπει να παραδίδεται στο νέο χρήστη ακόμη και στην περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή εξαγοράς.

Το παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να φυλάσσεται με φροντίδα και να διαβάζεται με προσοχή, εφόσον όλες οι προειδοποιήσεις παρέχονται σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση.

Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών περιέχει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των λεβήτων Immegas. Όσον αφορά τα άλλα θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση του ίδιου του λέβητα (για παράδειγμα: την ασφάλεια στην εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη των ατυχημάτων), είναι απαραίτητο να τηρούνται οι ισχύουσες νομοθεσίες και οι αρχές της καλής τεχνικής.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εγκαταστάσεις πρέπει να εκτελούνται από καταρτισμένους επαγγελματίες εντός των ορίων των διαστάσεων που ορίζονται από το νόμο. Η εγκατάσταση και η συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του καταρτισμένου επαγγελματικά προσωπικού. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι τα άτομα θα πρέπει να έχουν τεχνικές γνώσεις στον τομέα των εγκαταστάσεων, όπως απαιτείται από το νόμο.

Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση της συσκευής ή/και των συστατικών μερών, αξεσονάρ, kit και των συσκευών Immegas μπορεί να προκαλέσει εκ των προτέρων απρόβλεπτες δυνάρεστες καταστάσεις σχετικά με πρόσωπα, ζώα και πράγματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται με το προϊόν για να έχετε μια σωστή εγκατάσταση.

Η συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, η Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας υπό αυτή την έννοια αποτελεί εγγύηση ποιότητας και επαγγελματισμού.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως δυνητικά επικίνδυνη.

Σε περίπτωση σφαλμάτων κατά την εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση, που οφείλονται στη μη συμμόρφωση με την τεχνική ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς ή τις οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου (ή άλλως προβλέπεται από τον κατασκευαστή), απαλλάσσεται από οποιαδήποτε συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη ο κατασκευαστής για τυχόν ζημιές και ακυρώνεται η εγγύηση που αφορά τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά την εγκατάσταση των γεννητριών θερμότητας αερίου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Immegas στην ακόλουθη διεύθυνση: www.immegas.com

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ (σύμφωνα με ISO/IEC 17050-1)

Η εταιρεία IMMERGAS S.p.A., με έδρα στην οδό Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) i της οποίας οι διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής και τεχνικής κατόπιν πώλησης υποστήριξης συμμορφώνονται με τις απατήσεις του κανονισμού UNI EN ISO 9001:2008,

Δηλώνει ότι:

Οι λέβητες μοντέλο VICTRIX 28-35 TT 1 ERP είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκών αντιπροσώπων που αναφέρονται παρακάτω:

Οδηγία “οικολογικού σχεδιασμού” 2009/125/EK, Οδηγία “ενεργειακής επισήμανσης” 2010/30/EK, Κανονισμός ΕΕ 811/2013, Κανονισμός ΕΕ 813/2013, Οδηγία “Συσκευές φυσικού αερίου” 2009/142/EK, Οδηγία “Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας” 2004/108/EK, Οδηγία “Απόδοσης” 92/42/EK και Οδηγία “Χαμηλής τάσης” 2006/95/EK.

Mauro Guareschi

Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης

Υπογραφή:

Η Immegas S.p.A. αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη εκτύπωσης ή αντιγραφής διαφυλάσσοντας το δικαίωμα να επιφέρει στα τεχνικά και εμπορικά προσπέκτους οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	σελ.	ΧΡΗΣΤΗΣ	σελ.	ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ	σελ.
1 Εγκατάσταση λέβητα	5	2 Οδηγίες χρήσης και συντήρησης.....	21	3 Θέση σε λειτουργία του λέβητα (αρχική επαλήθευση)	27
1.1 Προειδοποιήσεις εγκατάστασης.	5	2.1 Καθαρισμός και συντήρηση.	21	3.1 Υδραυλικό διάγραμμα λέβητα.....	27
1.2 Βασικές διαστάσεις.	6	2.2 Γενικές προειδοποιήσεις.....	21	3.2 Ηλεκτρικό διάγραμμα.	28
1.3 Αντψυκτική προστασία.....	6	2.3 Πίνακας ελέγχου.....	21	3.3 Αφαιρούμενη μηχημ.....	29
1.4 Σύστημα σύνδεσης λέβητα.	7	2.4 Χρήση του λέβητα.	22	3.4 Πίθανά προβλήματα και οι αιτίες τους.	29
1.5 Σύνδεση αερίου.	7	2.5 Επισήμανση βλαβών και ανωμαλιών.....	23	3.5 Μετατροπή του λέβητα σε περίπτωση αλλαγής αερίου.	29
1.6 Υδραυλική σύνδεση.	7	2.6 Μενού πληροφοριών.....	25	3.6 Έλεγχοι που πρέπει να γίνουν μετά την μετατροπή του αερίου.....	29
1.7 Ηλεκτρική σύνδεση.	8	2.7 Σβήσιμο του λέβητα.	26	3.7 Τυπολογίες βαθμονόμησης με αντικατάσταση ενός εξαρτήματος.....	30
1.8 Απομακρυσμένοι έλεγχοι και χρονοθερμοστάτες περιβάλλοντος (Προαιρετικό).....	8	2.8 Αποκατάσταση πίεσης της εγκατάστασης θέρμανσης.....	26	3.8 Λειτουργία πλήρους βαθμονόμησης.....	30
1.9 Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας (Προαιρετικό).....	9	2.9 Άδειασμα της εγκατάστασης.....	26	3.9 Ρύθμιση αναλογίας αέρα αερίου.....	31
1.10 Συστήματα αεραγωγών Immegas.	10	2.10 Αντψυκτική προστασία.	26	3.10 Ταχεία βαθμονόμηση.....	31
1.11 Πίνακες συντελεστών αντίστασης και ισοδύναμου μήκους.	10	2.11 Καθαρισμός της επενδυσης.....	26	3.11 Δοκιμή συστήματος αεραγωγών.....	31
1.12 Εγκατάσταση εξωτερικά σε χώρο εν μέρει προστατευμένο.	12	2.12 Οριστική απενεργοποίηση.....	26	3.12 Προγραμματισμός ηλεκτρονικής κάρτας.	32
1.13 Εγκατάσταση ομόκεντρων οριζόντιων kit.	13			3.13 Λειτουργία συνδύασμού ηλιακών συλλεκτών.	35
1.14 Εγκατάσταση ομόκεντρων κάθετων kit.	14			3.14 Λειτουργία "Καθαρισμού Καπνοδόχου".	35
1.15 Εγκατάσταση kit διαχωριστή.	15			3.15 Λειτουργία απεμπλοκής αντλίας.	35
1.16 Εγκατάσταση kit προσαρμογέα C9.	16			3.16 Λειτουργία απεμπλοκής της τρίοδης βαλβίδας.	35
1.17 Διασωληνώσεις καπνοδόχων ή τεχνικών εγκοπών.	17			3.17 Αντψυκτική λειτουργία καλοριφέρ.	35
1.18 Διαμόρφωση τύπου Β σε θάλαμο ανοικτό και με εξαναγκασμένο ελκυσμό για εσωτερικό χώρο.	17			3.18 Αυτόματος περιοδικός έλεγχος της ηλεκτρονικής κάρτας.	35
1.19 Εκκένωση καπνών σε αεραγωγό/καπνοδόχο.	17			3.19 Λειτουργία αυτόματου εξαερισμού.	36
1.20 Αεραγωγοί, καπνοδόχοι, απολήξεις και τερματικά.	17			3.20 Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση της συσκευής.	36
1.21 Επεξέργασίσ νερού πλήρωσης εγκατάστασης.	18			3.21 Αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος.	37
1.22 Πλήρωση της εγκατάστασης.	18			3.22 Κυμαινόμενη θερμική ισχύς.	39
1.23 Πλήρωση των σιφονιών συγκέντρωσης συμπτύκνωσης.	18			3.23 Παράμετροι της καύσης.	40
1.24 Θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης αερίου.	18			3.24 Τεχνικά στοιχεία.	41
1.25 Ενέργοποίηση του λέβητα (ένανση).	18			3.25 Λεζάντα πινακίδας στοιχείων.	42
1.26 Αντλία κυκλοφορίας.	19			3.26 Τεχνικές παράμετροι για μικτούς λέβητες (σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 813/2013).	43
1.27 Εξαρτήματα του λέβητα.	20			3.27 Δελτίο τεχνικών δεδομένων του προϊόντος (σύμφωνα με τον κανονισμό 811/2013).	44
1.28 Kit που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας....	20			3.28 Παράμετροι για τη συμπλήρωση της συνολικής κάρτας.	45

1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

1.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ο λέβητας Victrix Maior 28-35 TT 1 ErP έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εγκαταστάσεις τοίχου, για τη θέρμανση και για την εγχώρια παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και παρόμοια.

Ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής και των σχετικών αξεσουάρ Immergas πρέπει να έχει τις καταλληλες ιδιότητες (τεχνικές και διαρθρωτικές) που να επιτρέπουν (πάντα σε συνθήκες ασφαλειας, αποτελεσματικότητας και διευκόλυνσης):

- την εγκατάσταση (σύμφωνα με τα όσα υπαγεύονται από την τεχνική νομοθεσία και τους τεχνικούς κανονισμούς),
- τις εργασίες συντήρησης (συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων, περιοδικών, τακτικών, έκτακτων εργασιών).
- την απομάκρυνση (μέχρι έξω, σε εξωτερικούς χώρους σχεδιασμένους για τη φόρτωση και τη μεταφορά των εξοπλισμών και των συστατικών μερών τους) καθώς και την ενδεχόμενη αντικατάσταση τους με ισοδύναμους εξοπλισμούς ή/και συστατικά μέρη.

Ο τοίχος πρέπει να είναι λείος, χωρίς προεξοχές ή εσοχές έτοις ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από την πίσω πλευρά. Οπωσδήποτε δεν έχουν σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις σε βάσεις ή δάπεδα (Εικ.. 1-1).

Αλλάζοντας την τυπολογία εγκατάστασης αλλάζει και η κατηγορία του λέβητα και ειδικότερα:

- **Λέβητας τύπου B₂₃ ή B₅₃**, αν εγκαθίσταται χρησιμοποιώντας το ειδικό τερματικό αναρρόφησης του αέρα απενθύεις από το χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο λέβητας.
- **Λέβητας τύπου C** αν εγκαθίσταται χρησιμοποιώντας ομόκεντρους σωλήνες ή άλλο είδος αγωγών που προβλέπονται για λέβητες με στεγανό θάλαμο για την αναρρόφηση του αέρα και την εκκένωση των καυσαριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η κατάταξη της συσκευής υποδεικνύεται στις παραστάσεις των διαφόρων λύσεων εγκατάστασης που αναφέρονται στις παρακάτω σελίδες.

Η σωστή λειτουργία των προϊόντων Immergas διασφαλίζεται όταν η εγκατάσταση γίνεται από αδειούχους και εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες.

Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και τηρώντας κάθε ισχύοντα κανονισμό και διάταξη.

Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν που έχετε παραλάβει είναι ακέραιο, διαφορετικά απευθυνθείτε αμέσως στον προμηθευτή. Τα μέρη που αποτελούν τη συσκευασία (γάντζοι, καρφιά, πλαστικά σακουλάκια, διογκωμένο πολυστυρόλιο κλπ) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά διότι αποτελούν πηγές κινδύνου. Αν η συσκευή εγκατασταθεί μέσα ή ανάμεσα σε έπιπλα, θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για τη διεξαγωγή των τακτικών συντηρήσεων. Συνιστάται, λοιπόν, να αφήνετε τουλάχιστον 3εκ. μεταξύ του περιβήματος του λέβητα και των κατακόρυφων τοίχων του επίπλου. Πάνω και κάτω από το λέβητα θα πρέπει να αφήσετε χώρο τόσο που να είναι δυνατή η επέμβαση στις υδραυλικές συνδέσεις και σύστημα των σωλήνων καύσης. Κοντά στο λέβητα δεν θα πρέπει να βρίσκεται κανένα εύφλεκτο υλικό (χαρτί, πανιά,

πλαστικό, πολυστυρόλιο κλπ).

Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές κάτω από το λέβητα γιατί μπορεί να υποστούν ζημιές σε περίπτωση λειτουργίας της βαλβίδας ασφαλείας, φραγμένου σιφονιού εικένωσης ή σε περίπτωση διαρροής από τα υδραυλικά πακόρ. Σε αντίθετη περίπτωση ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στις ηλεκτρικές συσκευές. Σας συνιστούμε επίσης, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, να μην τοποθετείτε αντικείμενα διακόσμησης, έπιπλα, κλπ., κάτω από το λέβητα.

Σε περίπτωση ανωμαλίας, βλάβης ή εσφαλμένης λειτουργίας, θα πρέπει να κλείσετε τη συσκευή και να καλέσετε το αρμόδιο κέντρο (για παράδειγμα το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών, που διαθέτει την ειδική τεχνική κατάρτιση και τα αυθεντικά ανταλλακτικά). Μην επιχειρήσετε να επέμβετε ή να τον επισκευάσετε. Η μη τήρηση όσων αναφέρονται παραπάνω υπόκειται στην ευθύνη σας και ακυρώνει την εγγύηση.

• Κανόνες εγκατάστασης:


- ο λέβητας αυτός μπορεί να εγκατασταθεί σε εξωτερικό μερικώς προστατευμένο χώρο. Ως μερικώς προστατευμένος χώρος εννοείται ο χώρος στον οποίο ο λέβητας δεν βρίσκεται εκτεθειμένος στην άμεση δράση των ατμοσφαιρικών συνθηκών (βροχή, χιόνι, χαλάζι κλπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτή η τυπολογία της εγκατάστασης είναι δυνατή μόνο αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας προορισμού της συσκευής.


- Απαγορεύεται η εγκατάσταση σε χώρους με κίνδυνο πυρκαγιάς (για παράδειγμα: αμαξοστάσια, γκαράζ σπιτιού), εξοπλισμών που λειτουργούν με αέριο και με σχετικούς αγωγούς καπνού, αγωγών εικένωσης καπνών και αγωγών αναρρόφησης αέρα καύσης.
- Απαγορεύεται η εγκατάσταση πάνω στην κατακόρυφη όψη των εστιών μαγειρέματος.
- Επίσης απαγορεύεται η εγκατάσταση σε οικήματα/ χώρους που αποτελούν τα κοινά μέρη του κτιρίου της πολυκατοικίας όπως για παράδειγμα σκάλες, κελάρια, διαδρόμους ισογείων, σοφίτες, πατάρια, οδούς διαφυγής, κλπ. αν δεν βρίσκονται μέσα σε τεχνικούς χώρους δικαιοδοσίας της κάθε ξεχωριστής κτιριακής μονάδας και είναι προσβάσιμα μόνο από το χρήστη (για τα χαρακτηριστικά των τεχνικών χώρων ανατρέξτε στην τεχνική νομοθεσία που ισχύει).

Προσοχή: η εγκατάσταση του λέβητα στον τοίχο, θα πρέπει να αποτελεί ένα σταθερό και αποτελεσματικό στήριγμα για την ίδια τη γεννήτρια. Τα στοπ (που παρέχονται από τη σειρά) με τον εξοπλισμό του λέβητα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη τη στερέωσή του στον τοίχο. Μπορούν να εξασφαλίσουν μια κατάλληλη στήριξη μόνο εφόσον στερεωθούν σωστά (βάσει των κανόνων της καλής τεχνικής) σε τοίχους που έχουν κατασκευαστεί με τούβλα γεμάτα ή μισογεμάτα. Σε περίπτωση τοίχων που έχουν κατασκευαστεί από τούβλα ή τούβλα με τρύπες, μεσοτοιχιών περιορισμένης στατικότητας ή τοιχοποιίας διαφορετικής από εκείνης που υποδεικνύεται θα πρέπει να γίνει ένας στατικός προκαταρκτικός έλεγχος του συστήματος στήριξης.

Αυτοί οι λέβητες χρησιμοποιούνται για να θερμαίνουν το νερό σε θερμοκρασία χαμηλότερη από εκείνη του βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση.

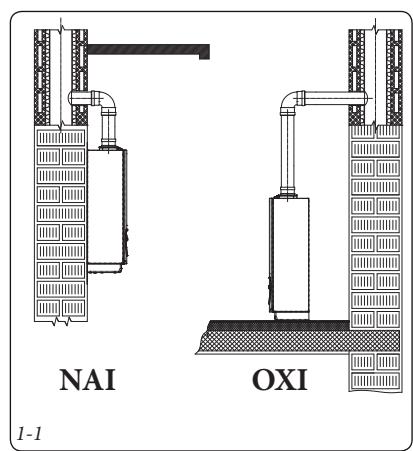

1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.

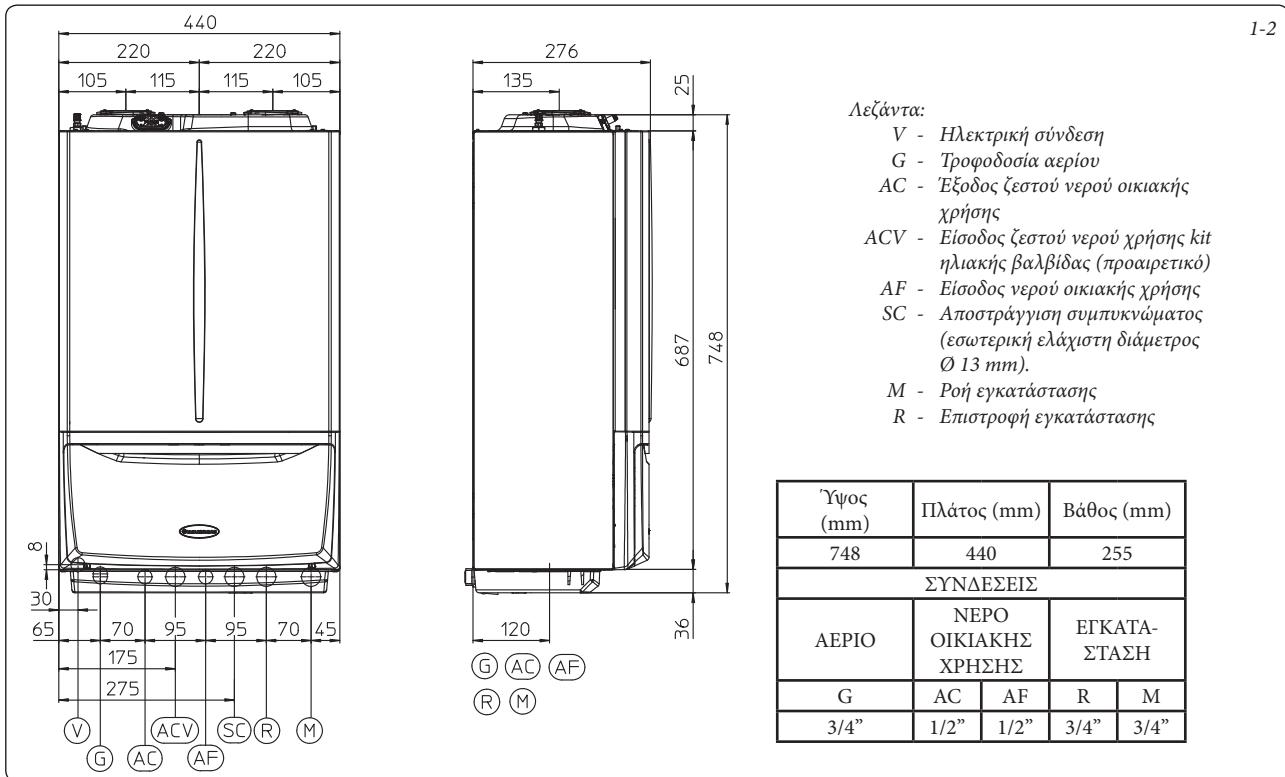

1.3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Ελάχιστη θερμοκρασία -5°C. Ο λέβητας διαθέτει μια σειρά αντιψυκτικών λειτουργιών που φροντίζει να θέσει σε λειτουργία την αντλία και τον καυστήρα όταν η θερμοκρασία του νερού μέσα στο λέβητα κατεβαίνει κάτω από τους 4°C. Υπό αυτές τις συνθήκες ο λέβητας είναι προστατευμένος από τον παγετό μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος των -5°C.

Ελάχιστη θερμοκρασία -15°C. Σε περίπτωση που ο λέβητας είναι εγκατεστημένος σε χώρο με θερμοκρασία που πέφτει κάτω από τους -5°C μπορεί η συσκευή να καταψυχθεί. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ψύξης, τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- προστατέυστε από τον παγετό το κύκλωμα θέρμανσης εισάγωντας ένα αντιψυκτικό υγρό καλής ποιότητας, ειδικά κατάλληλο για τη χρήση σε θερμικές εγκαταστάσεις και με την εγγύηση από τον κατασκευαστή ότι δεν προκαλεί ζημιές στον εναλλάκτη και στα άλλα εξαρτήματα του λέβητα. Το αντιψυκτικό υγρό δεν πρέπει να είναι βλαβερό για την υγεία. Θα πρέπει να ακολουθήσετε σχολαστικά τις οδηγίες του κατασκευαστή του ίδιου του υγρού όσον αφορά το ποσοστό που χρειάζεται σε σχέση με την ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία θέλετε να διατηρήσετε την εγκατάσταση. Θα πρέπει να δημιουργείται ένα υδατικό διάλυμα με κατηγορία πιθανής μόλυνσης του νερού 2 (EN 1717:2002).

Τα υλικά με τα οποία είναι κατασκευασμένο το κύκλωμα θέρμανσης των λεβήτων Immergas αντέχουν στα υγρά αντιψυκτικά με βάση τη γλυκόλη αιθυλενίου και προπυλενίου (στην περίπτωση όπου τα μίγματα έχουν παρασκευαστεί σωστά).

Για τη διάρκεια και την ενδεχόμενη απόρριψη ακολουθήστε τις υποδείξεις του προμηθευτή.

- Προστατεύστε από τον παγετό το κύκλωμα νερού οικιακής χρήσης χρησιμοποιώντας ένα αξεσουάρ που θα λάβετε κατόπιν παραγγελίας (αντιψυκτικό kit) το οποίο αποτελείται από μια ηλεκτρική αντίσταση της σχετικής καλωδίωσης και από το θερμοστάτη ελέγχου (διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη συναρμολόγηση που περιλαμβάνει η συσκευασία του kit).

Υπό αυτές τις συνθήκες ο λέβητας είναι προστατευμένος από την ψύξη μέχρι τη θερμοκρασία των -15°C.

Η αντιψυκτική προστασία του λέβητα (τόσο -5°C όσο -15°C) εξασφαλίζεται μόνο αν:

- ο λέβητας έχει συνδεθεί σωστά σε κυκλώματα τροφοδοσίας αερίου και ηλεκτρισμού,
- ο λέβητας τροφοδοτείται συνέχεια,
- ο λέβητας δεν είναι σε "off".
- Ο λέβητας δεν είναι έχει βλάβη (παράγρ. 2.5).
- Τα κύρια εξαρτήματα του λέβητα ή/και το αντιψυκτικό kit δεν έχουν υποστεί ζημιά.

Η ισχύς της εγγύησης δεν συμπεριλαμβάνει τις ζημιές που προκύπτουν από διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή από τη μη τίρηση των όσων αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση εγκατάστασης του λέβητα σε χώρους όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 0°C απαιτείται η μόνωση των σωλήνων σύνδεσης τόσο του νερού χρήσης όσο και της θέρμανσης.

1.4 Εγκατάσταση του λέβητα μέσα σε ειδικό ερμάριο (προαιρετικά)

Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για να μπορεί να εγκατασταθεί μέσα στο ειδικό ερμάριο της Immergas (παρέχεται προαιρετικά), και σε περίπτωση ανάγκης τέτοιου είδους εγκατάστασης το ερμάριο παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισμός μαζί με τον λέβητα.

Για την εγκατάσταση θα ενεργήσεται ως εξής:

- Εγκατάστηση την λάμα (2) μέσα στο πλαίσιο σύμφωνα με τις υπάρχουσες εσοχές και με τις αυτοδιάτρητες βίδες (3) βιδώστε την λάμα
- Κρεμάστε τον λέβητα (4) επάνω στην λάμα (2) σύμφωνα με το σχέδιο (εικ. 1-3b)
- Για να κεντράρουμε τον λέβητα (4) μέσα στο πλαίσιο (1) τοποθετούμε τα λαμάκια (5) στην σωστή τους θέση και τα βιδώνουμε (6) σύμφωνα με το σχέδιο (εικ. 1-3c).

Fig. 1-3a

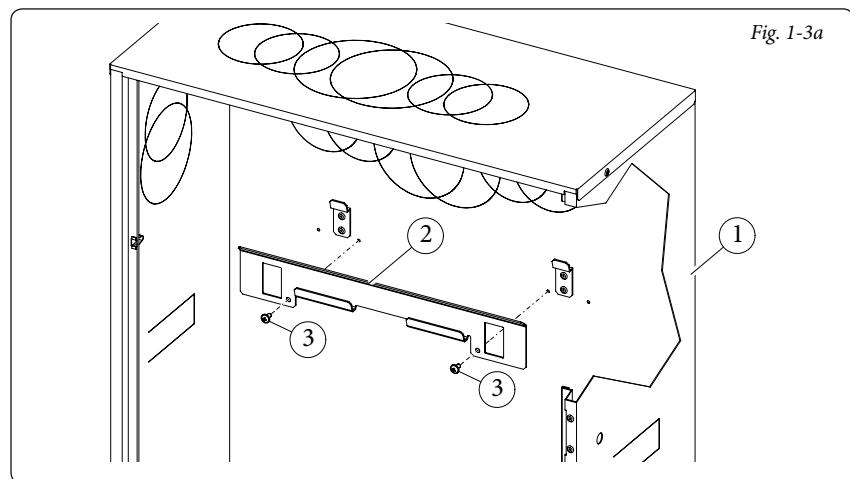


Fig. 1-3b


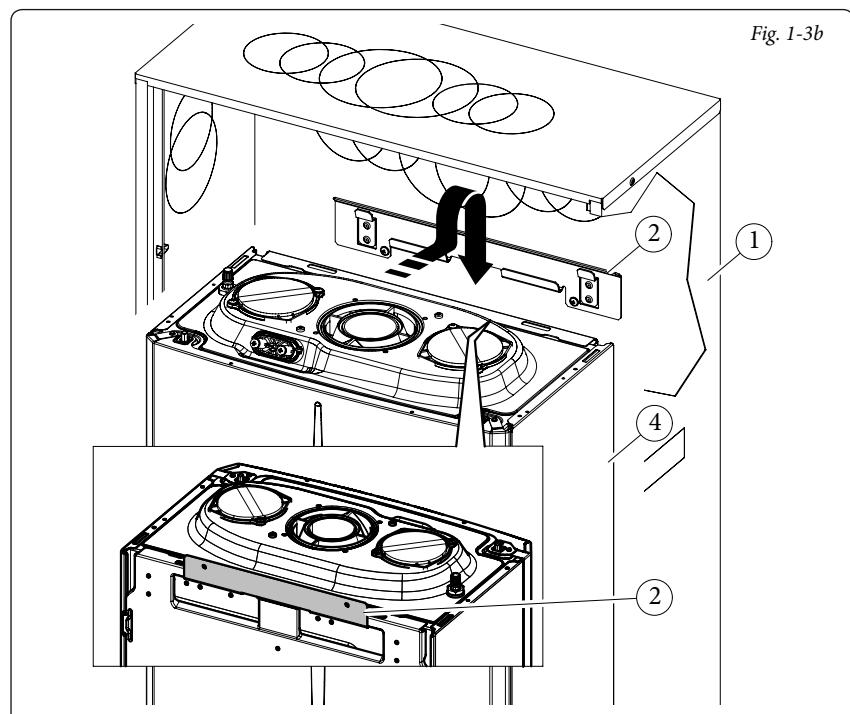


Fig. 1-3c

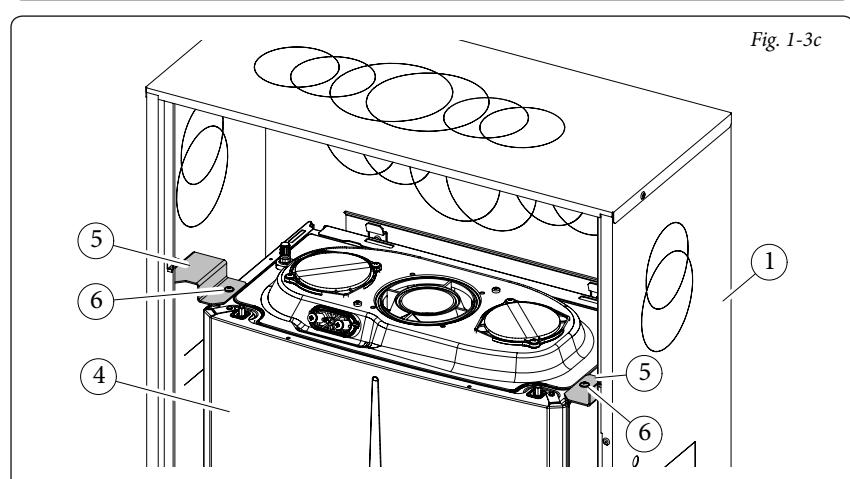

1.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ.

Η ομάδα σύνδεσης που αποτελείται από όλα όσα χρειάζονται για την εκτέλεση των υδραυλικών συνδέσεων και την εγκατάσταση αερίου της συσκευής παρέχεται ως στάνταρ με το λέβητα, πραγματοποιήστε τις συνδέσεις όπως υποδεικνύεται στην Εικ. 1-3.

1.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ.

Οι λέβητές μας είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν με φυσικό αέριο (G20) και G.P.L.(Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίου). Ο σωλήνας τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι όμοιος ή μεγαλύτερος από το παρόκτονο του λέβητα 3/4" G. Πριν τη σύνδεση του αερίου θα πρέπει να καθαρίσετε επιμελώς εσωτερικά όλες τις σωληνώσεις της εγκατάστασης εισόδου του καυσίμου ώστε να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία τους λέβητα. Θα πρέπει, επίσης, να βεβαιωθείτε ότι το αέριο διανομής αντιστοιχεί σε εκείνο για το οποίο έχει κατασκευαστεί ο λέβητας (δείτε πινακίδα στοιχείων επί του λέβητα). Αν διαφέρουν, θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο λέβητα για άλλο είδος αερίου (δείτε μετατροπή των διατάξεων σε περίπτωση αλλαγής αερίου). Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, να ελέγχετε τη δυναμική πίεση του δικτύου (μεθάνιο ή υγραέριο) που θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του λέβητα που πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς αν είναι ανεπαρκής μπορεί να επηρέασει την ισχύ της γεννήτριας και να προκαλέσει προβλήματα στο χρήστη.

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της βαλβίδας αερίου έχει γίνει σωστά. Ο σωλήνας προσαγωγής του καυσίμου αερίου θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις βάσει των κανονισμών εν ισχύ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ροή αερίου στον καυστήρα και σε περιπτώσεις μέγιστης ισχύος της γεννήτριας καθώς και οι επιδόσεις του μηχανήματος (τεχνικά στοιχεία). Το σύστημα σύνδεσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που ισχύουν.

Ποιότητα καύσιμου αερίου. Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με καύσιμο χωρίς προσμίξεις, διαφορετικά θα πρέπει να τοποθετήσετε τα αντίστοιχα φίλτρα στο μηχάνημα ώστε να αποκατασταθεί η καθαρότητα του καυσίμου.

Ρεζερβούναρ αποθήκευσης (σε περίπτωση τροφοδοσίας από την αποθήκευση του υγραερίου).

- Ενδέχεται τα νέα ρεζερβούναρ υγραερίου (GPL) να περιέχουν υπολείμματα αδρανούς αερίου (άζωτο) το οποίο καταστρέφει την ποιότητα του μήχανηματος που παρέχεται από τη συσκευή με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του λέβητα.

- Λόγω της σύνθεσης του υγραερίου ενδέχεται να δημιουργηθούν, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης διαστρωματώσεις των στοιχείων του μείγματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαφοροποίηση στην ικανότητα παραγωγής θερμότητας του μείγματος που διοχετεύεται στο μηχάνημα με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των επιδόσεων του.

1.6 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.

Προσοχή: πριν εκτελέσετε τις συνδέσεις του λέβητα για να έχει ισχύ η εγγύηση καθαρίστε σχολαστικά το κύκλωμα της θέρμανσης (σωληνώσεις, θερμαινόμενα σώματα, κλπ.) με ειδικά καθαριστικά με οξύ ή με διαλυτικά αλάτων σε θέση να αφαιρούν πιθανά υπολείμματα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την καλή λειτουργία του λέβητα.

Συνίσταται μια χημική επεξεργασία του νερού της εγκατάστασης θέρμανσης, σύμφωνα με την ισχύουσα τεχνική νομοθεσία, με σκοπό την προστασία του συστήματος και της συσκευής από τα άλατα (πχ. καταθέσεις ασβεστίου), από το σχηματισμό Ιλύος και άλλων επιβλαβών καταθέσεων. Για να μην ακυρωθεί η εγγύηση του εναλλάκτη είναι επίσης αναγκαίο να τηρείτε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.21.

Οι υδραυλικές συνδέσεις θα πρέπει να γίνονται σωστά χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις επί της μάσκας στερέωσης του λέβητα.

Προσοχή: Η Immegas δεν ευθύνεται σε περίπτωση ζημιάς λόγω της εισαγωγής μηχανημάτων αυτόματης πλήρωσης που δεν έχουν το σήμα της.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εγκατάστασεων που καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με τη ρύπανση του πόσιμου νερού, σας συνιστούμε να αποκτήσετε το kit μη επιστροφής της ροής IMMERGAS που χρησιμοποιείται ανάντη της σύνδεσης εισόδου του κρύου νερού του λέβητα. Σας συνιστούμε ομοίως η ροή


του συστήματος μεταφοράς θερμότητας (π.χ.: νερό + γλυκόλη) που εισάγεται στο πρωτεύον κύκλωμα του λέβητα (κύκλωμα θέρμανσης), να τηρεί τους τοπικούς κανόνες που ισχύουν.

Προσοχή: για τη διατήρηση της διάρκειας και των χαρακτηριστικών απόδοσης της συσκευής συνίσταται η εγκατάσταση του kit "πολυφωσφορικού δοσομετρητή" αν υπάρχει νερό του οποίου τα χαρακτηριστικά μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση συγκριμάτων ασβεστόλιθου.

Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar. Η εκκένωση της βαλβίδας ασφαλείας έχει διοχετεύθει στην έξοδο του σιφονιού αποστράγγισης συμπυκνώματος. Κατά συνέπεια σε περίπτωση παρέμβασης της βαλβίδας το υγρό που έχει εξέλθει θα καταλήξει στο αποχετευτικό δίκτυο μέσω του σωλήνα αποστράγγισης του σιφονιού αποστράγγισης συμπυκνώματος.

Στο κάτω μέρος της συσκευής, υπάρχει ένα ρακόρ αποστράγγισης (αναφ. 3 Εικ. 1-3) με το σχετικό πώμα κλεισμάτως για να ελέγχεται η παρουσία υγρού στο κύκλωμα αποστράγγισης και η επέμβαση της βαλβίδας ασφαλείας 3 bar.

Αποστράγγιση συμπυκνώματος. Πα την αποστράγγιση του νερού συμπύκνωσης που παράγεται από τη συσκευή, θα πρέπει να γίνει σύνδεση με το δίκτυο αποχετευσης με σωλήνες κατάλληλους να αντέχουν τα όξινα συμπυκνώματα, έχοντας το εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον 13 mm. Η εγκατάσταση σύνδεσης της συσκευής με το αποχετευτικό δίκτυο θα πρέπει να γίνει έτοι ώστε να αποφευχθεί η ψύξη του υγρού που περιέχεται σε αυτό. Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι το συμπύκνωμα μπορεί αν εκκενωθεί σωστά. Μετά την πρώτη έναυση βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι έχει γεμίσει με συμπύκνωμα (παράγρ. 1.23). Πρέπει επίσης να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες και οι διεθνείς και τοπικές διατάξεις για την αποστράγγιση των λυμάτων.

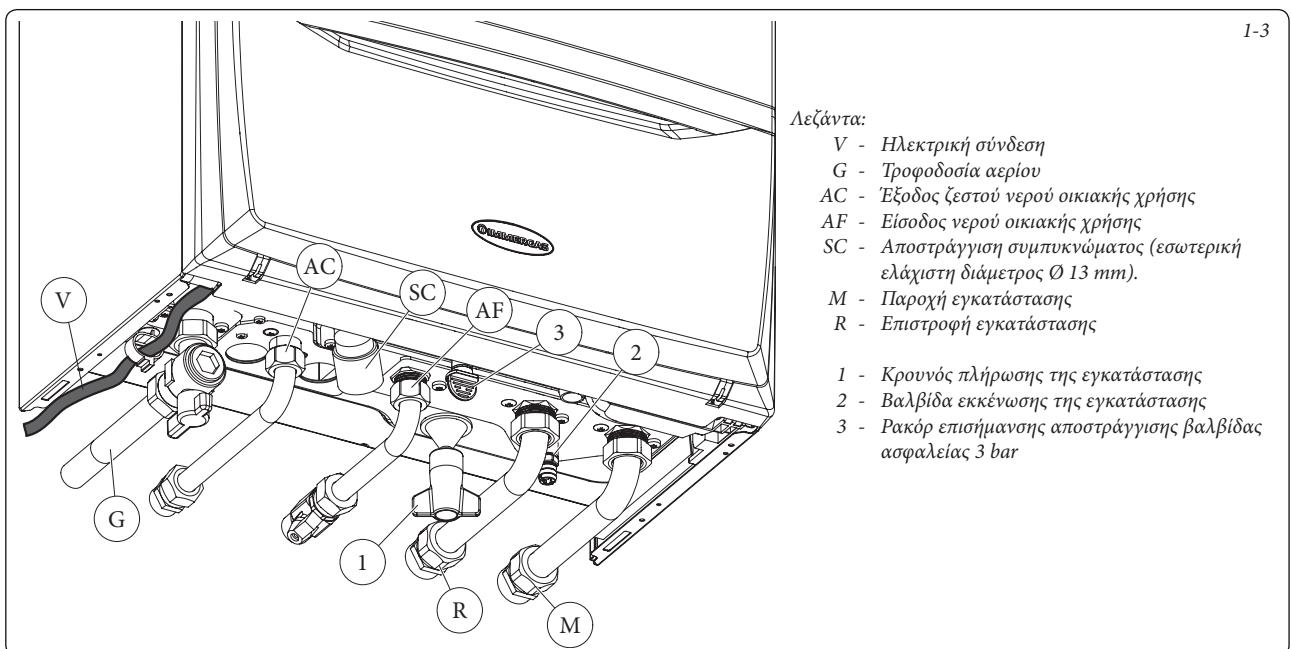

1-3

Λεξάντα:

- V - Ηλεκτρική σύνδεση
- G - Τροφοδοσία αερίου
- AC - Έξοδος ζεστού νερού οικιακής χρήσης
- AF - Είσοδος νερού οικιακής χρήσης
- SC - Αποστράγγιση συμπυκνώματος (εσωτερική ελάχιστη διάμετρος Ø 13 mm).
- M - Παροχή εγκατάστασης
- R - Επιστροφή εγκατάστασης
- 1 - Κρουνός πλήρωσης της εγκατάστασης
- 2 - Βαλβίδα εκκένωσης της εγκατάστασης
- 3 - Ρακόρ επισήμανσης αποστράγγισης βαλβίδας ασφαλείας 3 bar

1.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.

Η συσκευή έχει βαθμό προστασίας IPX5D, η ηλεκτρική ασφάλεια επιτυγχάνεται μόνο όταν έχει γίνει η οωστή σύνδεση με μια αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης, που εκτελείται όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προσοχή: Η Immergas S.p.A. αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή πράγματα που προέρχονται από έλλειψη γείωσης του λέβητα και από τη μη τήρηση των σχετικών κανόνων.

- Άνοιγμα χώρου σύνδεσης πίνακα οργάνων (Εικ. 1-4).

Για την εκτέλεση των ηλεκτρικών συνδέσεων απλά ανοίξτε το χώρο των συνδέσεων ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

- Αποσυναρμολογήστε το μπροστινό μέρος (Εικ. 3-15b).
- Αποσυναρμολογήστε το καπάκι (b εικ. 1-4).
 - 1) Βιδώστε τις δύο βίδες (a).
 - 2) Πατήστε τους δύο γάντζους που βρίσκονται στο καπάκι (b).
 - 3) Βγάλτε το καπάκι (b) από τον πίνακα οργάνων (c).
- Στο σημείο αυτό μπορείτε να εισέλθετε στην πλακέτα ακροδεκτών (d).

Βεβαιωθείτε επίσης ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη για τη μέγιστη ισχύ κατανάλωσης από τον εξοπλισμό που δείχνει η πινακίδα των δεδομένων τοποθετημένη στο λέβητα. Οι λέβητες διαθέτουν ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας τύπου "X" χωρίς πρίζα. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο με ένα δίκτυο των $230V \pm 10\% / 50Hz$ τηρώντας την πολικότητα L-N και τη γείωση σε αυτό το δίκτυο πρέπει να υπάρχει η αποσύνδεση όλων των πόλων με υπέρταση κατηγορίας III.

Για την προστασία από ενδεχόμενες απώλειες συνεχούς τάσης κουμπιών θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαφορική διάταξη ασφαλείας τύπου A. Σε περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο τεχνικό κέντρο (για παράδειγμα την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης). Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη διαδρομή (Εικ. 1-3). Αν πρέπει να αντικατασταθεί η ασφάλεια του δικτύου στην κάρτα ρύθμισης, χρησιμοποιήστε

μια ταχεία ασφάλεια 3,15A. Για τη γενική τροφοδοσία του μηχανήματος από το ηλεκτρικό δίκτυο, δεν επιτρέπεται η χρήση προσαρμογέων, πολύπριζων και προεκτάσεων.

Εγκατάσταση με άμεση λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο λέβητας μπορεί να τροφοδοτήσει απευθείας μια εγκατάσταση χαμηλής θερμοκρασίας ρυθμίζοντας το πεδίο ρύθμισης θερμοκρασίας παροχής "t0" και "t1" (Παράγρ. 3.12). Σε αυτήν την περίπτωση είναι σκόπιμο να τοποθετηθεί ένα κατάλληλο κιτ ασφαλείας (προαιρετικό) που αποτελείται από ένα θερμοστάτη (ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας). Εκτελέστε τη σύνδεση στους ακροδέτες 14 και 15 αφαιρώντας τη γέφυρα X70 (Εικ. 3-2). Ο θερμοστάτης πρέπει να είναι τοποθετημένος στο σωλήνα παροχής της εγκατάστασης σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από το λέβητα.

1.8 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ).

Ο λέβητας έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων για την εφαρμογή θερμοστατών περιβάλλοντος ή απομακρυσμένων ελέγχων που διατίθενται ως προαιρετικά kit (Εικ. 1-5).



Όλοι οι χρονοθερμοστάτες της Immergas συνδέονται με 2 μόνο καλώδια. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη συναρμολόγηση και τη χρήση που περιλαμβάνει η συσκευασία του kit.

- Ψηφιακός χρονοθερμοστάτης Immergas On/Off. Ο χρονοθερμοστάτης επιτρέπει:
 - τη ρύθμιση δύο τιμών θερμοκρασίας περιβάλλοντος: μία για την ημέρα (θερμοκρασία comfort) και μία για τη νύχτα (μειωμένη θερμοκρασία).
 - τον προγραμματισμό ενός εβδομαδιαίου προγράμματος με τέσσερις ημερήσιες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης,
 - επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας που επιθυμείτε μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων:
 - χειροκίνητη λειτουργία (με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία).
 - αυτόματη λειτουργία (με ρυθμιζόμενο πρόγραμμα).
 - αυτόματη εξαναγκασμένη λειτουργία (τροποποιώντας στιγμαία τη θερμοκρασία του αυτόματου προγράμματος).
- Ο χρονοθερμοστάτης λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες των 1,5V τύπου LR 6.

• Τηλεχειριστήριο^{v2} (CAR^{v2}) με λειτουργία χρονοθερμοστάτη κλίματος. Ο πίνακας του CAR^{v2} επιτρέπει στο χρήστη, εκτός από τις προηγούμενες λειτουργίες, να ελέγχει και κυρίως να έχει στη διάθεσή του, όλες τις σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία της εγκατάστασης και της θερμικής εγκατάστασης με την δυνατότητα εύκολης επέμβασης στις παραμέτρους που έχουν προγραμματιστεί προηγούμενως χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθεί στο χώρο που βρίσκεται ο λέβητας. Ο πίνακας διαθέτει τη λειτουργία της αυτοδιάγνωσης για να εμφανίσει στην οθόνη τυχόν δυσλειτουργίες του λέβητα. Ο ενσωματωμένος χρονοθερμοστάτης κλίματος του τηλεχειριστηρίου επιτρέπει την προσαρμογή της θερμοκρασίας παροχής της εγκατάστασης στις πραγματικές ανάγκες του χώρου που πρόκειται να θερμανθεί, ώστε να επιτευχθεί η τιμή της επιθυμητής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος με απόλυτη ακρίβεια και συνεπώς με εμφανή εξοικονόμηση στο κόστος διαχείρισης. Το CAR^{v2} τροφοδοτείται απευθείας από το λέβητα με τα 2 ίδια καλώδια που χρειάζονται για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του λέβητα και της διάταξης.

Σημαντικό: Σε περίπτωση υποστήριξης διαφορετικών ζωνών με τη χρήση του σχετικού kit το CAR^{v2} θα πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς τη λειτουργία της κλιματικής θερμικής ρύθμισης ή με τον προγραμματισμό στη λειτουργία On/Off.

Ηλεκτρική σύνδεση του CAR^{v2} ή χρονοθερμοστάτη On/Off (προαιρετικό). Οι εργασίες που περιγράφονται ακολούθως θα πρέπει να εκτελούνται αφού έχει αφαιρεθεί η τάση από τη συσκευή. Ο χρονοθερμοστάτης ή χρονοθερμοστάτης περιβάλλοντος On/Off πρέπει να συνδεθεί με τους οικρόδεκτες 40 και 41 αφαρώντας τη γέφυρα X40 (Εικ. 3-2). Βεβαιωθείτε ότι η επαφή του χρονοθερμοστάτη On/Off είναι «καθαρού» τύπου δηλαδή ανεξάρτητος από την τάση του δικτύου, σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος βλάβης της ηλεκτρονικής κάρτας ρύθμισης. Το ενδεχόμενο CAR^{v2} ακροδέκτες 44 και 41 αφαρώντας τη γέφυρα X40 στην ηλεκτρονική κάρτα δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην αντιστραφεί η πολικότητα των συνδέσεων (Εικ. 3-2).

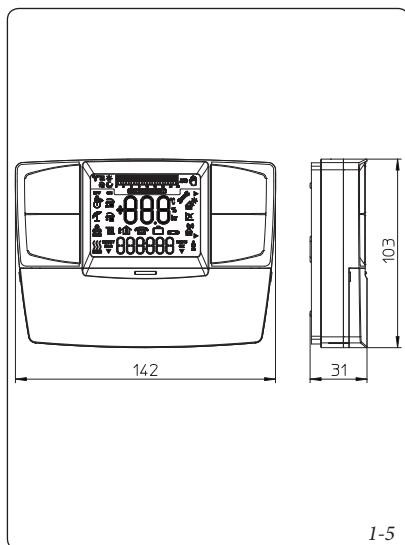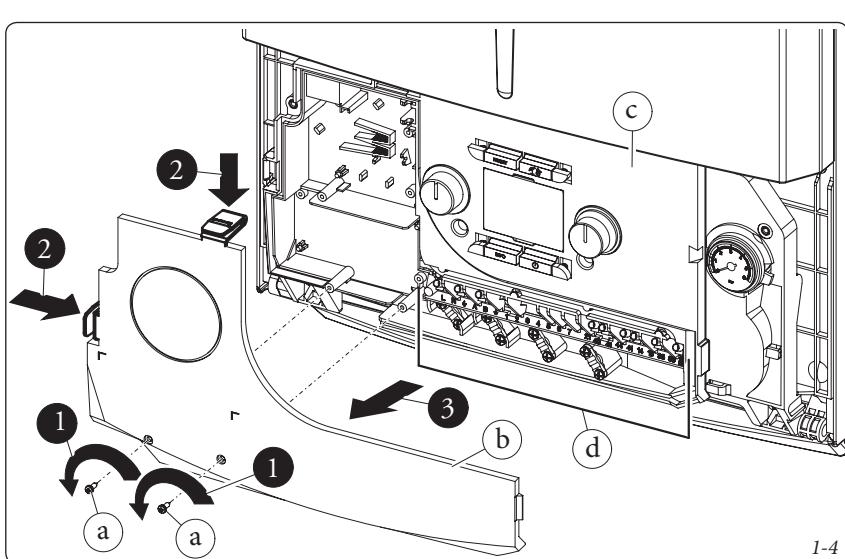


Σημαντικό: είναι υποχρεωτικό, σε περίπτωση χρήσης του CAR^{V2} ή οποιουδήποτε άλλου χρονοθερμοστάτη On/Off να έχει γίνει διάταξη για δύο διαφορετικές γραμμές βάσει των εν ισχύ κανονισμών που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Καμία από τις σωληνώσεις του λέβητα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως γείωση της ηλεκτρικής ή της τηλεφωνικής εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε επομένως ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο πριν προβείτε στην ηλεκτρική εγκατάσταση του λέβητα.

1.9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ).


Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή του εξωτερικού αισθητήρα (Εικ. 1-6) που διατίθεται ως προαιρετικό kit. Πα την τοποθέτηση του εξωτερικού αισθητήρα ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών.

Ο αισθητήρας μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην ηλεκτρική εγκατάσταση του λέβητα και επιτρέπει την αυτόματη μείωση της μέγιστης θερμοκρασίας παροχής στην εγκατάσταση με την αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας έτσι ώστε η θερμότητα που παρέχεται στην εγκατάσταση να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις εναλλαγές της εξωτερικής θερμοκρασίας. Ο εξωτερικός αισθητήρας ενεργεί πάντα όταν συνδέεται ανεξάρτητα από την παρουσία ή από τον τύπο του χρονοθερμοστάτη περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται και μπορεί να δουλεύει σε συνδυασμό και με τους δύο χρονοθερμοστάτες Immergas. Η συσχέτιση μεταξύ της θερμοκρασίας παροχής της εγκατάστασης και εξωτερικής θερμοκρασίας καθορίζεται από τη θέση του επιλογέα θέρμανσης που υπάρχει στον πίνακα οργάνων του λέβητα (ή στον πίνακα ελέγχου του CAR^{V2} αν είναι συνδεδεμένος με το λέβητα) σύμφωνα με τις καμπύλες που αναπαρίστανται στο διάγραμμα (Εικ. 1-7). Η ηλεκτρική σύνδεση του εξωτερικού αισθητήρα πρέπει να γίνει στους ακροδέκτες 38 και 39 στην πλακέτα ακροδεκτών που βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του λέβητα (Εικ. 3-2).

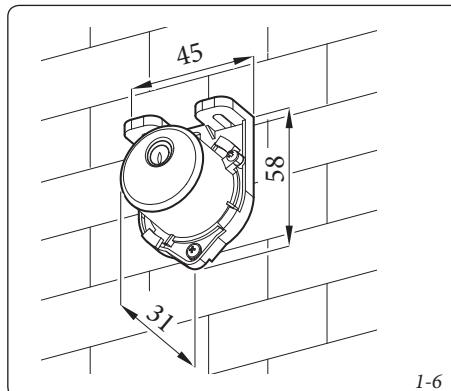

I-6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
Διαβάζει τη διόρθωση της θερμοκρασίας παροχής ως συνάρτηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και της ρύθμισης χρήστη της θερμοκρασίας θέρμανσης.

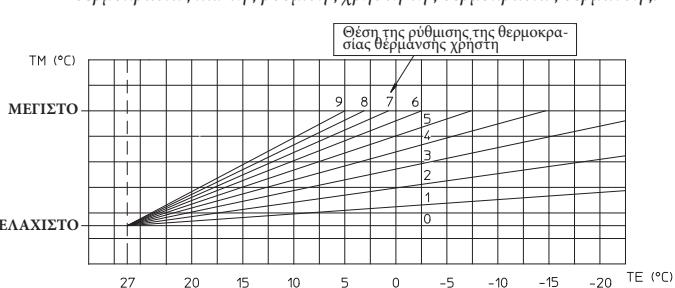

I-7

1.10 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ IMMERGAS.

H Immergas παρέχει, ξεχωριστά από τους λέβητες, διάφορες λύσεις για την εγκατάσταση των τερματικών αναρρόφησης αέρα και εικένωσης απαειρών χωρίς τα οποία ο λέβητας δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Προσοχή: ο λέβητας θα πρέπει να εγκατασταθεί μόνο μαζί με μια από γνήσιο πλαστικό υλικό διάταξη αναρρόφησης αέρα και εικένωσης αερίων της Immergas "Πράσινη Σειρά" που είναι εμφανής ή μπορεί να επιθεωρηθεί, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οι αγωγοί από πλαστικό υλικό δεν πρέπει να τοποθετούνται εξωτερικά, για σημεία μήκους ανώτερα των 40 cm, χωρίς την κατάλληλη προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες και από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Αυτό το σύστημα των αεραγωγών αναγνωρίζεται από ένα ειδικό σήμα αναγνώρισης και διακρίνεται από τη σημείωση: "μόνο για λέβητες συμπύκνωσης".

- Συντελεστές αντίστασης και αντίστοιχα μήκη. Κάθε στοιχείο του συστήματος των σωλήνων καύσης έχει ένα Συντελεστή Αντίστασης που λαμβάνεται από τις πειραματικές δοκιμές και αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Ο Συντελεστής Αντίστασης κάθε εξαρτήματος είναι ανεξάρτητος από το είδος του λέβητα πάνω στον οποίο τοποθετείται και είναι αδιαστασιολόγητος. Αυτό, ωστόσο, επηρέαζεται από τη θερμοκρασία των υγρών που περνούν μέσα στον αγωγό και επομένως διαφοροποιείται με τη χρήση στην αναρρόφηση αέρα ή στην εικένωση καπνών. Κάθε μεμονωμένο στοιχείο έχει μια αντίσταση που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μήκος σε μέτρα του σωλήνα της ίδιας διαμέτρου, το λεγόμενο ισοδύναμο μήκος, που συνάγεται από την αναλογία μεταξύ των σχετικών Συντελεστών Αντίστασης. Όλοι οι λέβητες έχουν έναν μέγιστο Συντελεστής Αντίστασης που λαμβάνεται πειραματικά ίσο με 100. Ο επιτρέπομενος μέγιστος Συντελεστής Αντίστασης ανταποκρίνεται στην αντίσταση που επαληθεύεται με το μέγιστο επιτρέπομενο μήκος των σωλήνων με κάθε με κάθε τυπολογία του Τερματικού Kit. Το σύνολο των πληροφοριών αυτών επιτρέπει τη διεξαγωγή υπολογισμών ως προς την επίτευξη των πιο διαφορετικών ρυθμίσεων του συστήματος των σωληνώσεων καύσης.

• Τοποθέτηση των τιμονιών (χρώματος μαύρου) για το σύστημα σωληνώσεων καύσης "πράσινη σειρά". Φροντίστε ούτως ώστε να παρεμβάλλετε τη σωστή τιμούνα (για καμπύλες ή για προεκτάσεις) (Εικ. 1-8):

- τιμούνες (A) με εγκοπές, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις καμπύλες.
- τιμούνες (B) χωρίς εγκοπές, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις προεκτάσεις.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ενδεχομένως για τη διευκόλυνση της σύνδεσης απλώστε στα εξαρτήματα κοινή τάλκη.

- Τιμούνα με σύνδεση σωλήνων προέκτασης και ομόκεντρων γωνιών. Για την εγκατάσταση τυχόν προεκτάσεων με σύνδεση με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος των σωλήνων καύσης, θα πρέπει να ενεργήσετε ως εξής: Συνδέστε τον ομόκεντρο σωλήνα ή την ομόκεντρη γωνία με την αρσενική πλευρά (λεία) στη θηλυκή πλευρά (με τιμούνες με χείλος) του αεραγωγού που έχει προηγουμένως εγκατασταθεί μέχρι να ασφαλίσει, με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η στεγάνωση και η σύνδεση των στοιχείων με σωστό τρόπο.

Προσοχή: αν θα πρέπει να κοντύνετε το τερματικό εκκένωσης ή/και τον ομόκεντρο σωλήνα προέκτασης, λάβετε υπόψη σας ότι ο εξωτερικός αγωγός πρέπει πάντα να προεξέχει 5 mm σε σχέση με τον εξωτερικό αγωγό.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για λόγους ασφάλειας συνιστάται να μην εμποδίζεται, ούτε προσωρινά, το τερματικό αναρρόφησης/εικένωσης του λέβητα.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κατά την εγκατάσταση των οριζόντιων αγωγών θα πρέπει να κρατήσετε μια ελάχιστη κλίση των αγωγών 3% προς το λέβητα και να τοποθετείτε κάθε 3 μέτρα μία ταινία προσωρινής στήριξης σημείου με στοπ.

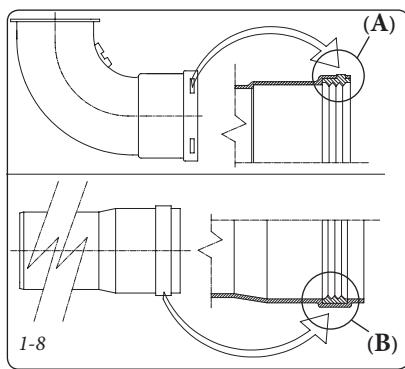

1.11 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ.

ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	Συντελεστής Αντίστασης (R)	Μήκος ισοδύναμο σε μ ομόκεντρου σωλήνα Ø 80/125	
Ομόκεντρος σωλήνας Ø 80/125 μ. 1		2,1	1
Ομοκεντρική καμπύλη 90° Ø 80/125		3,0	1,4
Ομοκεντρική καμπύλη 45° Ø 80/125		2,1	1
Πλήρες τερματικό οριζόντιας ομόκεντρης αναρρόφησης-εικένωσης Ø 80/125		2,8	1,3
Πλήρες τερματικό κατακόρυφης ομόκεντρης αναρρόφησης-εικένωσης Ø 80/125		3,6	1,7
Ομοκεντρική καμπύλη 90° Ø 80/125 με επιθέωρηση		3,4	1,6
Τανάλια με επιθέωρηση Ø 80/125		3,4	1,6

ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ		Συντελεστής Αντίστασης (R)	Μήκος ισοδύναμο σε m ομόκεντρου σωλήνα Ø 60/100	Μήκος ισοδύναμο σε m σωλήνα Ø 80	Μήκος ισοδύναμο σε m σωλήνα Ø 60	Μήκος ισοδύναμο σε m ομόκεντρου σωλήνα Ø 80/125
Ομόκεντρος σωλήνας Ø 60/100 μ. 1		Αναρρόφηση και Εκκένωση 6,4	μ. 1	Αναρρόφηση m 7,3	Εκκένωση m 1,9	m 3,0
Ομοκεντρική Ø 60/100 καμπύλη 90°				Εκκένωση m 5,3		
Ομοκεντρική καμπύλη 45° Ø 60/100		Αναρρόφηση και Εκκένωση 6,4	μ. 1,3	Αναρρόφηση m 9,4	Εκκένωση μ. 2,5	m 3,9
Πλήρες τερματικό οριζόντιας ομόκεντρης αναρρόφησης-εκκένωσης Ø 60/100				Εκκένωση m 6,8		
Πλήρες τερματικό οριζόντιας ομόκεντρης αναρρόφησης-εκκένωσης Ø 60/100		Αναρρόφηση και Εκκένωση 15	μ. 2,3	Αναρρόφηση m 7,3	Εκκένωση m 1,9	m 3,0
Πλήρες τερματικό οριζόντιας ομόκεντρης αναρρόφησης-εκκένωσης Ø 60/100				Εκκένωση m 5,3		
Πλήρες τερματικό οριζόντιας ομόκεντρης αναρρόφησης-εκκένωσης Ø 60/100				Αναρρόφηση m 17,2		
Πλήρες τερματικό οριζόντιας ομόκεντρης αναρρόφησης-εκκένωσης Ø 60/100		Αναρρόφηση και Εκκένωση 10	μ. 1,5	Εκκένωση m 12,5	Εκκένωση m 4,5	m 7,1
Πλήρες τερματικό οριζόντιας ομόκεντρης αναρρόφησης-εκκένωσης Ø 60/100				Αναρρόφηση μ. 11,5		
Πλήρες τερματικό κατακόρυφης ομόκεντρης αναρρόφησης-εκκένωσης Ø 60/100		Αναρρόφηση και Εκκένωση 16,3	μ. 2,5	Εκκένωση m 8,3	Εκκένωση m 3,0	m 4,7
Τερματικό κατακόρυφης ομόκεντρης αναρρόφησης-εκκένωσης Ø 60/100				Αναρρόφηση m 18,7		
Σωλήνας Ø 80 m 1		Αναρρόφηση και Εκκένωση 9	μ. 1,4	Εκκένωση m 13,6	Εκκένωση m 4,9	m 7,7
Σωλήνας Ø 80 m 1				Αναρρόφηση m 10,3		
Σωλήνας Ø 80 m 1		Αναρρόφηση 0,87 Εκκένωση 1,2	μ. 0,1 μ. 0,2	Εκκένωση m 7,5	Εκκένωση m 2,7	m 4,3
Πλήρες τερματικό αναρρόφησης Ø 80 m 1				Αναρρόφηση μ. 1,0		
Τερματικό αναρρόφησης Ø 80		Αναρρόφηση 2,2	μ. 0,35	Αναρρόφηση m 2,5	Εκκένωση μ. 0,6	μ. 1
Τερματικό εκκένωσης Ø 80		Εκκένωση 1,9	μ. 0,3	Εκκένωση m 1,6		m 0,9
Καμπύλη 90° Ø 80		Αναρρόφηση 1,9 Εκκένωση 2,6	μ. 0,3 μ. 0,4	Αναρρόφηση μ. 2,2	Εκκένωση μ. 0,8	m 0,9
Καμπύλη 90° Ø 80				Εκκένωση μ. 2,1		m 1,2
Καμπύλη 45° Ø 80		Αναρρόφηση 1,2 Εκκένωση 1,6	μ. 0,2 μ. 0,25	Αναρρόφηση m 1,4	Εκκένωση μ. 0,5	μ. 0,5
Καμπύλη 45° Ø 80				Εκκένωση μ. 1,3		0,7
Σωλήνας Ø 60 m 1 για διασωλήνωση		Εκκένωση 3,3	μ. 0,5	Αναρρόφηση 3,8 Εκκένωση 2,7	Εκκένωση μ. 1,0	μ. 1,5
Καμπύλη 90° Ø 60 για διασωλήνωση		Εκκένωση 3,5	μ. 0,55	Αναρρόφηση 4,0 Εκκένωση 2,9		
Μείωση Ø 80/60		Αναρρόφηση και Εκκένωση 2,6	μ. 0,4	Αναρρόφηση m 3,0 Εκκένωση μ. 2,1	Εκκένωση μ. 0,8	m 1,2
Πλήρες τερματικό εκκένωσης κάθετο Ø 60 για διασωλήνωση		Εκκένωση 12,2	μ. 1,9	Αναρρόφηση μ. 14 Εκκένωση m 10,1		
Πλήρες τερματικό εκκένωσης κάθετο Ø 60 για διασωλήνωση		Εκκένωση 12,2	μ. 1,9	Εκκένωση m 3,7		m 5,8

1.12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όπου χώρος εν μέρει προστατευμένος εννοείται ο χώρος στον οποίο η συσκευή δεν εκτίθεται απευθείας στην επίδραση των καιρικών συνθηκών (βροχή, χιόνι, χαλάζι, κλπ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτή η τυπολογία της εγκατάστασης είναι δυνατή μόνο αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας προορισμού της συσκευής.

- Διαμόρφωση τύπου B με ανοιχτό θάλαμο και έξαναγκασμένο ελκυσμό.

Χρησιμοποιώντας το ειδικό kit κάλυψης μπορείτε να πραγματοποιήσετε την άμεση αναρρόφηση του αέρα (Εικ. 1-9) και την εκκένωση των καπνών σε ξεχωριστή καπνοδόχο ή απευθείας έξω. Σε αυτή τη διαμόρφωση μπορείτε να εγκαταστήσετε το λέβητα σε ένα χώρο εν μέρει προστατευμένο. Ο λέβητας σε αυτή τη διαμόρφωση εντάσσεται στην κατηγορία τύπου B₂₅.

Με αυτή τη διαμόρφωση:

- Η αναρρόφηση του αέρα γίνεται απευθείας από το περιβάλλον όπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή (εξωτερικά),
- Ο αεραγωγός πρέπει να συνδέεται με μια δική του ενιαία καπνοδόχο (B₂₅) ή να διοχετεύεται απευθείας στην ατμόσφαιρα μέσω κάθετων τερματικών άμεσης εκκένωσης (B₅₃) ή διαμέσου ενός συστήματος σωληνώσεων Immergas (B₅₃).

Θα πρέπει να τηρούνται οι τεχνικοί κανονισμοί εν ισχύ.

- Συναρμολόγηση kit κάλυψης (Εικ. 1-10).

Αφαιρέστε από τις πλάγιες οπές σε σχέση με την κεντρική τα δύο πώματα και τις τσιμούχες που υπάρχουν, στη συνέχεια καλύψτε τη δεξιά οπή αναρρόφησης με την ειδική πλάκα στερεώνοντάς την στην αριστερή πλευρά με τις 2 βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως. Τοποθετήστε τη φλάντζα Ø 80 εκκένωσης στην οπή που βρίσκεται στο πιο εσωτερικό σημείο του λέβητα παρεμβάλλοντας την τσιμούχα που υπάρχει στο kit και ασφαλίστε με τις βίδες που




παρέχονται. Εγκαταστήστε το άνω κάλυμμα στερεώνοντάς το με 4 βίδες του kit παρεμβάλλοντας τις αντίστοιχες τσιμούχες. Συνδέστε την καμπύλη 90° Ø 80 της αρσενικής πλευράς (λειο) στη θηλυκή πλευρά (με τσιμούχες με χείλος) της φλάντζας Ø 80 μέχρι να συνδεθούν, τοποθετήστε την τσιμούχα αφήνοντάς την να κυλήσει κατά μήκος της καμπύλης, στερεώστε την με την πλάκα στο έλασμα και σφίξτε μέσω μιας ταινίας που θα βρείτε στο kit προσέχοντας ώστε να σταματήσετε τα 4 γλωσσίδια της τσιμούχας. Συνδέστε το σωλήνα εκκένωσης της αρσενικής πλευράς (λειο) στη θηλυκή πλευρά της καμπύλης 90° Ø 80, και βεβαιωθείτε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί η αντίστοιχη ροζέτα έτσι ώστε να υπάρχει η στεγανότητα και η σύνδεση των στοιχείων που αποτελούν το kit.

Μέγιστη έκταση του αγωγού εκκένωσης. Ο αγωγός απαειρίων (τόσο κάθετα όσο και οριζόντια) μπορεί να προεκταθεί μέχρι το μέγιστο μέγεθος

- Αρμός με σύνδεση σωληνώσεων επέκτασης. Για την εγκατάσταση τυχόν προεκτάσεων με σύνδεση με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος των σωληνών καύσης, θα πρέπει να ενεργήσετε ως εξής: Συνδέστε το σωλήνα ή τη γωνία της αρσενικής πλευράς (λειο) με τη θηλυκή πλευρά (με τσιμούχες με χείλος) του αεραγωγού που έχει προηγουμένως εγκατασταθεί μέχρι να ασφαλίσει, με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η στεγανοποίηση και η σύνδεση των στοιχείων με σωστό τρόπο.

- Διαμόρφωση χωρίς kit κάλυψης σε χώρο εν μέρει προστατευμένο (λέβητας τύπου C).

Αφήνοντας τοποθετημένα τα πλάγια πώματα, μπορείτε να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο χωρίς το kit του καλύμματος. Η εγκατάσταση γίνεται χρησιμοποιώντας το kit αναρρόφησης /ομόκεντρης εκκένωσης Ø 60/100, Ø 80/125 και διαχωριστή Ø 80/80 για τα οποία πρέπει να ανατρέξετε στην παράγραφο που αφορά την εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο. Σε αυτή τη ρύθμιση συνιστάται το πάνω kit κάλυψης που εξασφαλίζει πρόσθετη προστασία στο λέβητα αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

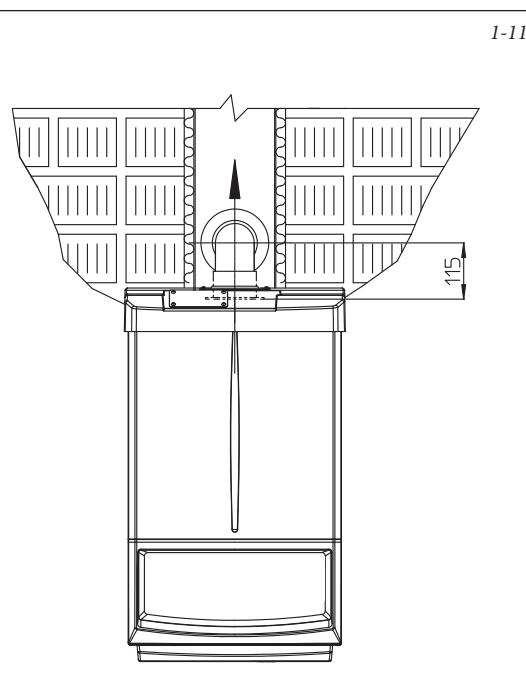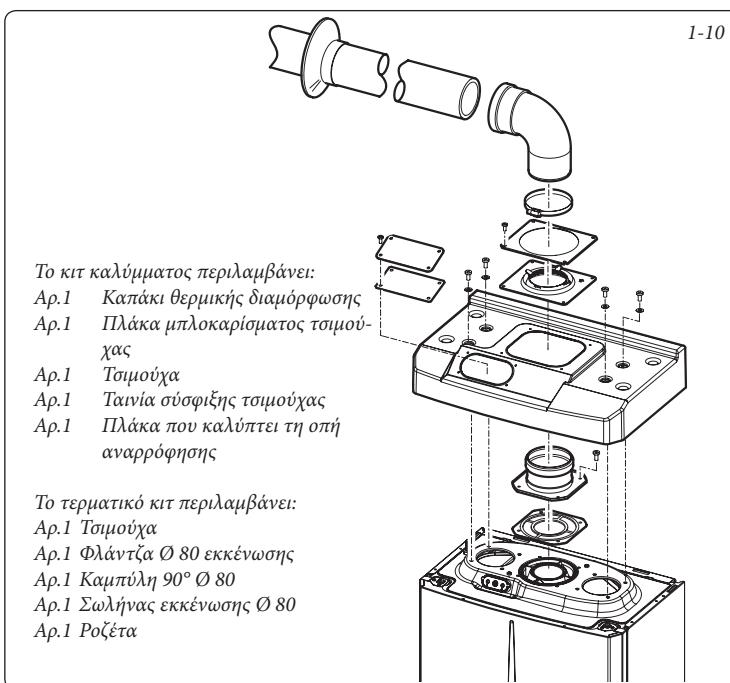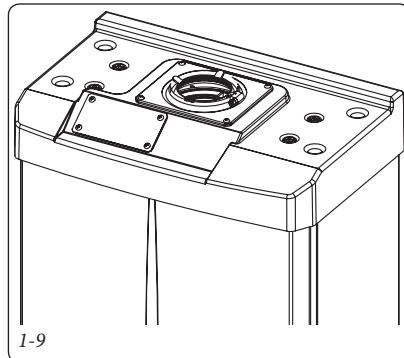

1.13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ KIT.

Ρύθμιση τύπου C με στεγανό θάλαμο και εξαναγκασμένο ελκυσμό.

Η τοποθέτηση του τερματικού (σε σχέση με τις αποστάσεις από ανοίγματα, στραφμένο επί των κτιρίων, επίπεδο διάβασης πεζών, κλπ.) θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτό το τερματικό επιτρέπει την αναρρόφηση του αέρα και την εκκένωση των καπνών απενθέασας έξω από την κατοικία. Το οριζόντιο Kit μπορεί να εγκατασταθεί με την έξοδο πίσω, πλάγια δεξιά και πλάγια αριστερά. Για την εγκατάσταση με την έξοδο μπροστά χρησιμοποιήστε τον μικρό κορμό και μία ομόκεντρη καμπύλη ζεύξης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο χρήσιμος χώρος για την εκτέλεση των δοκιμών που απαιτούνται από το νόμο κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία.

• Εξωτερική σχάρα. Το τερματικό αναρρόφησης /εκκένωσης τόσο Ø 60/100 όσο Ø 80/125, αν έχει εγκατασταθεί σωστά, ταιριάζει στην εξωτερική όψη του κτιρίου. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα σιλικόνης εξωτερικού φρακέζιματος έχει ασφαλίσει σωστά στον εξωτερικό τοίχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για τη σωστή λειτουργία του στήματος θα πρέπει το πλεγματώδες τερματικό να τοποθετείται σωστά εξασφαλίζοντας ότι, η ένδειξη "ψηλά" που υπάρχει στο τερματικό τηρείται κατά την εγκατάσταση.

Kit οριζόντιας αναρρόφησης - εκκένωσης Ø60/100. Συναρμολόγηση kit (Εικ. 1-12): εγκαταστήστε την καμπύλη με φλάντζα (2) στην κεντρική οπή του λέβητα παρεμβάλλοντας την τσιμούχα, (1) τοποθετήστε την προς τα κάτω με τις κυκλικές προεξοχές σε επαφή με τη φλάντζα του λέβητα και σφίξτε με τις βίδες που υπάρχουν στο kit. Συνδέστε το σωλήνα απαγαγής Ø 60/100 (3) με την αρσενική πλευρά (λεία) στη θηλυκή πλευρά της καμπύλης (2) μέχρι να ασφαλίσει και βεβαιωθείτε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί η αντίστοιχη εσωτερική και εξωτερική ροζέτα έτσι ώστε να υπάρχει η στεγάνωση και η σύνδεση των στοιχείων που αποτελούν το kit.


• Επεκτάσεις για οριζόντιο kit 60/100 (Εικ. 1-13). Το kit με αυτήν τη διαμόρφωση μπορεί να προεκταθεί μέχρι το μέγιστο μήκος των 3 μ. οριζόντιως, συμπεριλαμβανομένου και του πλεγματώδους τερματικού και με εξαίρεση την ομόκεντρη καμπύλη που εξέρχεται από το λέβητα. Αυτή η διαμόρφωση αντιστοιχεί σε ένα συντελεστή αντίστασης ίσο με 100. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ζητήσετε τις ειδικές προεκτάσεις.

H Immegas διαθέτει επίσης ένα απλοποιημένο τερματικό Ø 60/100 το οποίο σε συνδυασμό με τα δικά της kit επέκτασης σας επιτρέπει να φτάσετε τη μέγιστη επέκταση των 11,9 μέτρων.

Kit οριζόντιας αναρρόφησης - εκκένωσης Ø80/125. Συναρμολόγηση kit (Εικ. 1-14): για

την εγκατάσταση του kit Ø 80/125 πρέπει να χρησιμοποιήσετε το kit προσαρμογέα φλάντζας για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το σύστημα των αεραγωγών Ø 80/125. Εγκαταστήστε τον προσαρμογέα φλάντζας (2) στην κεντρική οπή του λέβητα παρεμβάλλοντας την τσιμούχα (1), τοποθετήστε την με τις κυκλικές προεξοχές προς τα κάτω σε επαφή με τη φλάντζα του λέβητα και σφίξτε με τις βίδες που υπάρχουν στο kit. Συνδέστε την καμπύλη (3) της αρσενική πλευράς (λεία) μέχρι να σταματήσει στον προσαρμογέα (1). Συνδέστε το ομόκεντρο τερματικό Ø 80/125 (5) με την αρσενική πλευρά (λεία) στη θηλυκή πλευρά του προσαρμογέα (4) (με τσιμούχες με χειλος) μέχρι να σφίξει και βεβαιωθείτε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί η αντίστοιχη εσωτερική και εξωτερική ροζέτα έτσι ώστε να υπάρχει η στεγάνωση και η σύνδεση των στοιχείων που αποτελούν το kit.


• Προεκτάσεις για το οριζόντιο kit 80/125 (Εικ. 1-15). Το kit με αυτήν τη διαμόρφωση μπορεί να προεκταθεί μέχρι το μέγιστο μήκος των 32 m, συμπεριλαμβανομένου και του πλεγματώδους τερματικού και με εξαίρεση την ομόκεντρη καμπύλη που εξέρχεται από το λέβητα. Με την παρουσία πρόσθετων συστατικών μερών θα πρέπει να αφαιρέσετε το μήκος που είναι ίσο με το μέγιστο επιτρεπόμενο μέτρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ζητήσετε τις ειδικές προεκτάσεις.

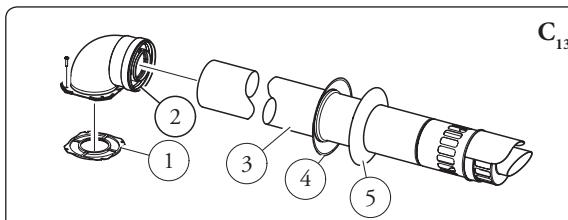


To kit περιλαμβάνει:

- Αρ. 1 - Τσιμούχα (1)
- Αρ. 1 - Ομόκεντρη καμπύλη Ø 60/100 (2)
- Αρ. 1 - Ομόκεντρο τερματικό αναρρόφησης/εκκένωσης Ø 60/100 (3)
- Αρ. 1 - Εσωτερική ροζέτα (4)
- Αρ. 1 - Εξωτερική ροζέτα (5)

1-12

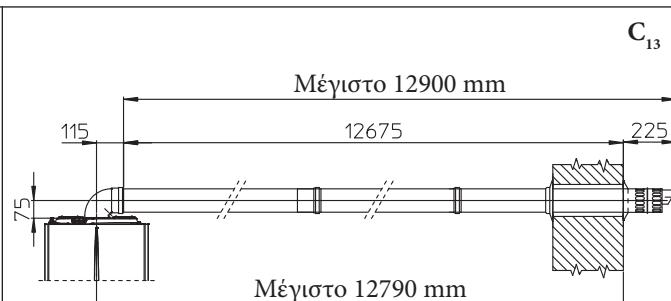


1-13

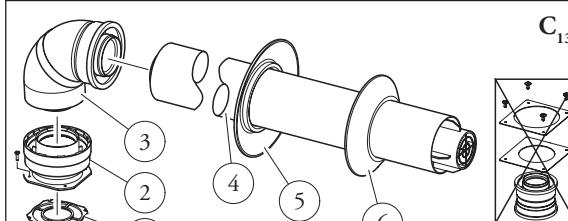

To kit προσαρμογέα περιλαμβάνει:

- Αρ. 1 - Τσιμούχα (1)
- Αρ. 1 - Προσαρμογέας Ø 80/125 (2)
- Αρ. 1 - Ομόκεντρη καμπύλη Ø 80/125 87° (3)
- Αρ. 1 - Ομόκεντρο τερματικό αναρρόφησης/εκκένωσης Ø 80/125 (4)
- Αρ. 1 - Εσωτερική ροζέτα (5)
- Αρ. 1 - Εξωτερική ροζέτα (6)
- Τα υπόλοιπα συστατικά μέρη του kit δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

1-14

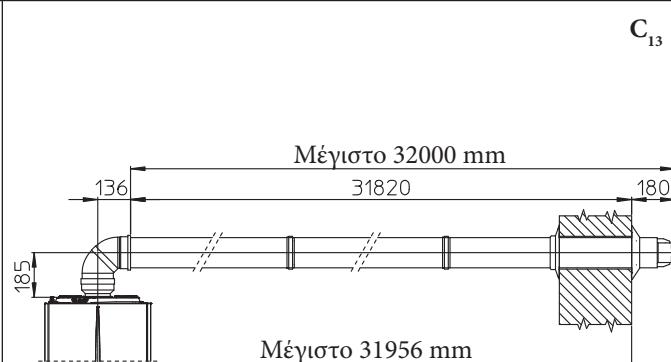

1-15

1.14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΙΤ.

Ρύθμιση τύπου C με στεγανό θάλαμο και εξαναγκασμένο ελκυσμό.

Κάθετο ομόκεντρο kit αναρρόφησης και εκκένωσης. Αυτό το τερματικό επιτρέπει την αναρρόφηση του αέρα και την εκκένωση των καπνών απευθείας έξω από την κατοικία σε κάθετη κατεύθυνση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κατακόρυφο kit με κεραμίδι από αλουμίνιο επιτρέπει την εγκατάσταση σε ταράτσες και σε σκεπές με μέγιστη κλίση 45% (25° περίπου) και ύψος μεταξύ του τελικού γύρου και του ημικέλυφους (374 mm για Ø 60/100 και 260 mm για Ø80/125) θα πρέπει πάντα να τηρείται.

Κάθετο kit με κεραμίδι από αλουμίνιο Ø 60/100. Συναρμολόγηση kit (Εικ. 1-16): εγκαταστήστε την καμπύλη με φλάντζα (2) στην κεντρική οπί του λέβητα παρεμβάλλοντας την τσιμούχα, (1) τοποθετήστε την προς τα κάτω με τις κυκλικές προεξοχές σε επαφή με τη φλάντζα του λέβητα και σφίξτε με τις βίδες που υπάρχουν στο kit.

Τοποθέτηση της ψεύτικου αλουμινένιου κεραμιδιού: αντικαταστήστε τα κεραμίδια με την πλάκα αλουμινίου (4), διαμορφώντάς την έτσι ώστε να μπορεί να ρέει το νερό της βροχής. Τοποθετήστε στο

αλουμινένιο κεραμίδι σταθερά το ημικέλυφος (6) και τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης-εκκένωσης (5). Συνδέστε το ομόκεντρο τερματικό Ø 60/100 με την αρσενική πλευρά (5) (λεία) στο θηλυκό του συνδέσμου (2) (με τσιμούχες με χειλος) μέχρι να συνδεθεί και βεβαιωθείτε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί η αντίστοιχη (3) ροζέτα έτσι ώστε να υπάρχει η στεγάνωση και η σύνδεση των στοιχείων που αποτελούν το kit.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση που ο λέβητας τοποθετείται σε περιοχές όπου μπορεί να σημειωθούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει ένα ειδικό αντιψυκτικό kit που μπορεί να τοποθετηθεί εναλλακτικά με το στάνταρ.

• Προεκτάσεις για κάθετο kit Ø60/100 (Εικ. 1-17). Το kit με αυτή τη διαμόρφωση θα πρέπει να προσταθεί μέχρι τομέγιστο των 14,4 m. κατακόρυφων ευθεών, μαζί με το τερματικό. Αυτή η διαμόρφωση αντιστοιχεί σε ένα συντελεστή αντίστασης ίσο με 100. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητήσετε τις ειδικές προεκτάσεις σύνδεσης.

Κάθετο kit με κεραμίδι από αλουμίνιο Ø 80/125. Συναρμολόγηση kit (Εικ. 1-18): για την εγκατάσταση του kit Ø 80/125 πρέπει να χρησιμοποιήσετε το kit προσαρμογέα φλάντζας για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το σύστημα των αεραγωγών Ø

80/125. Εγκαταστήστε τον προσαρμογέα φλάντζας (2) στην κεντρική οπί του λέβητα παρεμβάλλοντας την τσιμούχα (1), τοποθετήστε την με τις κυκλικές προεξοχές προς τα κάτω σε επαφή με τη φλάντζα του λέβητα και σφίξτε με τις βίδες που υπάρχουν στο kit. Τοποθέτηση του ψεύτικου αλουμινένιου κεραμιδιού: αντικαταστήστε τα κεραμίδια με την πλάκα αλουμινίου (4), διαμορφώνοντάς την έτσι ώστε να μπορεί να ρέει το νερό της βροχής. Τοποθετήστε στο αλουμινένιο κεραμίδι το σταθερό ημικέλυφος (5) και τοποθετήστε το τερματικός της αναρρόφησης-εκκένωσης (7). Συνδέστε το ομόκεντρο τερματικό Ø 80/125 με την αρσενική πλευρά (λεία) στο θηλυκό του συνδέσμου (1) (με τσιμούχες με χειλος) μέχρι να συνδεθεί και βεβαιωθείτε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί η αντίστοιχη (3) ροζέτα έτσι ώστε να υπάρχει η στεγάνωση και η σύνδεση των στοιχείων που αποτελούν το kit.

• Προεκτάσεις για κάθετο kit Ø80/125 (Εικ. 1-19). Το kit με αυτή τη διαμόρφωση μπορεί να προεκταθεί μέχρι το μέγιστο μήκος των 32 m συμπεριλαμβανομένου του τερματικού. Με την παρουσία πρόσθετων συστατικών μερών θα πρέπει να αφαιρέσετε το μήκος που είναι ίσο με το μέγιστο επιτρεπόμενο μέτρο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητήσετε τις ειδικές προεκτάσεις σύνδεσης.

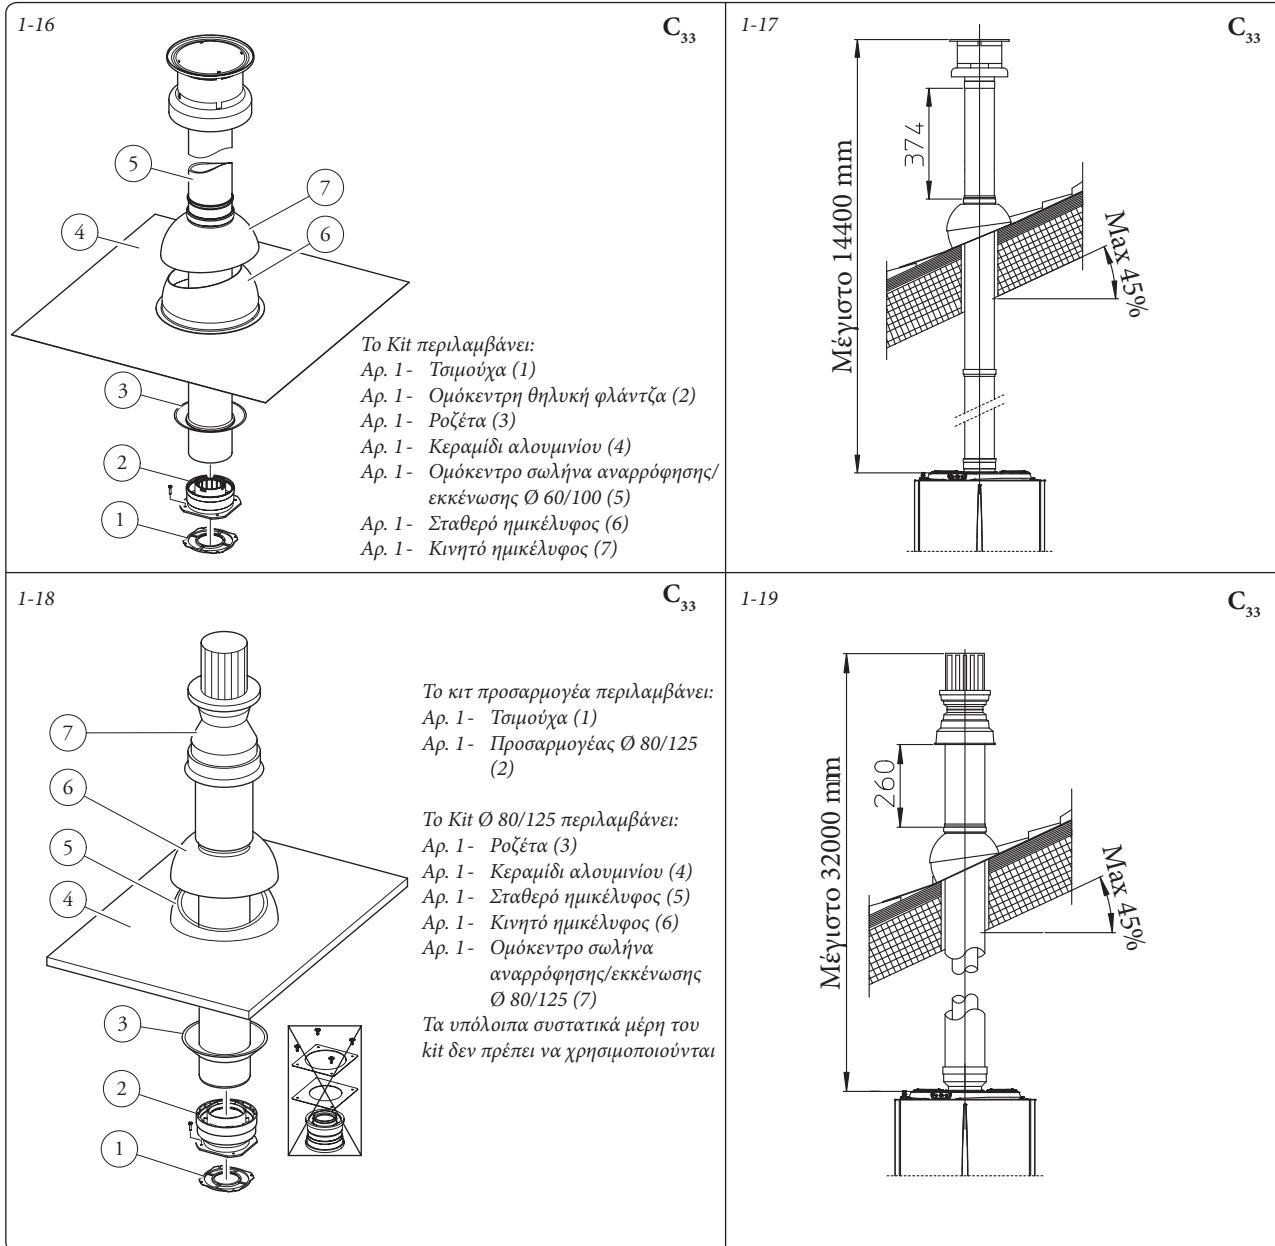



1.15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ.
Ρόθιμη τύπου C με στεγανό θάλαμο και εξανγκασμένο ελκυσμό.

Κιτ διαχωρισμού Ø 80/80. Αυτό το κιτ επιτρέπει την αναρρόφηση του αέρα έξω από την κατοικία και την εκκένωση των αερίων της καπνοδόχου ή του αεραγωγού μέσω του διαχωρισμού των αγωγών εκκένωσης ααέρα-απαερίων και αναρρόφησης αέρα. Από τον αγωγό (S) (αυστηρά από πλαστικό υλικό για να αντέχει στο όξινο συμπύκνωμα), αποβάλλονται τα καυσαρία. Από τον αγωγό (A) (και αυτός από πλαστικό υλικό), γίνεται αναρρόφηση του αέρα που χρειάζεται για την καύση. Ο αγωγός αναρρόφησης (A) μπορεί να εγκατασταθεί είτε δεξιά είτε αριστερά σε σχέση με τον κεντρικό αγωγό εκκένωσης (S). Και οι δύο αγωγοί μπορούν να κατευθυνθούν με οποιαδήποτε φορά.

- Συναρμολόγηση kit (Εικ. 1-20): εγκαταστήστε τη φλάντζα (4) στην κεντρική οπή του λέβητα παρεμβάλλοντας την τσιμούχα (1), τοποθετήστε την με τις κυκλικές προεξοχές προς τα κάτω σε επαφή με τη φλάντζα του λέβητα και σφίξτε με τις βίδες με τις εξαγωνικές κεφαλές και επίπεδη άκρη που υπάρχουν στο kit. Αφαιρέστε την επιπέδη φλάντζα που υπάρχει στην πλευρική οπή σε σχέση με την κεντρική (αναλόγως των αναγκών) και αντικαταστήστε την με τη φλάντζα (3) παρεμβάλλοντας την τσιμούχα (2) που έχει ήδη ο λέβητας και ασφαλίστε με τις κοχλιωτές βίδες με μύτη που υπάρχουν στην συσκευασία. Στερεώστε τις καμπύλες (5) της

αρσενική πλευράς (λεία) στη θηλυκή πλευρά των φλαντζών (3 και 4). Συνδέστε το τερματικό αναρρόφησης (6) με την αρσενική πλευρά (λεία), στη θηλυκή πλευρά της καμπύλης (5) μέχρι τέλους και βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τις σχετικές εσωτερικές και εξωτερικές ροζέτες. Συνδέστε το σωλήνα απαερίων (9) με την αρσενική πλευρά (λεία) στη θηλυκή πλευρά της καμπύλης (5) μέχρι τέλους και βεβαιωθείτε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί η αντίστοιχη εσωτερική και εξωτερική ροζέτα έτσι ώστε να υπάρχει η στεγανότητα και η σύνδεση των στοιχείων που αποτελούν το κιτ.

- Διαστάσεις της εγκατάστασης (Εικ. 1-21). Αναφέρονται οι ελάχιστες διαστάσεις της εγκατάστασης του τερματικού κιτ διαχωρισμού Ø 80/80 σε οριακή κατάσταση.
- Προεκτάσεις για kit διαχωριστή Ø 80/80. Το μέγιστο μήκος σε κατακόρυφη (χωρίς καμπύλες) ευθεία που χρησιμοποιείται για σωλήνες αναρρόφησης και εκκένωσης Ø80 είναι 41 μέτρα ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται στην αναρρόφηση ή στην εκκένωση. Το μέγιστο μήκος σε οριζόντια (με καμπύλη στην αναρρόφηση και στην απαγωγή) ευθεία που χρησιμοποιείται για τους σωλήνες αναρρόφησης και εκκένωσης Ø 80 είναι 36 μέτρα ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται στην αναρρόφηση ή στην εκκένωση.

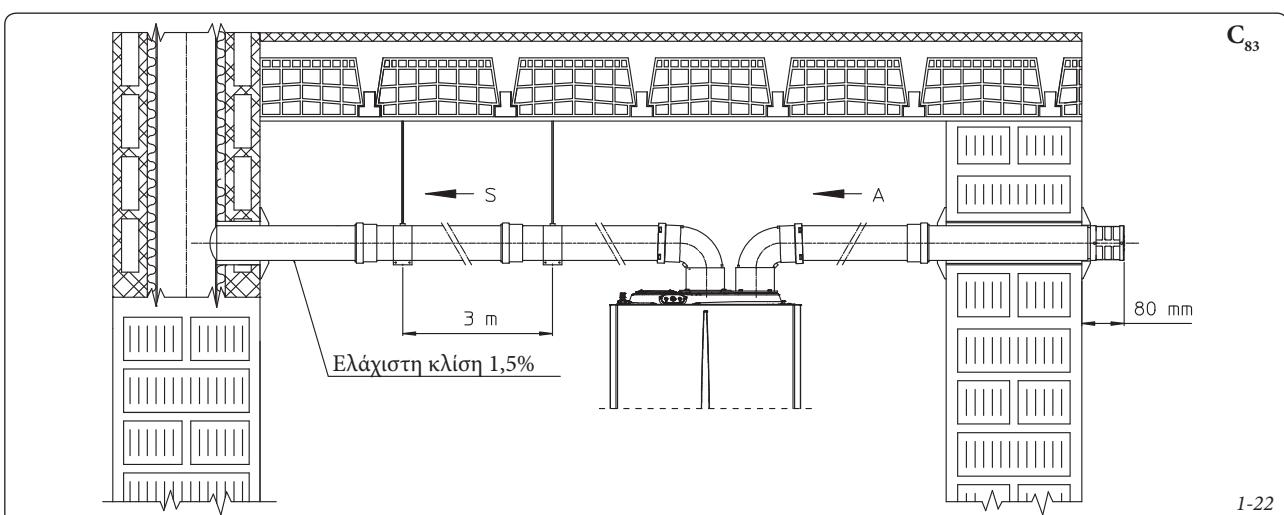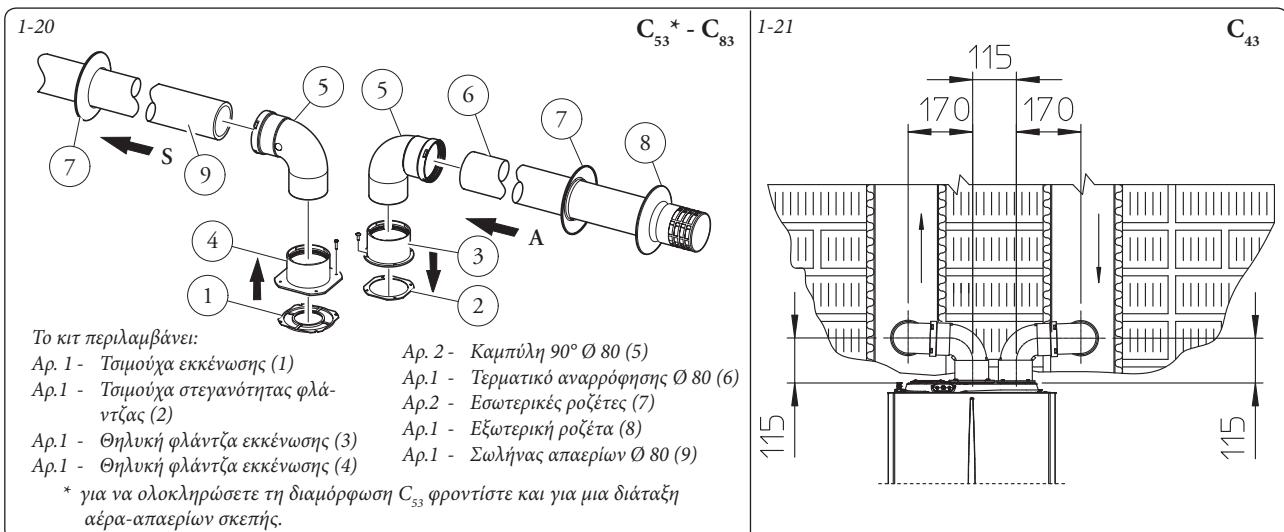

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για τη διευκόλυνση της απόρριψης του συμπυκνώματος που μπορεί να σχηματίστε στον αγωγό απαερίων θα πρέπει οι σωλήνες να έχουν κλίση στην κατεύθυνση του λέβητα με ελάχιστη κλίση 1,5% (Εικ. 1-22).

1.16 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΤ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ C9.

Το παρόν κιτ σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε ένα λέβητα Immegas σε διαμόρφωση "C₉₃", εκτελώντας την εισαγωγή του αέρα καύσης απευθείας από το φωταγωγό όπου υπάρχει ο αεραγωγός χρησιμοπιώντας ένα σύστημα διοχετεύσης.

Σύνθεση του συστήματος.

Το σύστημα για να είναι λειτουργικό και πλήρες θα πρέπει να συνδυάζεται με τα παρακάτω συστατικά μέρη που πωλούνται ξεχωριστά:

- Κιτ C₉₃ έκδοση Ø 100 ή Ø 125
- kit διασωλήνωσης Ø 60 ή Ø 80
- kit εκκένωσης αερίων Ø60/100 ή Ø 80/125 διαμορφωμένο με βάση την εγκατάσταση και την τυπολογία του λέβητα.

Συναρμολόγηση Kit.

- Τοποθετήστε τα μέρη του kit "C9" στο άνοιγμα (A) του συστήματος διασωλήνωσης (Εικ. 1-24).
- (Μόνο έκδοση Ø125) τοποθετήστε τον προσαρμογέα φλάντζας (11) παρεμβάλλοντας την ομόκεντρη τσιμούχα (10) επί του λέβητα στερεώνοντάς τον με τις βίδες (12).
- Εκτελέστε τη συναρμολόγηση του συστήματος διασωλήνωσης όπως περιγράφεται στο σχετικό φυλλάδιο των οδηγιών.
- Υπολογίστε τις αποστάσεις μεταξύ της εκκένωσης του λέβητα και της καμπύλης του συστήματος διασωλήνωσης.
- Προετοιμάστε το σύστημα των σωλήνων καύσης του λέβητα υπολογίζοντας ότι ο εσωτερικός σωλήνας του ομόκεντρου kit θα πρέπει να συνδεθεί μέχρι να κλείσει στην καμπύλη του συστήματος διασωλήνωσης (ύψος "X" εικ. 1-25).

ενώ ο εξωτερικός σωλήνας πρέπει να κλείσει στον (1).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για τη διευκόλυνση της απόρριψης του συμπυκνώματος που μπορεί να σηματιστεί στον αγωγό απαερίων θα πρέπει να οι σωλήνες να έχουν κλίση στην κατεύθυνση του λέβητα με ελάχιστη κλίση 1,5%.

- Τοποθετήστε το καπάκι (A) μαζί με τον προσαρμογέα (1) και τα πώματα (6) στον τοίχο και συναρμολογήστε το σύστημα των σωλήνων καύσης στο σύστημα διασωλήνωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (μόνο έκδοση Ø125) πριν τη συναρμολόγηση ελέγχετε τη σωστή τοποθέτηση της τσιμούχας. Στην περίπτωση που η λίπανση των συστατικών μερών (έχει ήδη γίνει από τον κατασκευαστή) δεν επαρκεί, αφαιρέστε αμέσως με ένα στεγνό πάνι τη υπολείμματα του λιπαντικού, στη συνέχεια για να διευκολύνετε τη σύνδεση απλώστε στα εξαρτήματα κοινή ή βιομηχανική τάλκη.

Όταν συναρμολογηθούν σωστά όλα τα μέρη τα αέρια της καύσης θα αποβληθούν μέσω του συστήματος διασωλήνωσης, ο καυσεογόνος αέρας για την κανονική λειτουργία του λέβητα θα αναρροφθεί απευθείας από το φωταγωγό. (Εικ. 1-25).

Τεχνικά δεδομένα.

- Οι διαστάσεις των φωταγωγών εξασφαλίζουν έναν ελάχιστο ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του εξωτερικού τοιχώματος του αεραγωγού και του εσωτερικού τοιχώματος του φωταγωγού: 30 mm για φωταγωγών με κυκλική διατομή και 20 mm σε περίπτωση φωταγωγού με τετράγωνη διατομή (Εικ. 1-23).
- Στο κατακόρυφη μέρος του συστήματος των

σωλήνων καύσης επιτρέπονται το ανώτερο 2 αλλαγές κατεύθυνσης με γωνία πρόσπτωσης το ανώτερο 30° σε σχέση με την κατακόρυφη.

- Η μέγιστη κατακόρυφη επέκταση χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διασωλήνωσης Ø 60 είναι 13 m, η μέγιστη επέκταση περιλαμβάνει 1 καμπύλη Ø60/10 90°, 1 m οριζόντιον σωλήνα 60/100, 1 διασωληνωμένη καμπύλη 90° Ø60 και το τερματικό στην οροφή για τη διασωλήνωση. Για τον καθορισμό του συστήματος των αεραγωγών C₉₃ σε διαμορφώσεις διαφορετικές από εκείνη που μόλις περιγράφτηκε (Εικ. 1-25) θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι 1 μέτρο διασωληνούμενου αγωγού σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται έχει έναν παράγοντα αντίστασης ίσο με 4,9.


- Η μέγιστη κατακόρυφη επέκταση χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διασωλήνωσης Ø 80 είναι 28 m, Η μέγιστη επέκταση περιλαμβάνει 1 προσαρμογέα από 60/100 έως 80/125, 1 καμπύλη Ø 80/125 87°, 1 m οριζόντιον σωλήνα 80/125, 1 διασωληνωμένη καμπύλη 90° Ø 80 και το τερματικό στην οροφή για τη διασωλήνωση.

Πα τον καθορισμό του συστήματος των αεραγωγών C₉₃ σε διαμορφώσεις διαφορετικές από εκείνη που μόλις περιγράφτηκε (Εικ. 1-25) θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες απώλειες φορτίου:

- 1 m ομόκεντρον αγωγού Ø 80/125 = 1 m διασωληνούμενου αγωγού.
- 1 καμπύλη 87° = 1,4 m διασωληνούμενου αγωγού.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να αφαιρέσετε το ισοδύναμο μήκος του συγκεκριμένου μέρους που έχει προστεθεί σε 28 m διαθέσιμα.

1-23

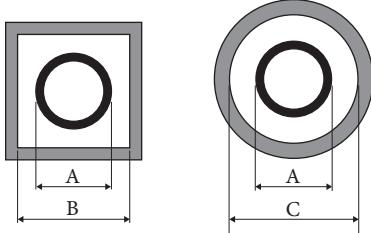

Άκαμπτη διασωλήνωση Ø 60 (A) mm	ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ (B) mm	ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ (C) mm
66	106	126

Άκαμπτη διασωλήνωση Ø 80 (A) mm	ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ (B) mm	ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ (C) mm
86	126	146

Εύκαμπτη διασωλήνωση Ø 80 (A) mm	ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ (B) mm	ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ (C) mm
90	130	150

Σύνθεση kit

Αναφ.	Ποσότητα	Περιγραφή
1	1	Προσαρμόστε άνοιγμα Ø 100 ή Ø 125
2	1	Τσιμούχα ανοίγματος από neoprene
3	4	Βίδες 4,2 x 9 AF
4	1	Βίδες TE M6 x 20
5	1	Ροδέλα επίπεδη από νάιλον M6
6	2	Μεταλλικό καπάκι κλεισίματος οπής ανοίγματος
7	1	Τσιμούχα πώματος από neoprene
8	1	Οδοντωτή ροδέλα M6
9	1	Παξιμάδι M6
10	1 (kit 80/125)	Ομόκεντρη τσιμούχα Ø 60-100
11	1 (kit 80/125)	Προσαρμογέας φλάντζας Ø 80/-125
12	4 (kit 80/125)	Βίδες TE M4 x 16 κοπής κατσαβιδιού
-	1 (kit 80/125)	Σακούλα τάλκης λιπαντικού


Παρέχεται ξεχωριστά:

Αναφ.	Ποσότητα	Περιγραφή
A	1	Άνοιγμα διασωληνωμένου kit



Λεζάντα σχεδίων εγκατάστασης:

1 Μονοσήμαντη ταυτοποίηση συστατικού μέρους που υπάρχει στο kit

A Ταυτοποίηση συστατικού μέρους που δεν παρέχεται σε αυτό το kit

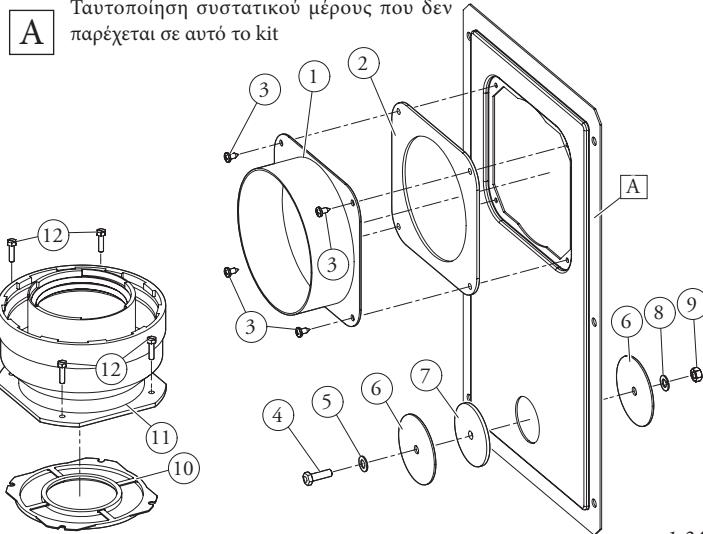

1-24

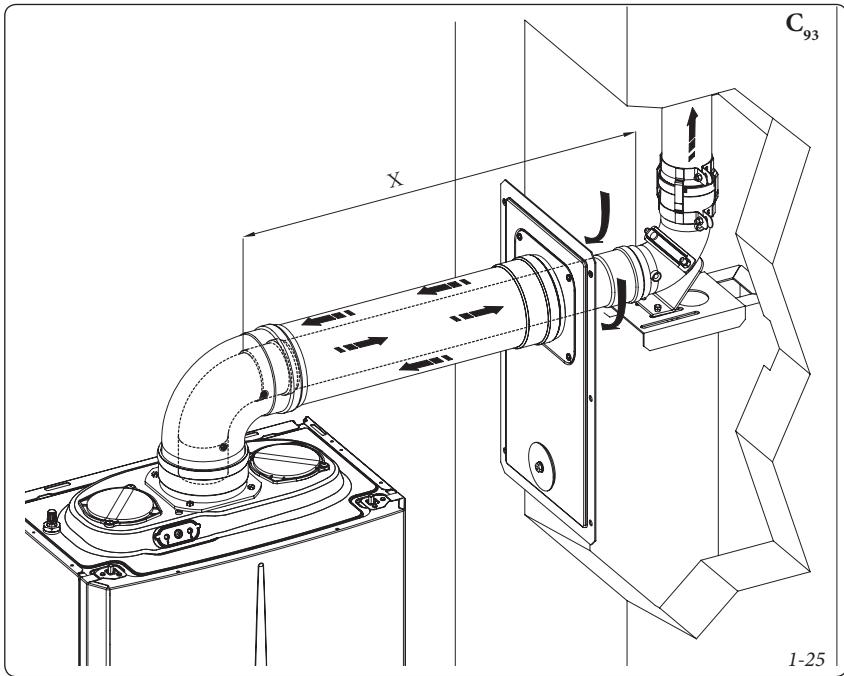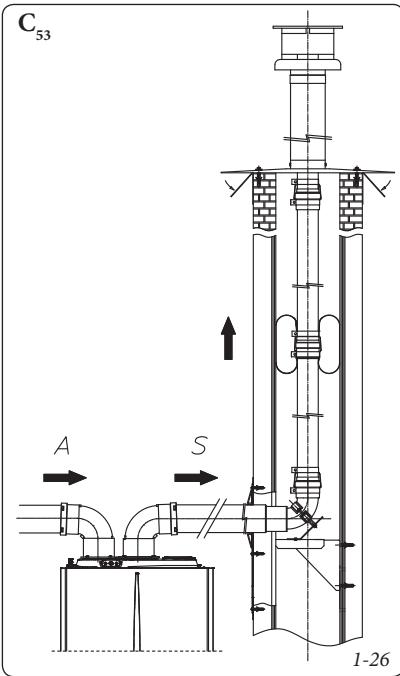C₉₃C₅₃

1.17 ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ Η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΟΠΩΝ.

Η διασωλήνωση είναι μια διαδικασία που με την εισαγωγή ενός ή περισσότερων ειδικών αγωγών πραγματοποιείται ένα σύστημα εκκένωσης των προϊόντων της καυτής μας συσκευής αερίου που αποτελείται από τη σύζευξη ενός αγωγού για την διασωλήνωση με μία καπνοδόχο, αεραγωγό ή τεχνική εγκόπη που ήδη υπάρχει ή μια νέα κατασκευή (ακόμη και σε νέα κτίρια). (Εικ. 1-26). Για τη διασωλήνωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αγωγοί που θεωρούνται κατάλληλοι από τον κατασκευαστή, ακολουθώντας τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης που έχει υποδειχτεί ο ίδιος ο κατασκευαστής καθώς και τις προδιαγραφές των κανονισμών που ισχύουν.

Σύστημα για διασωλήνωση Immegas. Τα άκαμπτα Ø60, έύκαμπτα Ø80 και άκαμπτα Ø80 συστήματα διασωλήνωσης "Πράσινης Σειράς" πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για οικιακή χρήση και με λέβητας συμπύκνωσης Immegas.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες διασωλήνωσης πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές του κανονισμού και της τεχνικής ισχύουσας νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, όταν τελειώσουν οι εργασίες και όσον αφορά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος διασωλήνωσης, θα πρέπει να συμπληρώνεται η δήλωση συμμόρφωσης. Θα πρέπει να επισής να τηρούνται οι οδηγίες του σχεδίου ή της τεχνικής έκθεσης, στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από τον κανονισμό και την ισχύουσα τεχνική νομοθεσία. Το σύστημα ή οι τμήματα του συστήματος έχουν μια διάρκεια ζωής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με την προϋπόθεση ότι:

- Χρησιμοποιείται υπό ήπιες ατμοσφαιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό (προϋποθέσεις απαερίων, σκόνης ή αερίων που αλλάζουν τις θερμικές και κλιματικές κανονικές συνθήκες. Υπαρξή θερμοκρασιών εντός των στάνταρντ διαστημάτων ημερήσιας διακύμασης, κλπ.).
- Η εγκατάσταση και η συντήρηση έχουν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.
- Το μέγιστο μήκος του διασωληνομένου κατακόρυφου άκαμπτου τμήματος Ø60 είναι ίσο με 22 m. Το μήκος αυτό προσμετράται λαμβάνοντας υπόψη το πλήρες τερματικό αναρρόφησης Ø80, 1m του σωλήνα Ø80 απαερίων, τις δύο καμπύλες 90° Ø80 εξόδου από το λέβητα και τις δύο αλλαγές της κατεύθυνσης του εύκαμπτου σωλήνα στο εσωτερικό της καπνοδόχου / τεχνικής εγκόπης.

σωλήνα Ø 80 απαερίων και των δύο καμπύλων 90° Ø 80 εξόδου από το λέβητα.

- Το μέγιστο μήκος του διασωληνομένου εύκαμπτου κατακόρυφου τμήματος Ø80 είναι ίσο με 30 m. Αυτό το μήκος επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη το πλήρες τερματικό αναρρόφησης Ø80, 1m του σωλήνα Ø80 απαερίων, τις δύο καμπύλες 90° Ø80 εξόδου από το λέβητα και τις δύο αλλαγές της κατεύθυνσης του εύκαμπτου σωλήνα στο εσωτερικό της καπνοδόχου / τεχνικής εγκόπης.
- Το μέγιστο μήκος του διασωληνομένου κατακόρυφου άκαμπτου τμήματος Ø80 είναι ίσο με 30 m. Το μήκος αυτό προσμετράται λαμβάνοντας υπόψη το πλήρες τερματικό αναρρόφησης Ø80, 1m του σωλήνα Ø 80 απαερίων και των δύο καμπύλων 90° Ø 80 εξόδου από το λέβητα.

1.18 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Β ΣΕ ΘΑΛΑΜΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟ ΕΑΚΥΣΜΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.

Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί μέσα σε κτίρια σε λειτουργία B₂₃ ή B₅₃. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συνιστώμενες ντεξέπτεις ολές τις τεχνικές προδιαγραφές, τους τεχνικούς κανόνες και τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν.

- Οι λέβητες ανοιχτού θαλάμου τύπου Β δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους όπου διεξάγονται εμπορικές, βιοτεχνικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται προϊόντα που ενδέχεται να δημιουργήσουν πτητικές ουσίες (πχ. ατμοί οξεών, κόλλες, μπογιές, διαλύτες, καύσιμα κλπ.) καθώς και σκόνες (πχ σκόνη από την επεξεργασία του ξύλου, σκόνη άνθρακα, τοιμέντου κλπ.) που ενδέχεται να αποδειχθούν επιβλαβείς για τα μέρη του μηχανήματος και να παρεμποδίσουν τη σωστή λειτουργία του.
- Σε διαμόρφωση B₂₃ και B₅₃ οι λέβητες δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε υπνοδωμάτια, στο μπάνιο ή σε γκαρσονιέρες.
- Σας συνιστώμενες την εγκατάσταση των συσκευών με διαμόρφωση B₂₃ και B₅₃ μόνο σε εσωτερικό χώρο (σε χώρο εν μέρει προστατευμένο) ή σε μη οικιστικά κτίρια με μόνιμο εξαερισμό.
- Σας συνιστώμενες την εγκατάσταση των συσκευών με διαμόρφωση B₂₃ και B₅₃ μόνο σε εσωτερικό χώρο (σε χώρο εν μέρει προστατευμένο) ή σε μη οικιστικά κτίρια με μόνιμο εξαερισμό.

Για την εγκατάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ειδικό κίτ που αναφέρεται στην παράγραφο 1.12.

1.19 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΩΝ ΣΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ/ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ.

Η εκκένωση των αερίων δεν πρέπει να συνδέται με ένα συλλογικό διακλαδισμένο αεραγωγό συμβατικού τύπου. Η εκκένωση των αερίων, μόνο για τους εγκατεστημένους λέβητες της διαμόρφωσης C, μπορεί να συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο συλλογικό αεραγωγό τύπου LAS. Για τις διαμορφώσεις Β επιτρέπεται η διάταξη αέρα-απαερίων μόνο σε ενιαίο αεραγωγό ή απενθείας στην ατμόσφαιρα χρησιμοποιώντας μια ειδική διάταξη απαερίων. Οι συλλογικοί και συνδυασμού αεραγωγοί πρέπει επιπλέον να συνδέονται μόνο με συσκευές τύπου C και τον ίδιον είδους (συμπύκνωση), με θερμική ονομαστική ισχύ που δεν διαφέρει πέρα από 30% λιγότερο από το μέγιστο όριο σύνδεσης και τροφοδοτούνται από το ίδιο καύσιμο. Τα χαρακτηριστικά της θερμοδυναμικής ροής (ροή μάζας των καπνών, % του διοξειδίου του άνθρακα, % υγρασίας, κλπ..) των συσκευών που συνδέονται στους ίδιους συλλεκτικούς ή συνδυασμένους αεραγωγούς, δεν πρέπει να διαφέρουν πέρα του 10% σε σχέση με το μέσο συνδεδεμένο λέβητα. Οι συλλογικοί ή συνδυασμένοι αεραγωγοί πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού και τα ισχύοντα τεχνικά πρότυπα από επαγγελματικό εξειδικευμένο προσωπικό. Τα τμήματα των καπνοδόχων ή των αεραγωγών με τα οποία συνδέεται ο αγωγός εκκένωσης καπνών, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των εν ισχύ κανονισμών.

1.20 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ, ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ, ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ.

Οι αεραγωγοί, οι καπνοδόχοι και οι απολήξεις για την εκκένωση των προϊόντων καυτής θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις των εν ισχύ κανονισμών. Οι απολήξεις και τα τερματικά της εκκένωσης σε στέγη πρέπει να πληρούν τα ποσοστά του στομίου και τις αποστάσεις από τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν.

Τοποθέτηση των τερματικών εκκένωσης σε τοίχο. Τα τερματικά της εκκένωσης θα πρέπει:

- Να βρίσκονται επάνω σε περιμετρικούς εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου,
- να έχουν τοποθετηθεί με τρόπο ώστε οι αποστάσεις να τηρούν τις ελάχιστες τιμές που αναφέρει ο τεχνικός κανονισμός εν ισχύ.

Εκκένωση προϊόντων καύσης των συσκευών φυσικού ή εξαναγκασμένου ελκυσμού μέσα σε κλειστούς χώρους με ανοιχτή οροφή. Στους χώρους με ανοιχτή οροφή (φρεάτια αερισμού, φωταγωγοί, αυλές κλπ) κλειστοί σε όλες τις πλευρές, επιτρέπεται η απευθείας εκκένωση των προϊόντων καύσης των συσκευών αερίου φυσικού ή εξαναγκασμένου ελκυσμού και η θερμική παροχή άνω των 4 και μέχρι 35 kW, αρκεί να τηρούνται οι προϋποθέσεις του τεχνικού κανονισμού εν ισχύ.

1.21 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Όπως έχει ήδη υποδειχθεί στις προηγούμενες παραγράφους καθορίζεται μια χημική επεξεργασία του νερού της θερμικής εγκατάστασης ακολουθώντας τους τρόπους που υποδεικνύονται και τις προδιαγραφές των κανόνων που ισχύουν τοπικά.

Οι παράμετροι που επηρεάζουν τη διάρκεια και την καλή λειτουργία του εναλλάκτη θερμότητας είναι το PH, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η παρούσια οξυγόνου στο νερό πλήρωσης, σε αυτά προστίθενται τα υπολειμματα επεξεργασίας της εγκατάστασης (τυχόν υπολειμματα συγκόλλησης), τυχόν παρούσια λαδιού και προϊόντων διάβρωσης που μπορεί με τη σειρά τους να προκαλέσουν ζημιές στον εναλλάκτη θερμότητας.

Για να προληφθεί κάτι τέτοιο συνίσταται:

- Πριν από την εγκατάσταση, τόσο σε νέο όσο και σε παλιό σύστημα, να φροντίστε για τον καθαρισμό της εγκατάστασης με καθαρό νερό για την εξάλειψη των στέρεων υπολειμμάτων που υπάρχουν στην εγκατάσταση.
- Φροντίστε για τη χημική επεξεργασία καθαρισμού της εγκατάστασης:
 - Για τον καθαρισμό της νέας εγκατάστασης χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη συσκευή καθαριστή (όπως για παράδειγμα Sentinel X300, FernoX Cleaner F3 ή Jenaqua 300) σε συνδυασμό με ένα σχολαστικό πλύσιμο.
 - Για τον καθαρισμό της παλιάς εγκατάστασης χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο καθαριστικό (όπως για παράδειγμα Sentinel X400 ή X800, FernoX Cleaner F3 ή Jenaqua 400) σε συνδυασμό με ένα σχολαστικό πλύσιμο.
 - Ελέγχετε τη μέγιστη σκληρότητα και την ποιότητα του νερού πλήρωσης ανατρέχοντας στη γραφική παράσταση (Εικ. 1-27), αν το περιεχόμενο και η σκληρότητα του νερού είναι κάτω από την καμπύλη που υποδεικνύεται δεν χρειάζεται καμιά ειδική επεξεργασία, για να περιορίσετε το περιεχόμενο του ανθρακικού ασθετιού, διαφορετικά θα πρέπει.
 - Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε για την πλήρωση γλυκού νερού με χρήση ρητίνης ιονικής ανταλλαγής, ή αποσταγμένο νερό.
 - Σε περίπτωση που χρειάζεται φροντίστε για την επεξεργασία του νερού που θα πρέπει να γίνει διαμέσου πλήρους αφαλάτωσης του νερού πλήρωσης. Με την πλήρη αφαλάτωση, αντίθετα από την πλήρη αποσκλήρωση, εκτός από την αφαίρεση των παραγόντων σκλήρυνσης (Ca, Mg), εξαλείφονται επίσης και όλα τα άλλα μέταλλα προκειμένου να μειωθεί η αγωγιμότητα του νερού πλήρωσης μέχρι και 10 microsiemens/cm. Χάρη στη χαμηλή αγωγιμότητά του, το αφαλατωμένο νερό δεν παρουσιάζει μόνο ένα μέτρο κατά τον σχηματισμό αλάτων αλλά χρησιμεύει επίσης ως προστασία από τη διάβρωση.
 - Βάλτε έναν ανασταλτικό παράγοντα / κατάλληλο παράγοντας επιβράδυνσης (όπως για παράδειγμα Sentinel X100, FernoX Protector F1 ή Jenaqua 100) αν είναι απαραίτητο βάλτε επίσης και ένα κατάλληλο αντιψυκτικό υγρό (για παράδειγμα Sentinel X500, FernoX Alphi 11 ή Jenaqua 500).

- Ελέγχετε την ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού που δεν θα πρέπει να είναι ανώτερη από 2000 µS/cm σε περίπτωση επεξεργασμένου νερού και κάτω από 600 µS/cm σε περίπτωση μη επεξεργασμένου νερού.
- Για να προληφθούν φαινόμενα διάβρωσης το PH του νερού της εγκατάστασης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ του 6,5 και 8,5.
- Ελέγχετε το μέγιστο περιεχόμενο των χλωριούχων που πρέπει να είναι κάτω των 250 mg/l.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για τις ποιότητες και τους τρόπους χρήσης των προϊόντων επεξεργασίας του νερού ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτών.

1.22 ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Όταν συνδεθεί ο λέβητας προχωρήστε στην πλήρωση της εγκατάστασης μέσω της βαλβίδας πλήρωσης (Εικ. 1-29 και 1-3). Η πλήρωση γίνεται αργά ώστε να δώσει χρόνο στις φυσαλίδες αέρα που περιέχει το νερό να απελευθερωθούν και να φύγουν μεσω του εξαερισμού του λέβητα και της εγκατάστασης θέματανση. Ο λέβητας έχει ενσωματώνυμη μια αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού που βρίσκεται στον κυκλοφορητή. Βεβαιωθείτε ότι κάλυψμα χρειαζεται. Ανοίξτε τις βαλβίδες εξαέρωσης των σωμάτων. Οι βαλβίδες εξαέρωσης των σωμάτων θα πρέπει να κλείσουν όταν από αυτά βγαίνει μόνο νερό. Η βαλβίδα πλήρωσης θα κλείσει όταν το μανόμετρο του λέβητα δείξει περίπου 1,2 bar.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών ενεργοποιήστε τις λειτουργίες του αυτόματου εξαερισμού που βρίσκονται στο λέβητα (ενεργός κατά την πρώτη έναυση).

1.23 ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΙΦΟΝΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΩΣΗΣ.

Κατά την πρώτη έναυση του λέβητα είναι πιθανό από την αποστράγγιση συμπτυκνώματος να εξέρχονται τα προϊόντα της καύσης, βεβαιωθείτε ότι μετά τη λειτουργία για μερικά λεπτά, από την αποστράγγιση συμπτυκνώματος δεν εξέρχονται πλέον καυσαέρια. Αυτό σημαίνει ότι το σιφόνιο έχει γεμίσει φτάνοντας σε ένα σωστό ύψος συμπτυκνώματος τέτοιο ώστε να μην επιτρέπει τη διέλευση των καυσαερίων.

1.24 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ.

Για τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει να ανατρέξτε στους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς. Αυτή διαιρεί τις εγκαταστάσεις και, επομένως, τις εργασίες για τη θέση σε λειτουργία, σε τρεις κατηγορίες: νέες εγκαταστάσεις, τροποποιημένες εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις που έχουν ενεργοποιηθεί ξανά.

Συγκεκριμένα, για εγκαταστάσεις αερίου νέας εγκατάστασης θα πρέπει να:

- ανοίγετε τα παράθυρα και τις πόρτες,

- αποφεύγετε την παρουσία σπινθήρων και ελεύθερης φλόγας,
- συνεχίστε με την εξαέρωση του αέρα στις σωληνώσεις,
- βεβαιωθείτε για τη στεγανότητα της εσωτερικής εγκατάστασης βάσει των υποδείξεων που ορίζονται οι τεχνικοί κανονισμοί που ισχύουν.


1.25 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (ΕΝΑΥΣΗ).

Για τους σκοπούς της έκδοσης της Δήλωσης Συμμόρφωσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες για την έναυση του λέβητα (οι εργασίες που ακολουθούν πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο επαγγελματικό πρωταρικό και με την παρουσία μόνο των αρμόδιων στις εργασίες):

- βεβαιωθείτε για τη στεγανότητα της εσωτερικής εγκατάστασης βάσει των υποδείξεων που ορίζονται από τους τεχνικούς ισχύοντες κανονισμούς,
- ελέγχετε αν το αέριο που χρησιμοποιήθηκε αντιστοιχεί σε εκείνο για το οποίο έχει προσχεδιαστεί ο λέβητας (το τύπο του αερίου εμφανίζεται στην οθόνη κατά την πρώτη ηλεκτρική τροφοδοσία ή επαληθεύοντας στη σχετική παράμετρο "G"),
- ελέγχετε τη σύνδεση σε ένα δίκτυο των 230V-50Hz, την τήρηση της πολικότητας L-N και τη γειωση.
- βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εξωτερικές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν σχηματισμούς σάκων καυσαερίου,
- ανάψτε το λέβητα και βεβαιωθείτε για τη σωστή έναυση.
- βεβαιωθείτε ότι η παροχή του αερίου και οι αντιστοιχείς πιέσεις συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του εγχειριδίου (Παράγρ. 3.22),
- ελέγχετε τη λειτουργία της διάταξης ασφαλείας σε περίπτωση έλλειψης αερίου και τον αντίστοιχο χρόνο λειτουργίας,
- ελέγχετε τη λειτουργία του γενικού διακόπτη που έχει τοποθετηθεί ανάντη του λέβητα και στο λέβητα.
- Βεβαιωθείτε ότι το ομόκεντρο τερματικό αναρρόφησης/εκκένωσης (αν υπάρχει), δεν εμποδίζεται.
- Εκτελέστε τη δοκιμή του συστήματος των σωλήνων καυσής και ρυθμίστε τη σχετική παράμετρο "F".

Αν ακόμη και ένας από αυτούς τους ελέγχους αποδειχθεί αρνητικός, ο λέβητας δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της έναυσης από τον εγκαταστάτη, μια αρμόδια εταιρεία μπορεί να εκτελέσει την αρχική επαλήθευση του λέβητα, απαραίτητη για την ενεργοποίηση της εγγύησης Immegas. Το πιστοποιητικό ελέγχου και η εγγύηση χορηγούνται στο χρήστη.

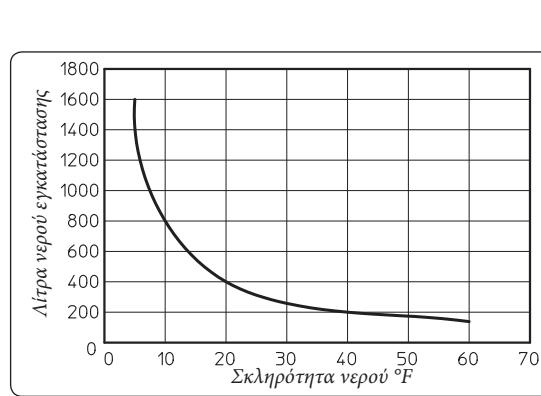

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η γραφική παράσταση αναφέρεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της εγκατάστασης. Λάβετε υπόψη σας επομένως και τις τακτικές και έκτακτες εργασίες συντήρησης που έχουν ως αποτέλεσμα το άδειασμα και το γέμισμα της εν λόγω εγκατάστασης.

1.26 ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Οι λέβητες παρέχονται με έναν κυκλοφορητή μεταβλητής ταχύτητας.

Κατά τη φάση της θέρμανσης παρέχονται οι ακόλουθοι τρόποι λειτουργίας που μπορείτε να επιλέξετε στο μενού "Προγραμματισμός ηλεκτρικής κάρτας".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο έλεγχος της ΔΤ είναι εφικτός σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του συστήματος θέρμανσης και του λέβητα.

- Αναλογικό μονομετρικό ($\Delta T = 0$):** η ταχύτητα του κυκλοφορητή μεταβάλλεται με βάση την ισχύ που παρέχεται από τον καυστήρα, όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς τόσο μεγαλύτερη είναι και η ταχύτητα.
- ΔΤ Σταθερή ($\Delta T = 5 \div 25 \text{ K}$):** Η ταχύτητα του κυκλοφορητή θα πουκιλεί για να διατηρήσει σταθερή τη ΔT μεταξύ ροής και επιτροφής του συστήματος σύμφωνα με την ρυθμιζόμενη τιμή Κ ($\Delta T = 15 \text{ Προεπιλογή}$).
- Σταθερή (5 ÷ 9):** ρυθμίζοντας τις παραμέτρους "A3" και "A4" στην ίδια τιμή το κυκλοφορητής λειτουργεί σε σταθερή ταχύτητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για μια σωστή λειτουργία του λέβητα δεν επιτρέπεται να κατέβει κάτω από την ελάχιστη τιμή που υποδεικνύεται παραπάνω.


Κατά τη φάση του νερού οικιακής χρήσης ο κυκλοφορητής λειτουργεί πάντα στη μέγιστη ταχύτητα.

Πιθανή απεμπλοκή της αντλίας. Αν μετά από μια μεγάλη περίοδο αδράνειας ο κυκλοφορητής έχει μπλοκαριστεί θα πρέπει να στρέψετε με ένα κατσαβίδι τον άξονα του κινητήρα. Προχωρήστε στην ενέργεια αυτή με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκαλέσετε βλάβες.

Ρυθμιστής By-pass (Λεπτομ. 26 Εικ. 1-29). Ο λέβητας βγαίνει από το εργοστάσιο με by-pass ανοιχτό.


Σε περίπτωση ανάγκης για συγκεκριμένες απαιτήσεις εγκατάστασης μπορείτε να ρυθμίσετε το by-pass από ένα ελάχιστο (by-pass κλειστό) σε ένα μέγιστο (by-pass ανοιχτό). Προχωρήστε στη ρύθμιση με ένα κατσαβίδι κοπής, περιστρέφοντας δεξιόστροφα το by-pass ανοίγει ενώ αριστερόστροφα κλείνει.

Μονομετρικό που διατίθεται στην εγκατάσταση.

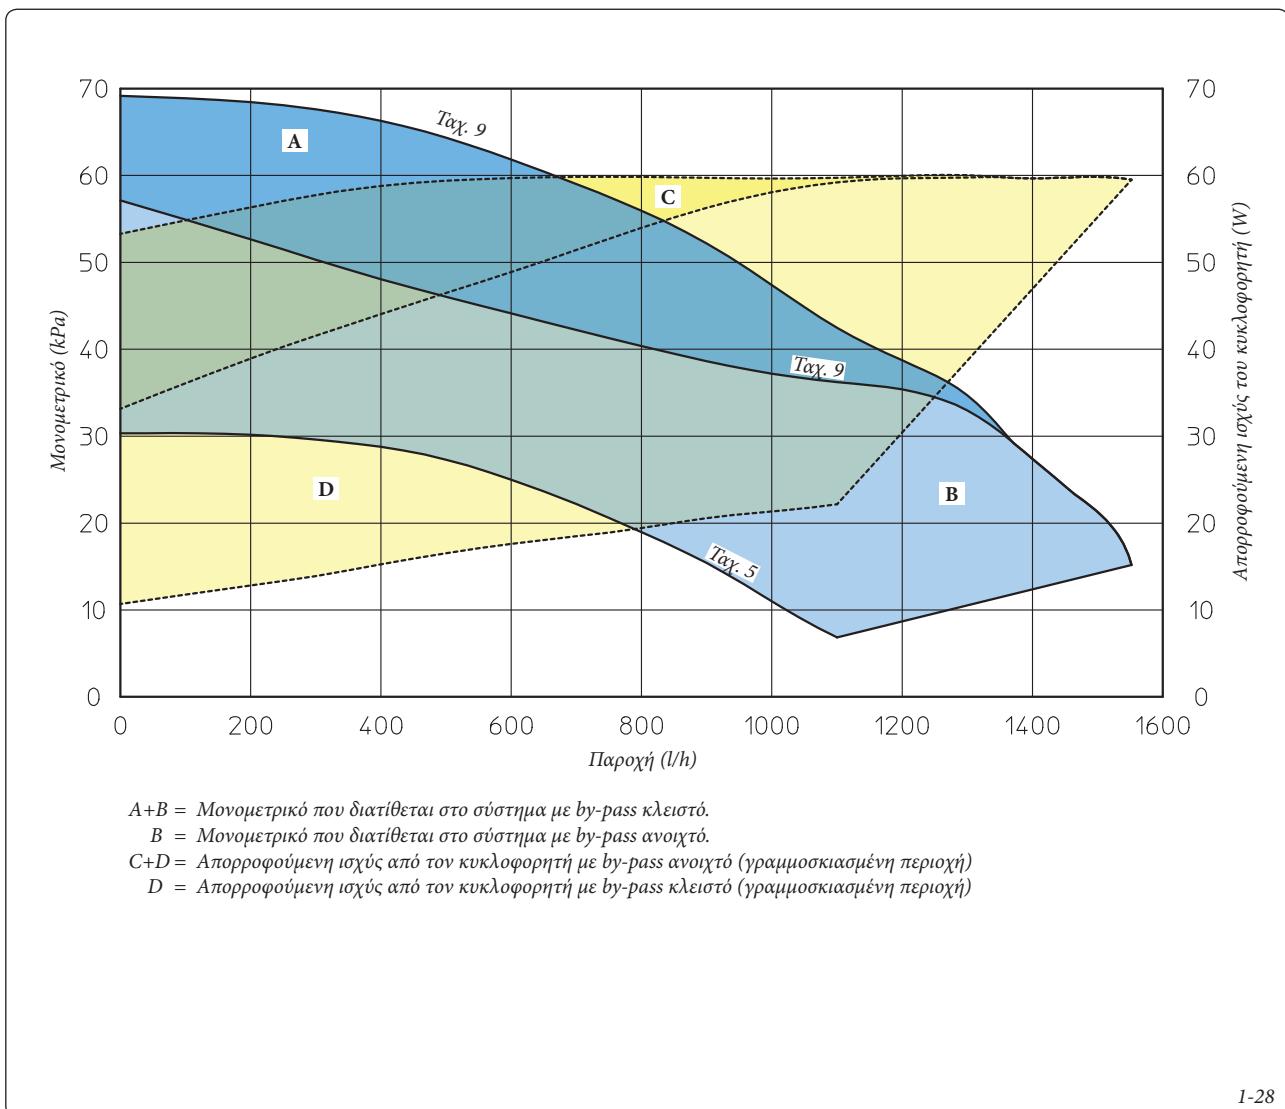

1.29 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Fig. 1-33

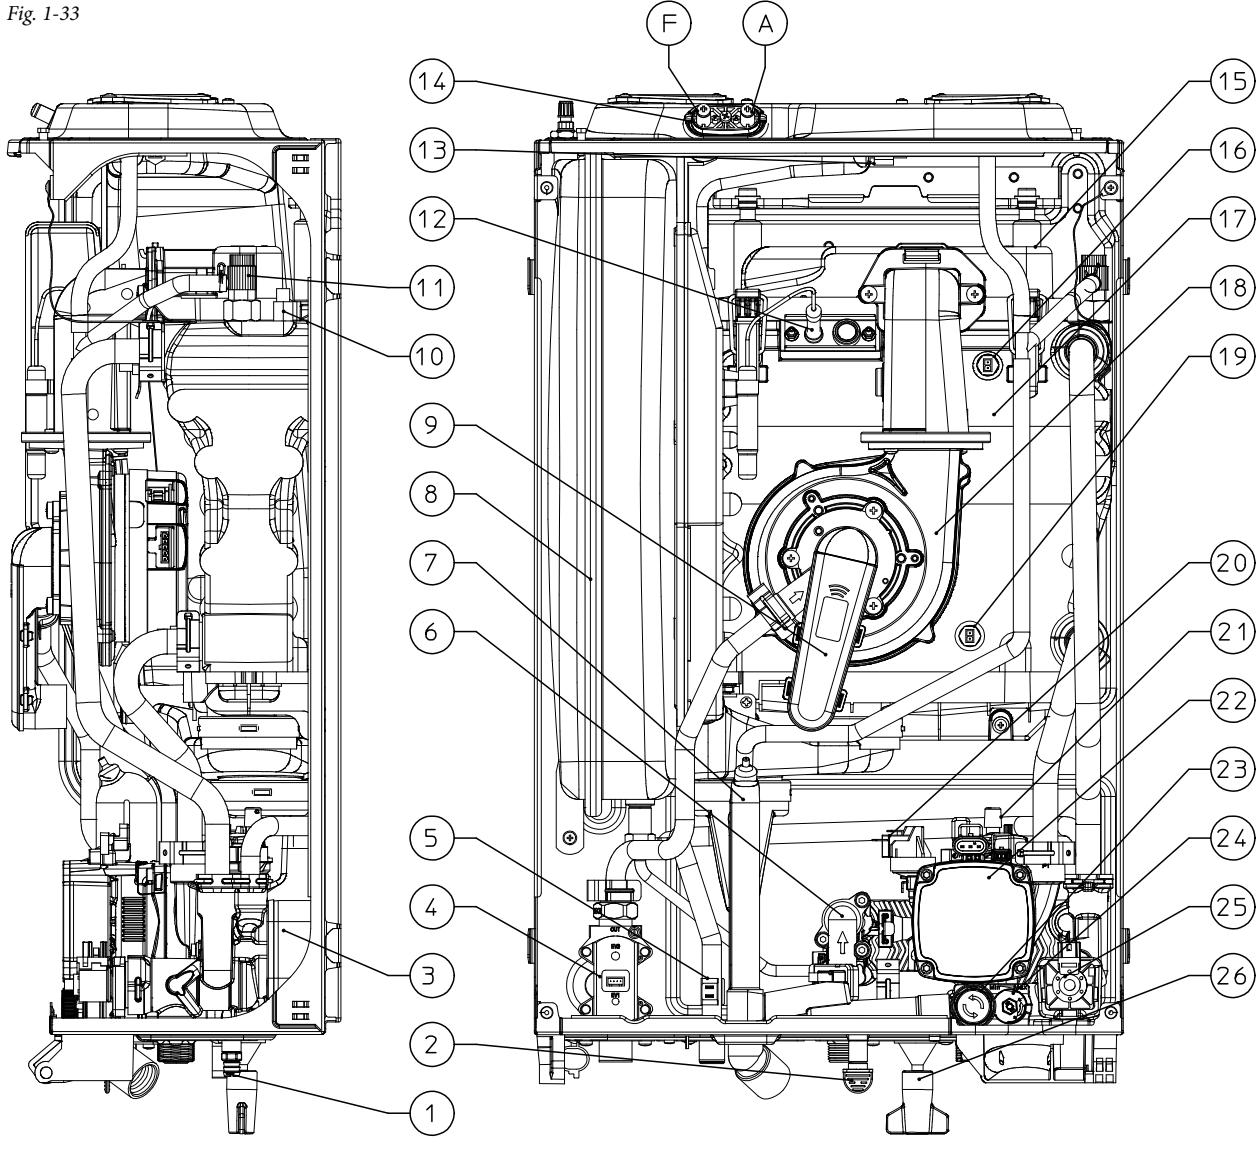

Λεζάντα:

- 1 - Κρουνός εκκένωσης της εγκατάστασης
- 2 - Ρακόρ επισήμανσης εκκένωσης βαλβίδας ασφαλείας 3 bar.
- 3 - Εναλλάκτης νερού οικιακής χρήσης
- 4 - Βαλβίδα αερίου
- 5 - Αισθητήρας νερού οικιακής χρήσης
- 6 - Ροοστάτης νερού
- 7 - Σφιωνί αποστράγγισης συνπηκνωμάτων
- 8 - Δοχείο διαστολής της εγκατάστασης

- 9 - Αναμείκητς αέρα / αερίου
- 10 - Αισθητήρας παροχής
- 11 - Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης αέρα
- 12 - Λυχνία έναντισης / ανίχνευσης
- 13 - Αισθητήρας καπνών
- 14 - Φρεάτεο λήψης (αέρας A) - (καπνός F)
- 15 - Καπάκι καυστήρα
- 16 - Αισθητήρας παροχής ασφαλείας
- 17 - Μονάδα συμπύκνωσης
- 18 - Ανεμιστήρας

- 19 - Αισθητήρας επιστροφής
- 20 - Πλιξοστάτης νερού εγκατάστασης
- 21 - Βαλβίδα εκτόνωσης αέρα
- 22 - Κυκλοφορητής λέβητα
- 23 - Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar
- 24 - By-pass (παράκαμψη)
- 25 - Βαλβίδα τρίοδη (με κινητήρα)
- 26 - Κρουνός πλήρωσης της εγκατάστασης

1.30 ΚΙΤ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

- **Κιτ κρουνών διακοπής της εγκατάστασης με ή χωρίς φίλτρο επιθεώρησης (κατόπιν αιτήματος).** Ο λέβητας έχει ρυθμιστή για εγκατάσταση κρουνών διακοπής εγκατάστασης που τοποθετούνται σε σωλήνες παροχής και επιστροφής του συστήματος σύνδεσης. Αυτό το κιτ αποβαίνει πολύ χρήσιμο κατά την διαδικασία της συντήρησης γιατί επιτρέπει το άδειασμα ολόκληρου του λέβητα χωρίς να χρειάζεται το άδειασμα όλης της εγκατάστασης, επιπλέον στην έκδοση με φίλτρο διατηρεί τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του λέβητα χάρη στο φίλτρο επιθεώρησης.
- **Κιτ πολυφωσφορικού δοσομετρητή (κατόπιν αιτήματος).** Ο πολυφωσφορικός δοσομετρητής της μειώνει το σχηματισμό των συγκριμάτων ασβεστόλιθου, διατηρώντας στο χρόνο

τις αρχικές συνθήκες ανταλλαγής θερμότητας και την παραγωγή ζετού νερού οικιακής χρήσης. Ο λέβητας έχει κατασκευαστεί για την εφαρμογή του πολυφωσφορικού δοσομετρητή.

• **Κάρτα ρελέ (κατόπιν αιτήματος).** Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για την εγκατάσταση μιας κάρτας ρελέ η οποία επιτρέπει την επέκταση των χαρακτηριστικών της συσκευής και επομένως τις δυνατότητες λειτουργίας.

• **Κιτ καλόματος (κατόπιν αιτήματος).** Σε περίπτωση εγκατάστασης σε εξωτερικό χώρο και με απευθείας αναρρόφηση είναι υποχρεωτική η συναρμολόγηση του ειδικού πάνω προστατευτικού καπακιού για την σωστή λειτουργία του λέβητα και για την προστασία του από τις καυρικές διαταραχές

• **Κιτ κυκλοειδούς φίλτρου (κατόπιν αιτήματος).** Το κυκλοειδές φίλτρο σας επιτρέπει να ανιχνεύσετε τα σιδηρούχα υπολείμματα που υπάρχουν στο νερό της εγκατάστασης. Χάρη στις δύο στρόφιγγες που υπάρχουν στο κιτ μπορείτε να εκτελέσετε μια εύκολη συντήρηση καθαρίζοντας το φίλτρο χωρίς να πρέπει να αδειάσετε το κύκλωμα

Τα κιτ συναρμολόγησης και χρήσης που αναφέρονται παραπάνω, διατίθονται μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών.

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

Προσοχή: Για να διατηρήσετε άθικτο το λέβητα και να κρατήσετε αναλλοιώτα στο χρόνο τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, αξιοπιστίας και απόδοσης που τον διακρίνουν θα πρέπει να ακολουθείτε, τουλάχιστον ετησίως, τις εργασίες συντήρησης, ανάλογα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό σημείο του "ετησίου ελέγχου και συντήρησης της συσκευής" σύμφωνα με τους εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς κανονισμούς. Η ετήσια συντήρηση είναι απαραίτητη για την εγκυρότητα της εγγύησης Immegas. Σας συνιστούμε τη σύναψη ετήσιων συμβάσεων καθαρισμού και συντήρησης με την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της περιοχής σας.

2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Μην εκθέτετε τον αναρτημένο λέβητα στους άμεσους ατμούς των εστιών μαγειρέματος.

Απαγορεύεται τη χρήση του λέβητα σε παιδιά και σε άτομα που δεν τη γνωρίζουν.

Για λόγους ασφαλείας βεβαιωθείτε ότι το ομόκεντρο τερματικό αναρρόφησης-αέρα/εκκένωσης-καπνών (αν υπάρχει), δεν εμποδίζεται ούτε προσωρινά.

Αν αποφασίσετε την προσωρινή απενεργοποίηση του λέβητα θα πρέπει:

- a) να αδειάσετε την εγκατάσταση του νερού όταν δεν γίνεται η χρήση αντιψυκτικού,
- b) να προχωρήσετε στη διακοπή της τροφοδοσίας ηλεκτρικού, νερού και αερίου.

Σε περίπτωση εργασιών ή συντηρήσεων των δομών που βρίσκονται κοντά στους αγωγούς ή στις διατάξεις αέρα-απαερίων και των εξαρτημάτων τους, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, ζητήστε τον έλεγχο των αγωγών και των διατάξεων από ειδικευμένο προσωπικό.

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ή τα μέρη της με εύφλεκτες ουσίες.

Μην αφήνετε δοχεία και εύφλεκτες ουσίες στο χώρο όπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή.

- **Προσοχή:** η χρήση οποιουδήποτε συστατικού μέρους που λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια, απαιτεί την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων όπως:

- μην ακουμπάτε το μηχάνημα με μέρη του σώματος βρεγμένα ή υγρά. Μην το ακουμπάτε ούτε με γυμνά πόδια,
- μην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια και μην αφήνεται εκτεθειμένο το μηχάνημα σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος κλπ.),
- Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν πρέπει να αντικατασταθεί από την χρήστη,


- Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, απενεργοποιήστε τη συσκευή και απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ειδικευμένους επαγγελματίες για την αντικατάστασή του,
- Αν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για κάποιο χρονικό διάστημα, καλό είναι να αποσυνδέσετε τον ηλεκτρικό διακόπτη τροφοδοσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι θερμοκρασίες που αναφέρονται στην οθόνη έχουν μια ανοχή +/- 3°C που οφείλεται σε περιβαλλοντικές συνθήκες που δεν αποδίδονται στο λέβητα.

Το προϊόν στο τέλος της ζωής του δεν θα πρέπει να απορρίπτεται όπως τα κανονικά οικιακά απόβλητα ούτε να εγκαταλείπεται στο περιβάλλον, αλλά θα πρέπει να αποσύρεται από την επαγγελματική αρμόδια εταιρεία. Για τις οδηγίες απόρριψης απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.

2.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

2-1

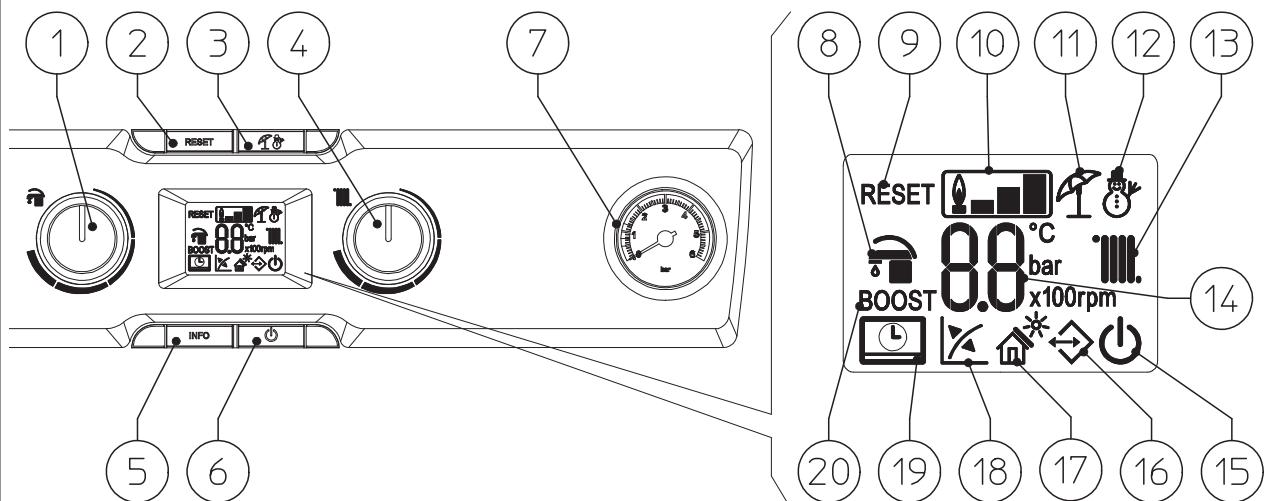

Λεζάντα:

- 1 - Επιλογέας θερμοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης
- 2 - Κουμπί επαναφοράς (Reset)
- 3 - Κουμπί θερινής / Χειμερινής λειτουργίας
- 4 - Επιλογέας θερμοκρασίας θέρμανσης
- 5 - Κουμπί πληροφοριών
- 6 - Κουμπί Off / Stand-by / On
- 7 - Μανόμετρο λέβητα
- 8 - Λειτουργία φάσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ενέργεια
- 9 - Λέβητας σε εμπλοκή με ανάγκη απεμπλοκής μέσω του κουμπιού επαναφοράς «Reset»
- 10 - Σύμβολο παρούσιας φλόγας και αντίστοιχη κλίμακα ισχύος
- 11 - Λειτουργία στο θερινό τρόπο
- 12 - Λειτουργία στον χειμερινό τρόπο
- 13 - Λειτουργία φάσης θέρμανσης περιβάλλοντος ενέργεια^{v2}
- 14 - Δείκτης θερμοκρασίας, πληροφορίες λέβητα και καδικού λάθους
- 15 - Λέβητας σε αναμονή Stand-by
- 16 - Παρουσία σύνδεσης εξωτερικών διατάξων
- 17 - Ηλιακή λειτουργία ενέργεια
- 18 - Λειτουργία με ενέργεια εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας (προαιρετικό)
- 19 - Λέβητας συνδεδεμένος με απομακρυσμένο έλεγχο^{v2} (προαιρετικό)
- 20 - Δεν χρησιμοποιείται σε αντό το μοντέλο

2.4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ.

Πριν από την έναυση βεβαιωθείτε ότι είναι γεμάτη νερό η εγκατάσταση ελέγχοντας το δείκτη του μανόμετρου (7) που θα πρέπει να δείχνει τιμή μεταξύ 1÷1,2 bar.

- Ανοίξτε τον κρουνό του αερίου ανάντη του λέβητα.
- Πατήστε το κουμπί (6) μέχρι να ανάψει η οθόνη, στο σημείο αυτό ο λέβητας μεταφέρεται στην κατάσταση που ήταν πριν από το σβήσιμο.
- Αν ο λέβητας είναι σε stand-by πατήστε ξανά το κουμπί (6) για να τον ενεργοποιήσετε, στην αντίθετη περίπτωση προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί (3) της αλληλουχίας και μεταφέρετε το λέβητα στην κατάσταση θερινής (Π) ή χειμερινής λειτουργίας (Π).

• **Θερινή λειτουργία (Π)**: με αυτόν τον τρόπο, ο λέβητας λειτουργεί μόνο για την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης, η θερμοκρασία ρυθμίζεται από τον επιλογέα (1) και η αντίστοιχη θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη μέσω του δείκτη (14).

• **Χειμώνας (Π)**: στη λειτουργία αυτή ο λέβητας λειτουργεί τόσο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης όσο και για τη θέρμανση του περιβάλλοντος. Η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης ρυθμίζεται πάντα από τον επιλογέα (1), η θερμοκρασία της θέρμανσης ρυθμίζεται από τον επιλογέα (4) και η αντίστοιχη θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη μέσω του δείκτη (14).

Από τη στιγμή αυτή ο λέβητας λειτουργεί αυτόματα. Αν δεν υπάρχει αίτημα θερμότητας (θέρμανσης ή παραγωγή ζεστού νερού) ο λέβητας μεταφέρεται σε λειτουργία «αναμονής» που αντιστοιχεί σε λέβητα που τροφοδοτείται χωρίς παρουσία φλόγας. Κάθε φορά που ο καυστήρας ανάβει, εμφανίζεται στην οθόνη το αντίστοιχο σύμβολο (10) παρουσίας φλόγας με αντίστοιχη κλίμακα ισχύος.

• **Λειτουργία με CAR^{v2} (CAR^{v2}) (Προαιρετικό)**
Αν έχει συνδεθεί το CAR^{v2} στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο (Π), οι παράμετροι ρυθμίσεις του λέβητα μπορούν να ρυθμιστούν από τον πίνακα ελέγχου του CAR^{v2}, παραμένει, ωστόσο, ενεργός ο πίνακας ελέγχου του λέβητα, το κουμπί επανεκκίνησης (2), το κουμπί για το σβήσιμο (6) (μόνο στο «off») και η οθόνη όπου θα εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας.

Προσοχή: Αν βάλετε το λέβητα σε λειτουργία "off" στο CAR^{v2} θα εμφανιστεί το σύμβολο της εσφαλμένης σύνδεσης "ERR>CM" το CAR^{v2} συνεχίζει να τροφοδοτείται χωρίς να χάνονται τα αποθηκευμένα προγράμματα.

• **Ηλιακή λειτουργία (Π*)**. Η λειτουργία αυτή είναι πάντα ενεργή και σε συνδυασμό με την παράμετρο "Καθυστέρηση ηλιακής ενεργοποίησης" με χρόνο μεγαλύτερο από 0 δευτερόλεπτα

ελέγχει την ενεργοποίηση του λέβητα με βάση τη θερμοκρασία εισόδου του νερού οικιακής χρήσης.

Κατά τη λήψη αν το εισερχόμενο νερό είναι αρκετά ζεστό ή αν υπάρχει ο χρόνος της "Καθυστέρησης της ηλιακής ενεργοποίησης" ο λέβητας δεν ανάβει, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο λήψης ζεστού νερού οικιακής χρήσης (Π) και το σύμβολο της ηλιακής λειτουργίας που αναφορίζεται (Π*).

Όταν το νερό που παρέχεται από το ηλιακό σύστημα έχει θερμοκρασία χαμηλότερη από εκείνη που έχει ρυθμιστεί ή/και έχει τελειώσει ο χρόνος της "Καθυστέρησης της ηλιακής ενεργοποίησης" ο λέβητας ανάβει, στο σημείο αυτό το σύμβολο της ηλιακής λειτουργίας σβήνει.

• **Λειτουργία με εξωτερικό αισθητήρα προαιρετικό (Π)**. Στην περίπτωση της εγκατάσταση με εξωτερικό αισθητήρα προαιρετικό, η θερμοκρασία ροής του λέβητα για τη θέρμανση του χώρου υπόκειται στη διαχείριση του εξωτερικού αισθητήρα βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας που έχει μετρηθεί (Παράγρ. 1.9). Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία ροής επιλέγοντας την καμπύλη της λειτουργίας από τον επιλογέα (4) (ή στον πίνακα ελέγχου του CAR^{v2} αν είναι συνδεδεμένο στο λέβητα) επιλέγοντας την τιμή από "0 έως 9".

Όταν υπάρχει εξωτερικός αισθητήρας, εμφανίζεται στην οθόνη το αντίστοιχο σύμβολο (18). Στη φάση της θέρμανσης, αν η θερμοκρασία του νερού που περιέχει η εγκατάσταση είναι αρκετή για ζεστάνει τα σώματα, ο λέβητας μπορεί να λειτουργήσει μόνο με την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή.

• **Τρόπος αναμονής «stand-by»**. Πατήστε διαδοχικά το κουμπί (6) μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο (Π), από αυτή τη στιγμή ο λέβητας παραμένει ενεργός και εξασφαλίζεται η αντιψυκτική λειτουργία, απεμπλοκή αντλίας και τρίοδων βαλβίδων καθώς και η επισήμανση των προβλημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε αυτές τις συνθήκες ο λέβητας θα πρέπει να θεωρηθεί ακόμη υπό τάση.

• **Τρόπος «off»**. Κρατώντας πατημένο το κουμπί (6) για 8 δευτερόλεπτα. Η οθόνη σβήνει και ο λέβητας έχει σβήσει εντελώς. Με αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζονται οι λειτουργίες ασφάλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε αυτές τις συνθήκες ο λέβητας, παρότι δεν έχει ενεργείς λειτουργίες θα πρέπει να θεωρηθεί ακόμη υπό τάση.

• **Λειτουργία "αυτόματον εξαέρισμού"**. Με κάθε νέα τροφοδοσία του λέβητα ενεργοποιείται η αυτόματη λειτουργία της εξαέρωσης της εγκατάστασης (διάρκεια 8 λεπτά), αυτή η λειτουργία υποδεικνύεται από την αντίστροφη μέτρηση που επισημαίνεται από το δείκτη (14). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες του ζεστού νερού οικιακής χρήσης και θέρμανσης.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία "αυτόματη εξαέρωση" πατώντας το κουμπί του "reset" (2).

• **Λειτουργία οιθόνης**, Κατά τη διάρκεια της χρήση του πίνακα ελέγχου φωτίζεται η οθόνη, μετά από 15 δευτερόλεπτα αδράνειας ο φωτισμός φθίνει εμφανίζοντας μόνο τα ενεργά σύμβολα, μπορείτε να αλλάξετε την τρόπο φωτισμού από την παράμετρο t8 στο μενού προγραμματισμού της ηλεκτρονικής κάρτας.

2.5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ.

Ο λέβητας Victrix 28-35 KW TT επισημαίνει κάποια ανωμαλία με εναμ κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη του λέβητα (14) σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Στο ενδεχόμενο τηλεχειριστήριο ο κωδικός λάθους εμφανίζεται με τον ίδιο τον αριθμητικό κωδικό που αναπαρίσταται ανάλογα με το παρακάτω παράδειγμα (πχ. CAR^{v2} = Exx).

Κωδικός Σφάλματος	Επισήμανση ανωμαλίας	Αιτία	Κατάσταση λέβητα / Λύση
01	Μπλοκάρισμα ελλιπούς έναυσης	Ο λέβητας σε περίπτωση αιτήματος θέρμανσης περιβάλλοντος ή παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης δεν ανάβει εντός του προκαθορισμένου χρόνου. Με την πρώτη έναυση ή μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας του μηχανήματος μπορεί να χρειαστεί επέμβαση για την απαλοιφή του μπλοκάρισματος έναυσης.	Πατήστε το κουμπί της επανεκκίνησης (1)
02	Μπλοκάρισμα θερμοστάτη ασφαλείας (υπερθέρμανση).	Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, αν λόγω προβλήματος παρουσιαστεί υπερβολική εσωτερική υπερθέρμανση, ο λέβητας μεταφέρεται σε μπλοκάρισμα.	Πατήστε το κουμπί της επανεκκίνησης (1)
03	Μπλοκάρισμα θερμοστάτη απαερίων	Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, αν λόγω προβλήματος παρουσιαστεί υπερβολική εσωτερική υπερθέρμανση των καυσαερίων, ο λέβητας μπλοκάρεται.	Πατήστε το κουμπί της επανεκκίνησης (1)
04	Μπλοκάρισμα αντίστασης επαφών	Η ηλεκτρονική κάρτα ανιχνεύει κάποια ανωμαλία κατά την τροφοδοσία της βαλβίδας αερίου. Ελέγξτε τη σύνδεσή της. (η ανωμαλία ανιχνεύεται και εμφανίζεται μόνο υπό την παρουσία ενός αιτήματος).	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
05	Ανωμαλία αισθητήρα παροχής	Η κάρτα ανιχνεύει μια ανωμαλία στον αισθητήρα NTC παροχής.	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
06	Ανωμαλία αισθητήρα νερού χρήσης	Η κάρτα ανιχνεύει μια ανωμαλία στον αισθητήρα NTC νερού οικιακής χρήσης. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η αντιψυκτική λειτουργία.	Ο λέβητας συνεχίζει να παράγει ζεστό νερό οικιακής χρήσης αλλά με μη βέλτιστη απόδοση (1).
08	Μέγιστος αριθμός reset	Διαθέσιμος αριθμός επανεκκίνησεων που έχουν ήδη εκτελεστεί.	Προσοχή: μπορείτε να ξαναρυθμίσετε την ανωμαλία μέχρι 5 συνεχόμενες φορές, μετά η λειτουργία αναστέλλεται για τουλάχιστον μια ώρα και στη συνέχεια μπορείτε να δοκιμάζετε μια φορά ανά μία ώρα για 5 φορές. Σβήνοντας και ανάβοντας τη συσκευή αποκτιούνται εκ νέου οι 5 προσπάθειες.
10	Ανεπαρκής πίεση εγκατάστασης	Δεν ανιχνεύεται μια επαρκής πίεση νερού στο εσωτερικό του κυκλώματος θέρμανσης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του λέβητα.	Επαληθεύστε στο μανόμετρο του λέβητα ότι η πίεση της εγκατάστασης είναι μεταξύ του 1÷1,2 bar και ενδεχομένως αποκαταστήστε τη σωστή πίεση.
15	Σφάλμα διαμόρφωσης	Αν η κάρτα ανιχνεύει κάποια ανωμαλία ή ανακολουθία στην ηλεκτρική καλώδιωση, ο λέβητας δεν ξεκινά.	Στην περίπτωση αποκατάστασης των κανονικών συνθηκών, ο λέβητας ξεκινά και πάλι χωρίς να πρέπει να τον ξαναρυθμίσετε. Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας είναι διαμορφωμένος στο σωστό τρόπο(1).
16	Πρόβλημα ανεμιστήρα	Συμβαίνει στην περίπτωση που ο ανεμιστήρας έχει κάποια μηχανική ή ηλεκτρονική βλάβη.	Πατήστε το κουμπί της επανεκκίνησης (1)
20	Μπλοκάρισμα παρασιτικής φλόγας	Συμβαίνει στην περίπτωση απώλειας του κυκλώματος ανιχνευσης ή ανωμαλίας του ελέγχου φλόγας.	Πατήστε το κουμπί της επανεκκίνησης (1)
23	Ανωμαλία αισθητήρα επιστροφής	Η κάρτα ανιχνεύει μια ανωμαλία στον αισθητήρα NTC επιστροφής.	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
24	Πρόβλημα στη μπουτονιέρα	Η κάρτα ανιχνεύει μια ανωμαλία στον πίνακα κουμπιών.	Στην περίπτωση αποκατάστασης των κανονικών συνθηκών, ο λέβητας ξεκινά και πάλι χωρίς να πρέπει να τον ξαναρυθμίσετε (1).
29	Ανωμαλία αισθητήρα απαερίων	Η κάρτα ανιχνεύει μια ανωμαλία στον αισθητήρα καπνών.	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
31	Απώλεια επικοινωνίας με το CAR ^{v2}	Επισημαίνεται στην περίπτωση σύνδεσης με ένα μη συμβατό τηλεχειριστήριο, ή στην περίπτωση πτώσης της επικοινωνίας μεταξύ του λέβητα και του CAR ^{v2} .	Αφαιρέστε και ξαναδώστε τάση στο λέβητα. Αν κατά την εκ νέου ενεργοποίηση δεν ανιχνεύεται το απομακρυσμένο χειριστήριο ο λέβητας μεταφέρεται στον τρόπο της τοπικής λειτουργίας χρησιμοποιώντας επομένως τους ελέγχους που υπάρχουν στο λέβητα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Θέρμανσης”(1).
36	Πτώση επικοινωνίας IMG Bus	Λόγω κάποιας ανωμαλίας στην κεντρική μονάδα του λέβητα, στην κάρτα ανά ζώνες (προαιρετικό) ή στο IMG Bus διακόπτεται η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων εξαρτημάτων.	Ο λέβητας δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις θέρμανσης (1)
37	Χαμηλή τάση τροφοδοσίας	Συμβαίνει στην περίπτωση όπου η τάση της τροφοδοσίας είναι κατώτερη από τα επιτρεπτά όρια για τη σωστή λειτουργία του λέβητα.	Στην περίπτωση αποκατάστασης των κανονικών συνθηκών, ο λέβητας ξεκινά και πάλι χωρίς να πρέπει να τον ξαναρυθμίσετε (1).

(1) Αν η εμπλοκή ή η ανωμαλία συνεχίζεται καλέστε ένα εξειδικευμένο τεχνικό κέντρο (για παράδειγμα την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης).

(2) Μπορείτε να επαληθεύσετε την ανωμαλία αυτή μόνο στη λίστα των σφαλμάτων που υπάρχει στο μενού “Πληροφορίες”

Κωδικός Σφάλματος	Επισήμανση ανωμαλίας	Αιτία	Κατάσταση λέβητα / Λύση
38	Απώλεια σήματος φλόγας	Εμφανίζεται στην περίπτωση που ο λέβητας έχει ανάψει σωστά και η φλόγα του καυστήρα σβήνει απρόσμενα. Γίνεται μια νέα προσπάθεια εκ νέου έναυσης και σε περίπτωση επαναφοράς των κανονικών συνθηκών ο λέβητας δεν χρειάζεται επαναφορά.	Στην περίπτωση αποκατάστασης των κανονικών συνθηκών, ο λέβητας ξεκινά και πάλι χωρίς να πρέπει να τον ξαναρυθμίσετε (1) (2).
43	Εμπλοκή για απώλεια σήματος φλόγας	Συμβαίνει αν παρουσιαστεί το για περισσότερες συνεχόμενες φορές κατά τη διάρκεια της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου το λάθος "Απώλεια σήματος της φλόγας (38)".	Πατήστε το κουμπί της επανεκκίνησης, ο λέβητας πριν από την έναυση εκτελεί ένα μετέπειτα κύκλο εξερισμού.
44	Εμπλοκή για την υπέρβαση του μεγίστου χρόνου συστάρευσης κοντινών ανοιγμάτων βαλβίδας αερίου	Συμβαίνει στην περίπτωση όπου η βαλβίδα αερίου παραμένει ανοιχτή για χρόνο μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο για την κανονική λειτουργία χωρίς να πρέπει να ανάψει ο λέβητας.	Πατήστε το κουμπί της επανεκκίνησης (1)
45	ΔΤ υψηλό	Ο λέβητας ανιχνεύει μια ξαφνική και απροσδόκητη άνοδο της ΔΤ μεταξύ του αισθητήρα παροχής και αισθητήρα επιστροφής της εγκατάστασης.	Περιορίζεται η ισχύς του καυστήρα για να προληφθούν τυχόν ζημιές στην ενότητα με συμπύκνωση, αφού αποκατασταθεί η σωστή ΔΤ ο λέβητας επιστρέφει στη σωστή λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι κυκλοφορεί το νερό στη λέβητα και ότι ο κυκλοφορητής είναι διαμορφωμένος σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης και της σωστής λειτουργίας του αισθητήρα επιστροφής(1) (2).
46	Επέμβαση θερμοστάτη χαμηλής θερμοκρασίας (προαιρετικό)	Κατά την κανονική λειτουργία του συστήματος, αν προκύψει ανωμαλία υπερθολικής υπερθέρμανσης της θερμοκρασίας της παροχής σε χαμηλή θερμοκρασία, ο λέβητας μπλοκάρει.	Στην περίπτωση αυτή αφού κρυώσει ο λέβητας μπορείτε να επαναφέρετε το θερμοστάτη (βλέπε το σχετικό εγχειρίδιο των οδηγιών) (1).
47	Περιορισμός ισχύος καυστήρα	Σε περίπτωση που ανιχνεύεται μια υψηλή θερμοκρασία καπνών ο λέβητας μειώνει την παρεχόμενη ισχύ για να μην υποστεί ζημιά.	(1).
51	Πτώση επικοινωνίας με το CAR Wireless	Σε περίπτωση πτώσης της επικοινωνίας μεταξύ του λέβητα και της Ασύρματης έκδοσης του CAR σηματοδοτείται η ανωμαλία, από τη στιγμή αυτή μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα αποκλειστικά διαμέσου του πίνακα ελέγχου του ίδιου του λέβητα.	Ελέγχετε τη λειτουργία του CAR Wireless, επαληθεύοντας τη φόρτιση των μπαταριών (δείτε το σχετικό επεξηγηματικό φυλλάδιο)
59	Εμπλοκή συχνότητας τροφοδοσίας ηλεκτρικού δικτύου.	Η κάρτα ανιχνεύει μια ανώμαλη συχνότητα στην τροφοδοσία του ηλεκτρικού δικτύου.	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
60	Ανωμαλία μπλοκαρισμένος κυκλοφορητής	Ο κυκλοφορητής έχει σταματήσει λόγω μιας από τις παρακάτω αιτίες: Μπλοκαρισμένη πτερωτή, ηλεκτρική βλάβη.	Επιχειρήστε να εκτελέσετε την απεμπλοκή του κυκλοφορητή όπως αναφέρεται στη σχετική παράγραφο. Στην περίπτωση αποκατάστασης των κανονικών συνθηκών, ο λέβητας ξεκινά και πάλι χωρίς να πρέπει να τον ξαναρυθμίσετε (1).
61	Παρουσία νερού στον κυκλοφορητή	Ανιχνεύεται αέρας μέσα στον κυκλοφορητή. Ο κυκλοφορητής δεν λειτουργεί.	Εκτελέστε τον εξαερισμό του κυκλοφορητή και του κυκλώματος θέρμανσης. Στην περίπτωση αποκατάστασης των κανονικών συνθηκών, ο λέβητας ξεκινά και πάλι χωρίς να πρέπει να τον ξαναρυθμίσετε (1).
62	Αίτημα πλήρους βαθμονόμησης.	Ανιχνεύεται η απουσία βαθμονόμησης της ηλεκτρονικής κάρτας. Μπορεί να επαληθευτεί σε περίπτωση αντικατάστασης της ηλεκτρονικής κάρτας ή σε περίπτωση αλλαγής των παραμέτρων στη διατομή αέρα / αερίου, για τις οποίες καθίσταται απαραίτητη η "πλήρης βαθμονόμηση".	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
72	Αίτημα ταχείας βαθμονόμησης.	Ανιχνεύεται μια τροποποίηση ορισμένων παραμέτρων για τις οποίες καθίσταται απαραίτητη η "ταχεία βαθμονόμηση".	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
73	Ανίχνευση υψηλής απόκλισης αισθητήρα παροχής και αισθητήρα παροχής ασφαλείας.	Η κάρτα ανιχνεύει μια ανωμαλία στην ανάγνωση των θερμοκρασιών των αισθητήρων NTC παροχής, οι αιτίες μπορεί να είναι: ελαττωματικός αισθητήρας, λάθος τοποθέτηση, ελλιτής κυκλοφορία της εγκατάστασης, φράξιμο πλευράς νερού του κύριου εναλλάκτη.	Στην περίπτωση αποκατάστασης των κανονικών συνθηκών, ο λέβητας ξεκινά και πάλι χωρίς να πρέπει να τον ξαναρυθμίσετε (1).
74	Ανωμαλία αισθητήρα παροχής ασφαλείας	Η κάρτα ανιχνεύει μια ανωμαλία στον αισθητήρα NTC παροχής ασφαλείας.	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
77	Ανωμαλία ελέγχου καύσης.	Ανιχνεύεται ένα ρεύμα εκτός εύρους στη βαλβίδα αερίου.	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
78	Ανωμαλία ελέγχου καύσης.	Ανιχνεύεται ένα υψηλό ρεύμα στη βαλβίδα αερίου.	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1)
79	Ανωμαλία ελέγχου καύσης.	Ανιχνεύεται ένα μειωμένο ρεύμα στη βαλβίδα αερίου.	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
80	Εμπλοκή δυσλειτουργίας ηλεκτρονικής κάρτας.	Συμβαίνει στην περίπτωση δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής κάρτας που ελέγχει τη βαλβίδα.	Πατήστε το κουμπί της επανεκκίνησης (1)
84	Ανωμαλία καύσης - μείωση ισχύος σε εξέλιξη	Ανιχνεύεται μια χαμηλή πίεση τροφοδοσίας στο δίκτυο αερίου. Κατά συνέπεια περιορίζεται η ισχύς του συστήματος και σηματοδοτείται η ανωμαλία.	Στην περίπτωση αποκατάστασης των κανονικών συνθηκών, ο λέβητας ξεκινά και πάλι χωρίς να πρέπει να τον ξαναρυθμίσετε (1) (2).

(1) Αν η εμπλοκή ή η ανωμαλία συνεχίζεται καλέστε ένα εξειδικευμένο τεχνικό κέντρο (για παράδειγμα την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης).

(2) Μπορείτε να επαληθεύσετε την ανωμαλία αυτή μόνο στη λίστα των σφαλμάτων που υπάρχει στο μενού "Πληροφορίες"

Κωδικός Σφάλματος	Επισήμανση ανωμαλίας	Αιτία	Κατάσταση λέβητα / Λύση
87	Εμπλοκή ελέγχου βαλβίδας αερίου.	Ανιχνεύεται μια δυσλειτουργία σε ένα από τα εξαρτήματα που ελέγχουν τη βαλβίδα αερίου.	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
88	Εμπλοκή ελέγχου βαλβίδας αερίου.	Ανιχνεύεται μια δυσλειτουργία σε ένα από τα εξαρτήματα που ελέγχουν τη βαλβίδα αερίου.	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1).
89	Σήμα ασταθούς καύσης	Η φλόγα είναι ασταθής λόγω: παρουσίας ανακύκλωσης καπνών, ανέμου, ασταθούς πίεσης αερίου, ασταθούς ταχύτητας ανεμιστήρα ή λόγω μιας δυσλειτουργίας του συστήματος.	Ο λέβητας συνεχίζει να λειτουργεί (1) (2).
90	Σήμα καύσης εκτός ορίου	Το σήμα της καύσης ανιχνεύεται εκτός του εύρους της προβλεπόμενης ρύθμισης για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα.	Ο λέβητας συνεχίζει να λειτουργεί (1) (2).
91	Εμπλοκή έναυσης εσφαλμένη	Η κάρτα έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατές ενέργειες της για την επίτευξη μιας βέλτιστης ενεργοποίησης του καυστήρα.	Πατήστε το κουμπί της επανεκκίνησης (1)
92	Όριο διόρθωσης στροφών ανεμιστήρα	Το σύστημα έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατές διορθώσεις του αριθμού των στροφών του ανεμιστήρα.	Ο λέβητας συνεχίζει να λειτουργεί (1) (2).
93	Σήμα καύσης εκτός ορίου	Το σήμα της καύσης ανιχνεύεται εκτός του εύρους της προβλεπόμενης ρύθμισης για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.	Ο λέβητας συνεχίζει να λειτουργεί (1) (2).
94	Ανωμαλία καύσης	Ανιχνεύεται ένα πρόβλημα στον έλεγχο της καύσης που μπορεί να έχει προκληθεί από: χαμηλή πίεση του αερίου, ανακυκλοφορία καπνών, βαλβίδα αερίου ή ελαττωματική ηλεκτρονική κάρτα.	Στην περίπτωση αποκατάστασης των κανονικών συνθηκών, ο λέβητας ξεκινά και πάλι χωρίς να πρέπει να τον ξαναρυθμίσετε (1) (2).
95	Διακεκομένο σήμα καύσης	Το σύστημα ανιχνεύει μια ασυνέχεια στο σήμα της καύσης.	Ο λέβητας συνεχίζει να λειτουργεί (1) (2).
96	Σύστημα σωλήνων καύσης φραγμένο	Επαληθεύεται σε περίπτωση που ανιχνεύεται ένα φράξιμο στο σύστημα των αεραγωγών.	Δεν ξεκινάει ο λέβητας (1). Στην περίπτωση αποκατάστασης των κανονικών συνθηκών, ο λέβητας ξεκινά και πάλι χωρίς να πρέπει να τον ξαναρυθμίσετε.
98	Εμπλοκή ι° μέγιστων σφαλμάτων λογισμικού.	Επιτυγχάνεται ο μέγιστος αριθμός των σφαλμάτων λογισμικού που επιτρέπονται.	Πατήστε το κουμπί της επανεκκίνησης (1)
99	Τενική εμπλοκή	Ανιχνεύεται μια ανωμαλία στο λέβητα.	Πατήστε το κουμπί της επανεκκίνησης (1)

(1) Αν η εμπλοκή ή η ανωμαλία συνεχίζεται καλέστε ένα εξειδικευμένο τεχνικό κέντρο (για παράδειγμα την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης).
(2) Μπορείτε να επαληθεύσετε την ανωμαλία αυτή μόνο στη λίστα των σφαλμάτων που υπάρχει στο μενού “Πληροφορίες”

2.6 ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Πατώντας το πλήκτρο “Info” (5) για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο ενεργοποιείται το “Μενού πληροφορίες” που επιτρέπει την εμφάνιση ορισμένων παραμέτρων της λειτουργίας του λέβητα.

Για να τρέξετε τις διάφορες παραμέτρους πατήστε το κουμπί “Info” (5).

Για να εξέλθετε από το μενού πατήστε το κουμπί “Info” (5) μέχρι το τέλος του καταλόγου, ή πατώντας το κουμπί “Reset” (2) ή περιμένοντας 15 λεπτά.

Με το ενεργό το μενού του δείκτη (14) εναλλάσσονται η ένδειξη της παραμέτρου με το γράμμα “d” καθώς και ο αριθμός της παραμέτρου που εμφανίζεται και η τιμή της ίδιας της παραμέτρου.

Id Παράμετρος	Περιγραφή
d 0.0	Δεν χρησιμοποιείται
d 0.1	Εμφάνιση σήματος καύσης
d 0.2	Εμφανίζει τη στιγματική θερμοκρασία θέρμανσης με την έξοδο από τον κύριο εναλλάκτη
d 0.3	Εμφανίζει τη στιγματική θερμοκρασία στην έξοδο από τον εναλλάκτη νερού χρήσης
d 0.4	Εμφανίζει την ρυθμισμένη τιμή του σετ θέρμανσης
d 0.5	Εμφανίζει την ρυθμισμένη τιμή του σετ νερού οικιακής χρήσης
d 0.6	Εμφανίζει την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος (αν υπάρχει ο εξωτερικός προαιρετικός αισθητήρας) Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, η τιμή εμφανίζεται να αναβοσβήνει.
d 0.7	Εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού οικιακής χρήσης εισόδου (με αισθητήρα εισόδου νερού οικιακής χρήσης προαιρετικό που υπάρχει)
d 0.8	εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού επιστροφής του συστήματος
d 09	Εμφανίζει τον κατάλογο των τελευταίων πέντε ανωμαλιών. (για να τρέξετε τον κατάλογο περιστρέψτε τον επιλογέα της θερμοκρασίας της θέρμανσης (4))
d 1.0	Επανεκκίνηση καταλόγου ανωμαλιών. Όταν εμφανιστεί “d 1.0” πατήστε το κουμπί του Reset, η διαγραφή επιβεβαιώνεται μέσω των συμβόλων “88” που αναβοσβήνουν για δύο δευτερόλεπτα.
d 1.1	Εμφανίζει τη θερμοκρασία που διαβάζεται στον αισθητήρα ροής ασφαλείας.
d 1.2	Εμφανίζει την ταχύτητα λειτουργίας του κυκλοφορητή
d 1.3	Δεν χρησιμοποιείται
d 1.4	Εμφανίζει τη ροή του κυκλοφορητή (lh/100)
d 1.5	Εμφανίζει την ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα (rpm/100)
d 1.6	Εμφανίζει τη θερμοκρασία που διαβάζεται στον αισθητήρα καπνών

2.7 ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ.

Για να σβήσετε πλήρως το λέβητα, θέστε τον στο «off» αποσυνδέστε τον εξωτερικό πολυπολικό διακόπτη του λέβητα και κλείστε τη βαλβίδα αερίου ανάντη του μηχανήματος. Μην αφήνεται το λέβητα συνδεμένο χωρίς λόγο, όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα διαστήματα.

2.8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Ελέγχετε τακτικά την πίεση του νερού στην εγκατάσταση. Ο δείκτης του μανόμετρου θα πρέπει να δείχνει τιμή μεταξύ 1 και 1,2 bar. Αν η πίεση είναι χαμηλότερη από 1 bar (σε κρύα εγκατάσταση) θα πρέπει να προβείτε σε αποκατάσταση μέσω της βαλβίδας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του λέβητα (Εικ. 1-3).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κλείνετε τη βαλβίδα μετά την εργασία.

Αν η πίεση φτάνει σε τιμές κοντά στα 3 bar ενδέχεται να λειτουργήσει η βαλβίδα ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση αφαιρέστε το νερό από τη μια βαλβίδα εξαερισμού του ενός θερμαντήρα μέχρι να επαναφέρετε την πίεση στο 1 bar ή ζητήστε την επέμβαση του εξειδικευμένου επαγγελματικού προσωπικού.

Αν υπάρχουν τακτικές πτώσεις πίεσης, ζητείστε την επέμβαση ειδικευμένου προσωπικού, καθώς θα πρέπει να διορθωθεί οποιαδήποτε απώλεια της εγκατάστασης.

2.9 ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Για να αδειάσετε το λέβητα, ανοίξτε την αντίστοιχη στρόφιγγα αποστράγγισης (Εικ. 1-3). Πριν προβείτε σε αυτή την ενέργεια βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα πλήρωσης έχει κλείσει.

2.10 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Ο λέβητας της σειράς «Victrix Maior 28-35 TT 1 ErP» διαθέτει αντιψυκτική λειτουργία που ενεργοποιεί αυτόματα τον καυστήρα όταν η θερμοκρασία κατέβει κάτω από τους 4°C (προστασία της σειράς μέχρι την ελάχιστη θερμοκρασία των -5°C). Όλες οι πληροφορίες σχετικές με την αντιψυκτική προστασία αναφέρονται στην παράγρ. 1.3. Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα της συσκευής και της εγκατάστασης θέρμανσης νερού οικιακής χρήσης σε περιοχές όπου η θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω από το μηδέν, συνίσταται η προστασία της εγκατάστασης με αντιψυκτικό υγρό και η εγκατάσταση στο λέβητα του αντιψυκτικού κιτ Immegas. Σε περίπτωση παρατεταμένης αχρησίας (δεύτερο σπίτι) συνιστούμε, επίσης:

- αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία,
- αδειάστε πλήρως το κύκλωμα θέρμανσης και το κύκλωμα νερού χρήσης. Σε μια εγκατάσταση η οποία ενδέχεται να αδειάζει συχνά, είναι απαραίτητο, η πλήρωση να γίνεται με νερό που έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για τη σκληρότητα που μπορεί να δημιουργήσει συγκρίματα ασβεστολιθου.

2.11 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

Για να καθαρίσετε το περίβλημα του λέβητα χρησιμοποιήστε υγρά πανιά και ουδέτερο σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά σε σκόνη.

2.12 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Όταν έχετε αποφασίσει την οριστική απενεργοποίηση του λέβητα, ζητήστε από το ειδικευμένο προσωπικό να προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες και να βεβαιωθεί μεταξύ άλλων ότι έχει αποσυνδεθεί η τροφοδοσία ρεύματος, νερού και καυσίμου.

3 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ)

Για την θέση σε λειτουργία του λέβητα ενεργήστε ως εξής:

- ελέγχετε την ύπαρξη της δήλωσης συμμόρφωσης της εγκατάστασης
- ελέγχετε αν το αέριο που χρησιμοποιήθηκε αντιστοιχεί σε εκείνο για το οποίο έχει σχεδιαστεί ο λέβητας (το τύπο του αερίου εμφανίζεται στην οθόνη κατά την πρώτη ηλεκτρική τροφοδοσία ή επαληθεύοντας στην σχετική παράμετρο "G")
- ελέγχετε τη σύνδεση σε ένα δίκτυο των 230V-50Hz, την τήρηση της πολικότητας L-N και την γείωση.

- βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση θέρμανσης είναι γεμάτη νερό ελέγχοντας το δείκτη του μανομέτρου του λέβητα που θα πρέπει να δείχνει τιμή μεταξύ 1 με 1,2 bar.
- ανάψτε το λέβητα και βεβαιωθείτε για την σωστή έναυση
- ελέγχετε το CO₂ στους καπνούς κατά τη ροή:
 - μέγιστη (100%)
 - ενδιάμεση(50%)
 - ελάχιστη (0%)
 Οι τιμές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα υποδεικνύονται στους σχετικούς πίνακες (εικ. 3.23)
- ελέγχετε τη λειτουργία της διάταξης ασφαλείας σε περίπτωση έλλειψης αερίου και τον αντίστοιχο χρόνο λειτουργίας

- ελέγχετε την λειτουργία του γενικού διακόπτη που έχει τοποθετηθεί στον λέβητα
 - βεβαιωθείτε ότι τα τερματικά αναρρόφησης ή εκκένωσης δεν έχουν βουλώσει
 - ελέγχετε την λειτουργία των οργάνων ρύθμισης
 - ελέγχετε την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης
 - ελέγχετε την στεγανοποιήση των υδραυλικών κυκλωμάτων
 - ελέγχετε τον εξαερισμό και τον αερίσμο του χώρου εγκατάστασης όπως προβλέπεται
- Αν και μόνο ένας από τους ελέγχους που αφορούν την ασφάλεια, είναι αρνητικός, η εγκατάσταση δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία

3.1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΒΗΤΑ


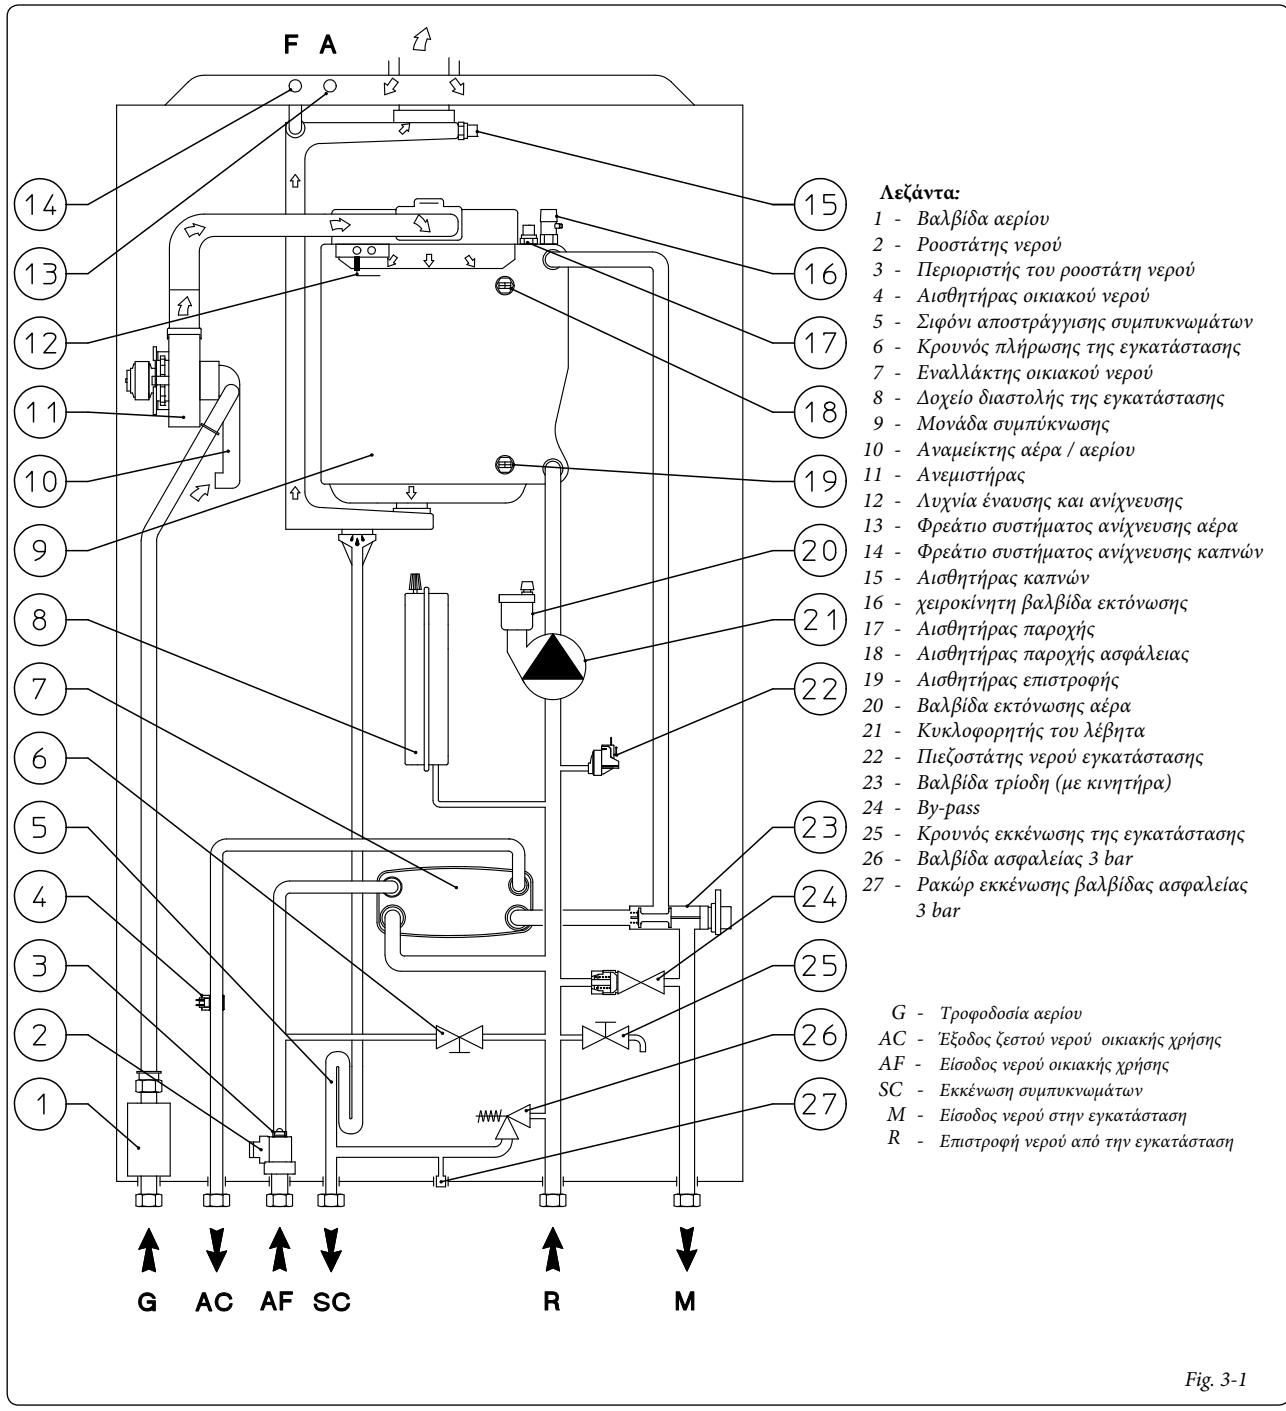


Fig. 3-1


3.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Fig. 3-2

Victrix 28 kW TT

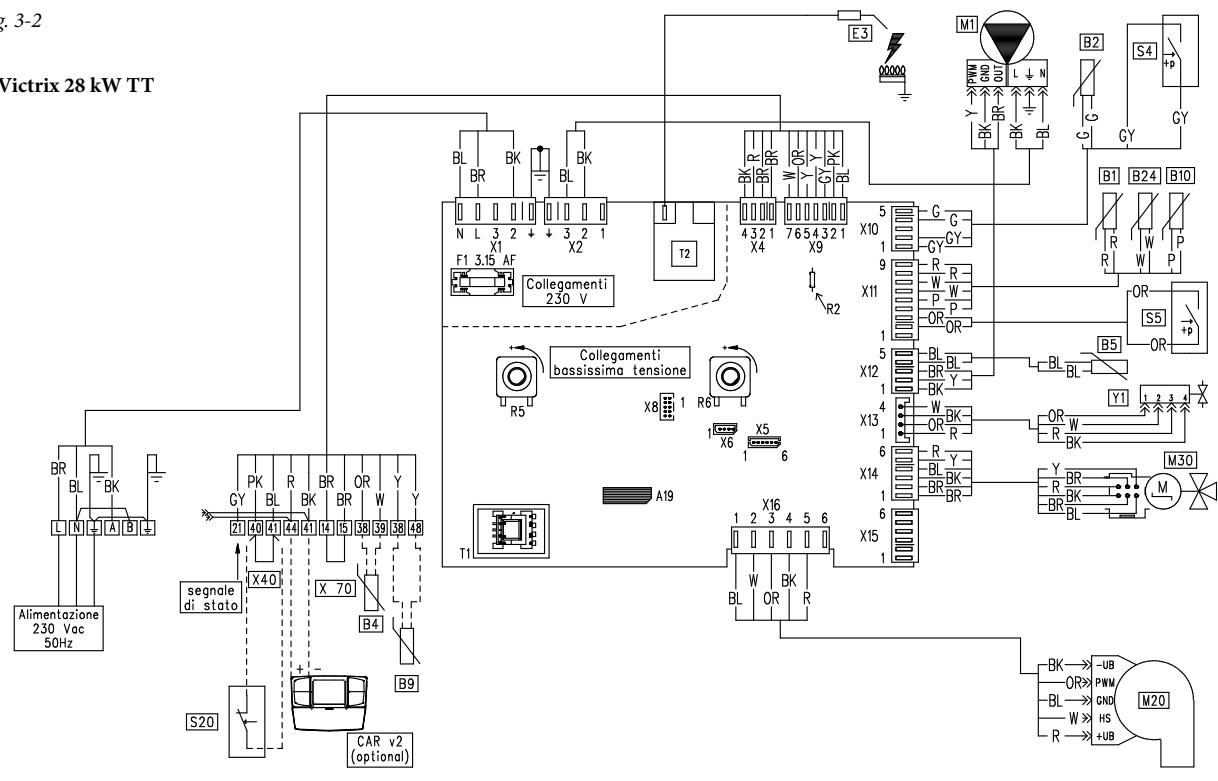

Victrix 35 kW TT

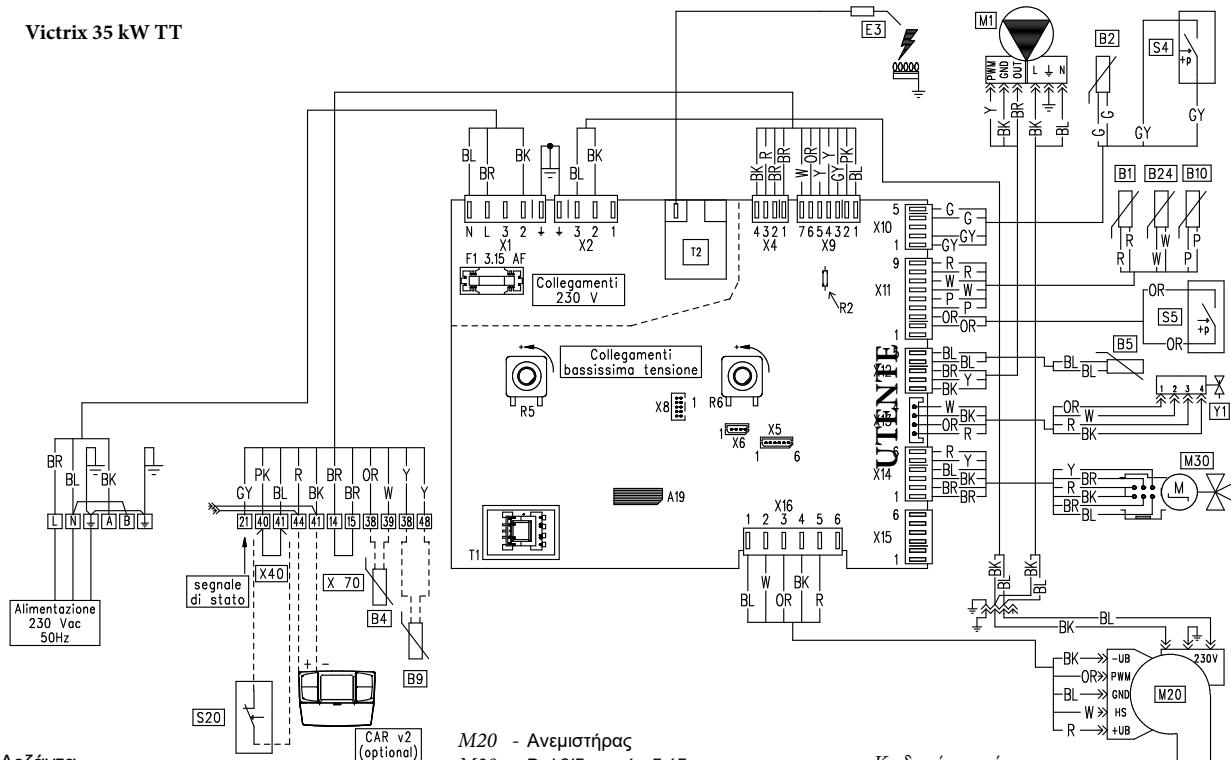

Λεζάντα:

- A19 - Αφαιρούμενη μνήμη
- B1 - Αισθητήρας παροχής λέβητα
- B2 - Αισθητήρας νερού οικιακής χρήσης
- B4 - Εξωτερικός αισθητήρας (προαιρετικός)
- B5 - Αισθητήρας επιστροφής
- B9 - Αισθητήρας νερού εισόδου (προαιρετικό)
- B10 - Αισθητήρας καπνών
- B24 - Αισθητήρας παροχής ασφαλείας
- CAR^{v2} - Τηλεχειριστήριο ^{v2} (προαιρετικό)
- E3 - Σπινθηριστής έναυσης και ανίχνευσης
- M1 - Κυκλοφορητής λέβητα
- M20 - Ανεμιστήρας
- M30 - Βαλβίδα τριών διόδων
- R5 - Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης
- R6 - Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης
- S4 - Ροοστάτης νερού εισόδου
- S5 - Πιεζοστάτης νερού εγκατάστασης
- S20 - Θερμοστάτης χώρου (προαιρετικό)
- T1 - Μετασχηματιστής κάρτας λέβητα
- T2 - Μετασχηματιστής έναυσης
- X40 - Γέφυρα θερμοστάτη περιβάλλοντος
- X70 - Γέφυρα θερμοστάτη ασφαλείας BT
- Y1 - Βαλβίδα αερίου

Κωδικοί χρωμάτων:

- BK - Μαύρο
- BL - Μπλέ
- BR - Καφέ
- G - Πράσινο
- GY - Γκρί
- OR - Πορτοκαλί
- P - Βιολετί
- PK - Ροζ
- R - Κόκκινο
- W - Ασπρο
- Y - Κίτρινο

CAR^{v2}: ο λέβητας είναι προσχεδιασμένος για την εφαρμογή του CAR^{v2} (CAR^{v2}) ο οποίος πρέπει να συνδέεται με τους ακροδέκτες 41 και 44 της πλακέτας ακροδεκτών τηρώντας την πολικότητα και αφαιρώντας τη γέφυρα X40.

Θερμοστάτης περιβάλλοντος: ο λέβητας έχει προσχεδιαστεί για την εφαρμογή του Θερμοστάτη περιβάλλοντος (S20) ο οποίος πρέπει να συνδέεται στους ακροδέκτες 40 - 41 του πίνακα ακροδεκτών (που βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του λέβητα) αφαιρώντας τη γέφυρα X40.

Ο συνδετήρας X5 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με την κάρτα του ρελέ.

Ο συνδετήρας X6 είναι για τη σύνδεση με τον προσωπικό υπολογιστή.

Ο συνδετήρας X8 χρησιμοποιείται για τις εργασίες ενημέρωσης του λογισμικού.

3.3 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ

Η ηλεκτρονική κάρτα είναι ξεπλισμένη με μια αφαιρούμενη μνήμη (2 Εικ. 3-4) μέσα στην οποία καταγράφονται όλες οι παράμετροι λειτουργίας και οι προσαρμογές του συστήματος.

Σε περίπτωση αντικατάστασης της ηλεκτρονικής κάρτας μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε τη μνήμη της κάρτας που αντικαταστάθηκε χωρίς να χρειάζεται να διαμορφώσετε και πάλι τη συσκευή.

Προσοχή: η αντικατάσταση της μνήμης θα πρέπει να εκτελεστεί μετά την αποσύνδεση όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων της ηλεκτρονικής πλάκας.

3.4 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥΣ.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επεμβάσεις συντήρησης θα πρέπει

να γίνονται από ένα εξειδικευμένο τεχνικό κέντρο (για παράδειγμα το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης).

- Μυρωδιά αερίου. Οφείλεται σε απώλειες των σιωπηλώσεων στο κύκλωμα του αερίου. Θα πρέπει να ελέγχετε τη στεγανότητα του κυκλώματος προσαγωγής αερίου.
- Επαναλαμβανόμενα μπλοκαρίσματα έναντισης. Απουσία αερίου, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πίεση στο δίκτυο και ότι η βαλβίδα εισόδου του αερίου είναι ανοιχτή.
- Καύση που δεν είναι κανονική ή φαινόμενα θορύβου. Μπορεί να έχει προκληθεί από: βρώμικο καυστήρα, λανθασμένες παραμέτρους καύσης, τερματικό αναρρόφησης-εκκένωσης που δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Ελέγχετε τα εξαρτήματα που υποδεικνύονται παραπάνω.
- Οι ενεργοποιήσεις δεν είναι άριστες κατά τις πρώτες ένανσεις του καυστήρα: μολονότι ο λέβητας μπορεί να είναι τέλεια βαθμονόμημένος, οι πρώτες ένανσεις του καυστήρα (που ακολουθούν τη βαθμονόμηση) μπορεί να μην είναι άριστες. Το σύστημα προβλέπει αυτόματα να ρυθμίσει την ένανση μέχρι να βρει στις διαδοχικές την άριστη κατάσταση ένανσης του ίδιου του καυστήρα.
- Συχνές επεμβάσεις του θερμοστάτη ασφαλείας υπερθέρμανσης. Μπορεί να εξαρτάται από την απουσία νερού στο λέβητα, από ελλιπής κυκλοφορία νερού στην εγκατάσταση ή από μπλοκαρίσμαντο κυκλοφορητή. Ελέγχετε στο μανόμετρο ότι η πίεση της εγκατάστασης βρίσκεται μέσα στα προκαθορισμένα όρια. Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες των σωμάτων δεν είναι κλειστές και ότι λειτουργεί ο κυκλοφορητής.
- Σιφόνι φραγμένο. Μπορεί να οφείλεται στις καταθέσεις βρωμάς ή στη προϊόντα της καύσης στο εσωτερικό του. Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα υλικού που εμποδίζουν το πέρασμα του συμπυκνώματος.

Βαλβίδα ΑΕΡΙΟΥ SGV 100 B&P


- Λεζάντα:**
- 1 - Λήψη πίεσης εξόδου βαλβίδας αερίου
 - 2 - Μπομπίνα
 - 3 - Συνδετήρας καλωδίωσης
 - 4 - Λήψη πίεσης εισόδου βαλβίδας αερίου

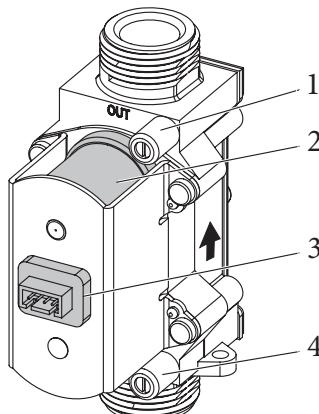

3-3

Ηλεκτρονική πλακέτα

- Λεζάντα:**
- 1 - Ασφάλεια 3,15 AF
 - 2 - Αφαιρούμενη μνήμη (A19)

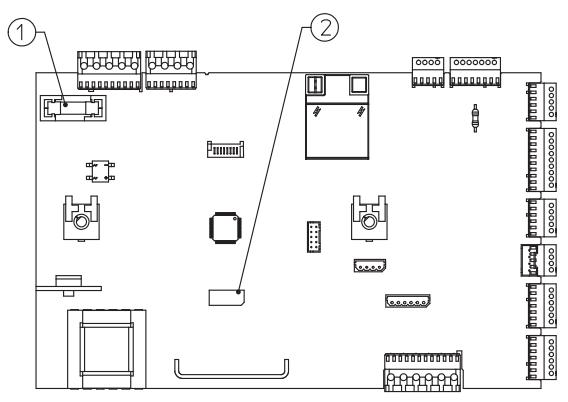

3-4

- Εναλλάκτης φραγμένος. Μπορεί να είναι λόγω του μπλοκαρισμένου σιφονιού. Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα υλικού που εμποδίζουν το πέρασμα του συμπυκνώματος.

- Θόρυβοι που οφείλονται στην παρουσία αέρα στο εσωτερικό της εγκατάστασης. Ελέγχετε το άνοιγμα του καλύμματος της ειδικής βαλβίδας εκτόνωσης αέρα (Λεπτομ. 24 Εικ. 1-29). Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της εγκατάστασης και της προφόρτωσης του δοχείου διαστολής είναι εντός των προκαθορισμένων ορίων Η τιμή της προφόρτωσης του δοχείου διαστολής πρέπει να είναι 1,0 bar, η τιμή της πίεσης της εγκατάστασης πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 1,2 bar.

- Θόρυβοι που οφείλονται στην παρουσία αερίου στο εσωτερικό της μονάδας συμπύκνωσης. Χρησιμοποιήστε χειροκίνητη τη βαλβίδα εκτόνωσης αέρα (Λεπτομ. 13 Εικ. 1-29) για να αφαρέστε τον αέρα που μπορεί να υπάρχει στο εσωτερικό της μονάδας συμπύκνωσης. Εκτελέστε την εργασία ξανακλείνοντας χειροκίνητη τη βαλβίδα εκτόνωσης.

- Ανεπαρκής παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Αν παρουσιαστεί μια πτώση των επιδόσεων κατά τη φάση της παροχής του ζεστού νερού οικιακής χρήσης μπορεί να είναι η μονάδα συμπύκνωσης ή ο εναλλάκτης ζεστού νερού οικιακής χρήσης φραγμένα. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης Immergas που διαθέτει τις διαδικασίες για την εκτέλεση του καθαρισμού της μονάδας ή του εναλλάκτη ζεστού νερού οικιακής χρήσης.

3.5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ.

Σε περίπτωση που πρέπει να προσαρμόσετε τη συσκευή σε αέριο διαφορετικό από εκείνο της πινακίδας θα πρέπει να προχωρήσετε ώπως αναφέρετε στη συνέχεια. Η διαδικασία προσαρμογής του είδους του αερίου θα πρέπει να γίνει από ένα εξειδικευμένο τεχνικό κέντρο (για παράδειγμα το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης).

Για να γίνει η προσαρμογή από το ένα αέριο στο άλλο, ενεργήστε ως εξής:

- Επιλέξτε μέσω του μενού προγραμματισμού "G" τον τύπο του αερίου επιλέγοντας "nG" για το φυσικό αέριο και "LG" για το υγραέριο GPL. (Βλέπε παράγρ. 3.12).
- Εκτελέστε την πλήρη βαθμονόμηση (δείτε Παράγρ. 3.8). Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης ελέγχετε και ενδεχομένως διορθώστε την αναλογία αέρα - αερίου.
- Αφού εκτελέστε τη μετατροπή, τοποθετήστε στην πινακίδα στοιχείων την αυτοκόλλητη ταινία του σχετικού τροποποιημένου αερίου που περιέχεται στο κοντή σύνδεσης.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται στο είδος αερίου που χρησιμοποιείται ακολουθώντας τις ενδείξεις των πινάκων (Παράγρ. 3.22).

3.6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

Αφού βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει η μετατροπή και η βαθμονόμηση σωστά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:

- δεν υπάρχει υπερύψωση της φλόγας στο θάλαμο καύσης,
- η φλόγα του καυστήρα δεν είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή και ότι είναι σταθερή (δεν ξεκολλάει από τον καυστήρα),
- οι δοκιμές πίεσης που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση είναι πλήρως κλειστές και δεν υπάρχουν απώλειες αερίου στο κύκλωμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όλες οι επεμβάσεις ρύθμισης των λεβήτων θα πρέπει να γίνονται από ένα εξειδικευμένο τεχνικό κέντρο (για παράδειγμα το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης).

3.7 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Σε περίπτωση έκτακτης συντήρησης του λέβητα με αντικατάσταση ενός εξαρτήματος όπως της ηλεκτρονικής πλακέτας (αν δεν καταχωρηθεί ξανά η αποσπώμενη μνήμη που υπάρχει στην πλακέτα που έχει αντικατασταθεί), των εξαρτημάτων των κυκλωμάτων αέρα, του φυσικού αερίου και ελέγχου φλόγας θα πρέπει να κάνετε τη βαθμονόμηση του λέβητα. Επιλέξτε τον τύπο της βαθμονόμησης που πρόκειται να εκτελέσετε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Εξάρτημα που έχει αντικατασταθεί	Τύπος της αναγκαίας βαθμονόμησης
Βαλβίδα αερίου	Ιρήγορη βαθμονόμηση
Ανεμιστήρας	Ιρήγορη βαθμονόμηση
Καυστήρας	Πλήρης βαθμονόμηση με επαλήθευση αναλογίας αέρα φυσικού αερίου.
Σπινθηριστής έναυσης και ανίχνευσης	Πλήρης βαθμονόμηση με επαλήθευση αναλογίας αέρα φυσικού αερίου.
Ηλεκτρονική πλακέτα (Νέα παρθένα ηλεκτρονική πλακέτα χωρίς επανάκτηση της αποσπώμενης μνήμης).	Αποκαταστήστε τις παραμέτρους σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο "προγραμματισμός ηλεκτρονικής πλακέτας". Πλήρης βαθμονόμηση με επαλήθευση αναλογίας αέρα φυσικού αερίου.
Ηλεκτρονική πλακέτα (Ανάκτηση της αποσπώμενης μνήμης με ρυθμισμένες τις παραμέτρους του λέβητα της ηλεκτρονικής πλακέτας).	Δεν χρειάζεται καμία βαθμονόμηση.

3.8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πριν εκτελέσετε την πλήρη βαθμονόμηση βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που υποδεικνύονται στις παραγράφους 1.23 και 1.24.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία αυτή είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν αιτήματα θέρμανσης του περιβάλλοντος ή παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί η ανωμαλία "62" ή "72" (δείτε παράγρ. 2.5) ο λέβητας φροντίζει από μόνος του να ακυρώσει τα ενδεχόμενα αιτήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης μπορείτε να επαληθεύσετε τη σωστή αναλογία αέρα - αερίου και ενδεχομένως να τη διορθώσετε όπως αναφέρεται στην παράγρ. 3.9.

Η ενέργεια που παράγεται καταναλώνεται μέσω του κυκλώματος θέρμανσης, ως εναλλακτική λύση μπορείτε να αφήσετε να ρεύσει η ενέργεια αυτή μέσου του κυκλώματος ζεστού νερού οικιακής χρήσης ανοίγοντας μια οποιαδήποτε στρόφιγγα του ζεστού νερού.


Προσοχή: στην περίπτωση αυτή ο μόνος ενεργός έλεγχος της θερμοκρασίας είναι ο αισθητήρας παροχής που περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία εξόδου από το λέβητα στους 90°C, επομένως προσέξτε ούτως ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενα εγκαύματα.

- Η εργασία της βαθμονόμησης προβλέπει διάφορες φάσεις:

- βαθμονόμηση ονομαστικής ισχύος,
- βαθμονόμηση ενδιάμεσης ισχύος,
- βαθμονόμηση ελάχιστης ισχύος;
- αυτόματη επαλήθευση βαθμονόμησης.

Κάθε φάση βαθμονόμησης αν εκτελείται χωρίς τροποποιήσεις ή διαφοροποιήσεις των παραμέτρων έχει μια μέγιστη διάρκεια 5 λεπτών τα οποία μόλις περάσουν μεταφέρεται στην αυτόματη λειτουργία στη διαδοχική παράμετρο μέχρι την ολοκλήρωση της ίδιας της βαθμονόμησης.


Για να έχετε πρόσβαση στη φάση της πλήρους βαθμονόμησης θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το λέβητα, να το ποποθετήσετε τον επιλογέα ζεστού νερού οικιακής χρήσης στη θέση "ώρα 6", τον επιλογέα θέρμανσης στη θέση "ώρα 9" (Εικ. 3-5) και πατήστε για περίπου 8 δευτερόλεπτα το κουμπί του "Reset" μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία "καθαρισμός καπνοδόχου" κατόπιν τούτου πατήστε εντός 3 δευτερολέπτων το κουμπί "θερινής / χειμερινής λειτουργίας".

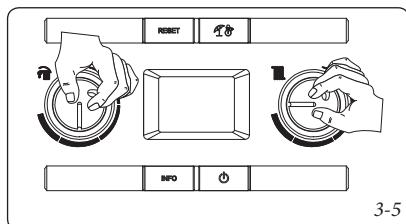

3-5

Ονομαστική ισχύς: όταν εκτελεστεί η βαθμονόμηση στην ενδιάμεση ισχύ βαθμονομείται ο λέβητας στην ελάχιστη ισχύ.

Στη φάση αυτή στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα εικονίδια: "θερινή λειτουργία", "χειμερινή λειτουργία", "stand-by" και εμφανίζεται η θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάξ με την τρέχουσα ισχύ λειτουργίας (99%). Μόλις ανιχνευτούν και σταθεροποιηθούν οι παράμετροι θα αρχίσει να αναβοσβήνει το πλαίσιο του συμβόλου παρουσίας φλόγας (αναφ. 10 εικ. 2-1) (η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά) που δείχνει τη σύνδεση των ρυθμίσεων στην ονομαστική ισχύ.

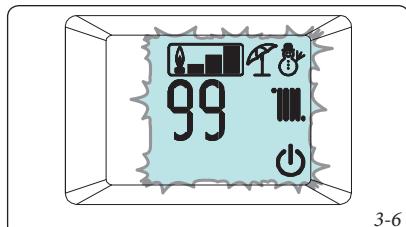


3-6

Μόνο μετά το πλαίσιο παρουσίας φλόγας που αναβοσβήνει μπορείτε να διορθώσετε την αναλογία αέρα - αερίου (δείτε παράγρ. 3.9) ή περάστε στη διαδοχική ισχύ πατώντας το κουμπί της "θερινής / χειμερινής λειτουργίας".

• **Ενδιάμεση ισχύς έναυσης:** επιβεβαιώνεται η βαθμονόμηση της ονομαστικής ισχύος βαθμονομείται ο λέβητας στην ενδιάμεση ισχύ (ή στην ισχύ έναυσης).

Στη φάση αυτή στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα εικονίδια: "θερινή λειτουργία", "χειμερινή λειτουργία", "stand-by" και εμφανίζεται η θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάξ με την τρέχουσα ισχύ λειτουργίας (41% αλλά ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο του λέβητα). Μόλις ανιχνευτούν και σταθεροποιηθούν οι παράμετροι θα αρχίσει να αναβοσβήνει το πλαίσιο του συμβόλου παρουσίας φλόγας που δείχνει τη σύνδεση των ρυθμίσεων στην ενδιάμεση ισχύ.

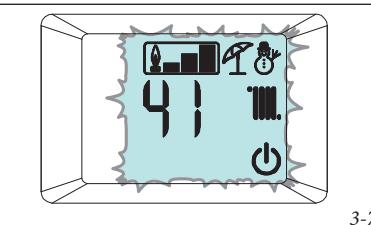


3-7

Μόνο μετά το πλαίσιο παρουσίας φλόγας που αναβοσβήνει μπορείτε να διορθώσετε την αναλογία αέρα - αερίου (δείτε παράγρ. 3.9) ή περάστε στη διαδοχική ισχύ πατώντας το κουμπί "info".

• **Ελάχιστη ισχύ:** όταν εκτελεστεί η βαθμονόμηση στην ενδιάμεση ισχύ βαθμονομείται ο λέβητας στην ελάχιστη ισχύ.

Στη φάση αυτή στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα εικονίδια: "θερινή λειτουργία", "χειμερινή λειτουργία", "stand-by" και εμφανίζεται η θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάξ με την τρέχουσα ισχύ λειτουργίας (0%). Μόλις ανιχνευτούν και σταθεροποιηθούν οι παράμετροι θα αρχίσει να αναβοσβήνει το πλαίσιο του συμβόλου παρουσίας φλόγας που δείχνει τη σύνδεση των ρυθμίσεων στην ελάχιστη ισχύ.

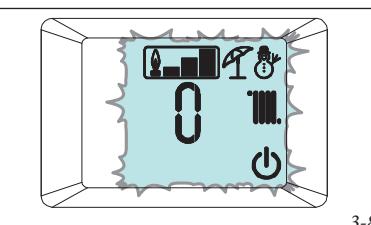

3-8

Μόνο μετά το πλαίσιο παρουσίας φλόγας που αναβοσβήνει μπορείτε να διορθώσετε την αναλογία αέρα - αερίου (δείτε παράγρ. 3.9) ή περάστε στη διαδοχική ισχύ πατώντας το κουμπί της "θερινής / χειμερινής λειτουργίας".

• **Αυτόματη επαλήθευση βαθμονόμησης:** στο τέλος των εργασιών βαθμονόμησης ο λέβητας εκτελεί μια αυτόματη επαλήθευση διάρκειας ενός λεπτού περίπου, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να λειτουργεί σε διαφορετική ισχύ, στη φάση αυτή δεν μπορείτε να εκτελέσετε μετατροπές των παραμέτρων λειτουργίας ή να αικρώσετε τη λειτουργία που είναι σε εξέλιξη, είναι επίσης σημαντικό να μην αφαιρέσετε την τροφοδοσία στο λέβητα.


3.9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ

ΑΕΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια της πλήρους βαθμονόμησης (παράγρ. 3.8) μπορείτε να τροποποιήσετε τις τιμές της αναλογίας αέρα αερίου.

Για να έχετε μια σωστή τιμή του CO₂ των καπνών θα πρέπει ο τεχνικός να τοποθετήσει στο κάτω μέρος του φρεατίου τον αισθητήρα λήψης, στη συνέχεια να βεβαιωθεί ότι η τιμή του CO₂ είναι εκείνη που ενδεικνύται στον πίνακα (Παράγ. 3.23), (χρησιμοποιώντας ένα ανώτατο όριο ανοχής του ± 0,2 %), στην αντίθετη περίπτωση τροποποιήστε την τιμή όπως αναφέρεται στη συνέχεια:

- στη φάση της βαθμονόμησης όταν αρχίζει να αναβοσβήνει το πλαίσιο του συμβόλου παρουσίας φλόγας (που δείχνει τη σωστή απόκτηση των παραμέτρων) μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή του CO₂ πατώντας το κουμπί “Reset”. Στη φάση αυτή στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα εικονίδια: “θερινή λειτουργία”, “χειμερινή λειτουργία”, “stand-by”, “παρουσία φλόγας”, “παρουσία συνδεδεμένων εξωτερικών διατάξεων” και εμφανίζεται η θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάξ με το σετ καύσης.

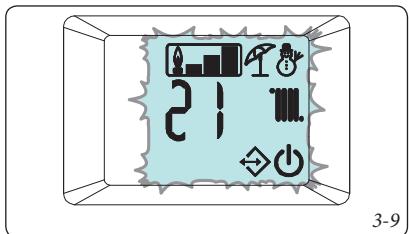

3-9

- Για να ανέχετε το σετ καύσης πατήστε το κουμπί “Stand-by” για να μειώσετε πατήστε το κουμπί “Info”. Κατά την αύξηση του σετ καύσης μειώνεται η τιμή του CO₂ και αντιστρόφως.
- Μετά την αλλαγή της παραμέτρου περιμένετε μέχρι να συνδεθεί η τιμή (εμφανίζεται μέσω του πλαισίου του συμβόλου παρουσίας φλόγας που αναβοσβήνει).
- Για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμιζόμενη τιμή πατήστε το κουμπί “Reset”.

3.10 ΤΑΞΕΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ.

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να βαθμονόμηστε το λέβητα αυτόματα χωρίς να χρειάζεται ή να υπάρχει πιθανότητα να τροποποιήσετε τις παραμέτρους που έχουν ανιχνευτεί. Τυπικά η “ταχεία βαθμονόμηση” εμφανίζεται μετά τη ρύθμιση του τύπου των σωλήνων καύσης στο μενού “F”, που όταν τροποποιθεί δημιουργεί την ανωμαλία “72”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πριν εκτελέσετε τη γρήγορη βαθμονόμηση βεβαιωθείτε ότι πληρούνται δόλες οι απατήσεις που υποδεικνύονται στις παραγράφους 1.21 και 1.22.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία αυτή είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν αιτημάτα θέρμανσης του περιβάλλοντος ή παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί η ανωμαλία “62” ή “72” (δείτε παράγρ. 2.5) ο λέβητας φροντίζει από μόνος του να ακυρώσει τα ενδεχόμενα αιτήματα.

Η ενέργεια που παράγεται καταναλώνεται μέσω του κυκλώματος θέρμανσης, ως εναλλακτική λύση μπορείτε να αφήσετε να ρεύσει η ενέργεια αυτή μέσου του κυκλώματος ζεστού νερού οικιακής χρήσης ανοιγόντας μια οποιαδήποτε στρόφιγγα του ζεστού νερού.

Προσοχή: στην περίπτωση αυτή ο μόνος ενεργός έλεγχος της θερμοκρασίας είναι ο αισθητήρας παροχής που περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία εξόδου από το λέβητα στους 90°C, επομένων προσέξτε ούτως ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενα εγκαύματα.

Για να έχετε πρόσβαση στη φάση της ταχείας βαθμονόμησης θα πρέπει να τοποθετήσετε τον επιλογέα ζεστού νερού οικιακής χρήσης στη θέση “ώρα 6”, τον επιλογέα θέρμανσης στη θέση “ώρα 9” (Εικ. 3-10) και πατήστε για περίπου 8 δευτερόλεπτα το κουμπί του “Reset” μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία “καθαρισμός καπνοδόχου” κατόπιν τούτου πατήστε εντός 3 δευτερόλεπτων το κουμπί “info”.

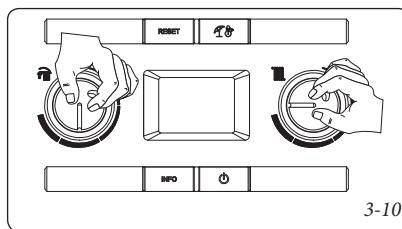


3-10

Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία ο λέβητας εκτελεί στη συνέχεια τις εργασίες που απαιτούνται για τη βαθμονόμηση της συσκευής στην ονομαστική, ενδιάμεση και ελάχιστη ισχύ.

Στη φάση αυτή στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα εικονίδια: “θερινή λειτουργία”, “χειμερινή λειτουργία”, “stand-by”, “εξωτερικός αισθητήρας”, “ηλιακός αισθητήρας” και εμφανίζεται η θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάξ με την τρέχουσα ισχύ λειτουργίας.

Η πρώθηση των φάσεων βαθμονόμησης (ονομαστικής, ενδιάμεσης και ελάχιστης) είναι αυτόματη και θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να τελειώσει η βαθμονόμηση.

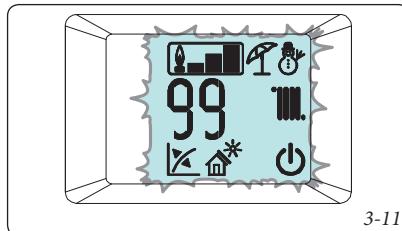

3-11

3.11 ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ. Πατήστε την τιμή που θα πρέπει να βάλετε στην παραμέτρο ”μήκος συστήματος σωλήνων καύσης” “F0” εκτελέστε την ανίχνευση των παραμέτρων κατά τη διάρκεια της “δοκιμής του συστήματος σωλήνων καύσης”.


Προσοχή: πριν εκτελέσετε τη δοκιμή βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι αποστράγγισης συμπτυκνώματος έχει γεμίσει σωστά και ότι το κύκλωμα αναρρόφησης αέρα και εκκένωσης καπνών δεν παρουσιάζει κανένα είδος έμφραξης.

Αφού εκτελέσετε με σωστό τρόπο τη δοκιμή σημειώστε στον ειδικό πίνακα την τιμή που έχει εντοπιστεί ούτως ώστε να είναι διαθέσιμη για μελλοντικές επαληθεύσεις.

Πατήστε την τιμή που θα πρέπει να είναι σε λειτουργία “stand-by” που είναι ορατή από την εμφάνιση (⊕).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στην περίπτωση που ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με το CAR[®] λειτουργία “stand-by” επιτυγχάνεται μέσω του πίνακα του απομακρυσμένου ελέγχου.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά “Reset” (2) και “on/off” (6) μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία που εμφανίζεται μέσω της ένδειξης της ταχύτητας λειτουργίας του ανεμιστήρα (σε εκατοντάδες στροφές) και της έναυσης των συμβόλων που αναβοσβήνουν “ζεστού νερού οικιακής χρήσης” (8) και θέρμανσης (13).

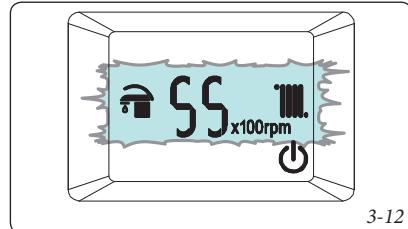

3-12

Η συσκευή παραμένει στη λειτουργία αυτή για 15 λεπτά το πολύ διατηρώντας σταθερή την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Η λειτουργία τελειώνει αφού περάσουν 15 λεπτά ή αφαιρώντας την τροφοδοσία από το λέβητα ή πατώντας το κουμπί “on/off” (6) για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

Ελέγχετε τη ΔΡ μεταξύ των δύο δοκιμών πίεσης (Εικ. 1-29 Αναφ. 16) και ρυθμίστε την παράμετρο F0 σύμφωνα με τις τιμές που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες:

Victrix 28 KW TT	
Παράμετρος F0	Πίεση
0	< 175 Pa
1	176 ÷ 205 Pa
2	206 ÷ 250 Pa
Εντοπισμένη τιμή (Κατά την πρώτη επαλήθευση)	

Victrix 35 KW TT	
Παράμετρος F0	Πίεση
0	< 180 Pa
1	181 ÷ 230 Pa
2	231 ÷ 260 Pa
Εντοπισμένη τιμή (Κατά την πρώτη επαλήθευση)	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι ανιχνεύσεις εκτελούνται σφραγίζοντας τις οπές που έχουν προετοιμαστεί για τις διατάξεις ανάλυσης καπνών καθιστώντας τες αεροστεγίες.

Προσοχή: σε περίπτωση που επισημανθούν τιμές μεγαλύτερες σε σχέση με τα όσα υποδεικνύονται στον παραπάνω πίνακα μην αλλάξετε την παράμετρο “F0”.


Προσοχή: Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του λέβητα μπορείτε να εκτελέσετε τη δοκιμή του συστήματος των αεραγωγών για να επαληθεύσετε ότι δεν υπάρχουν εμπλοκές στο σύστημα αεραγωγών. Τιμές διαφορετικές από εκείνες που υποδεικνύονται στους προηγούμενους πίνακες είναι ενδεικτικές κάποιας δυσλειτουργίας του συστήματος αεραγωγών, και συγκεκριμένα σύστημα αεραγωγών με υπερβολικές απώλειες πλήρωσης ή φραγμένο σύστημα.

3.12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ.

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για έναν ενδεχόμενο προγραμματισμό ορισμένων παραμέτρων λειτουργίας. Τροποποιώντας τις παραμέτρους αυτές όπως περιγράφεται θα είναι δυνατή η προσαρμογή του λέβητα στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Για να έχετε πρόσβαση στη φάση του προγραμματισμού θα πρέπει να τοποθετήσετε τον επιλογέα νερού χρήσης στη θέση “6”, τον επιλογέα θέρμανσης στη θέση “9” και πατήσετε για περίπου 8 δευτερόλεπτα τα κουμπιά “Reset” και “Θερινής/ Χειμερινής λειτουργίας” (Εικ. 3-13).

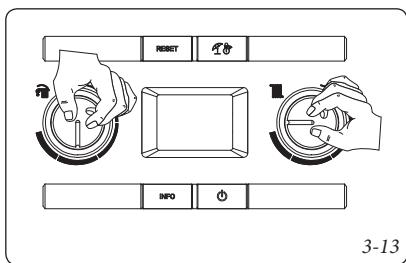

3-13

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα εμφανιστεί το πρόβλημα “E62” και θα μπορέσετε να εκτελέσετε πλήρως τη βαθμονόμηση.

- **Μενού “G”.** Το μενού αυτό είναι αποκλειστικά για τις ρυθμίσεις ελέγχου αέρα-αερίου και περιέχει δύο υπομενού (n και S) που εξουσιοδοτούν τις ρυθμίσεις ελέγχου του ανεμιστήρα και της βαλβίδας αερίου. Κάθε αλλαγή των παραμέτρων αυτών πρέπει να εκτελείται μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας της πλήρους βαθμονόμησης (δείτε παράγρ. 3.8). Για να έχετε πρόσβαση στις παραμέτρους “n” και “S” θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί “Reset” με διαδοχικό τρόπο. Η έξοδος από το μέρος αυτό του μενού και η πρόσβαση σε άλλα μέρη (οικογένειες P, t, A, F) γίνεται πατώντας το κουμπί “Θερινής/ Χειμερινής λειτουργίας”.

Όταν εισέλθετε στον προγραμματισμό μπορείτε να τρέξετε μέσω των πέντε μενού (G, P, t, A, F) πατώντας το κουμπί “Θερινής/ Χειμερινής λειτουργίας” για 1 δευτερόλεπτο.

Με τον επιλογέα “ρύθμιση νερού χρήσης” επιλέγετε την παράμετρο (στο εσωτερικό του ίδιου υπομενού) και μέσω της περιστροφής του επιλογέα “ρύθμιση θέρμανσης” μπορείτε να αλλάξετε την τιμή.

Για να αποθηκεύσετε τη μεταβλητή των παραμέτρων πατήστε για 1 δευτερόλεπτο το κουμπί “Reset”.

Η επιτυχής αποθήκευση αναπαρίσταται μέσω της επιγραφής “88” επί του δείκτη (Αναφ. 14 Εικ. 2-1) για 2 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να εξέλθετε από τη λειτουργία προγραμματισμού περιμένοντας 15 λεπτά ή πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα “Reset” και “Θερινής/ Χειμερινής λειτουργίας”.

Προσοχή: σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να αποκαταστήσετε τις τιμές της προεπιλογής σχετικές με τις παραμέτρους “S” και “P0 ÷ P2” αλλάζοντας τον τύπο του αερίου (παράμετρος “G”) και αποκαθιστώντας τον σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα μεταξύ της αλλαγής του αερίου και της αποκατάστασης). Οι τιμές που θα αποκατασταθούν θα είναι σχετικές με τον τύπο του λέβητα που έχει ρυθμιστεί στις παραμέτρους “n” και “F”.

Id Παράμετρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Προσαρμοσμένη τιμή
G	Τύπος αερίου	Προσδιορίζει τη λειτουργία με φυσικό αέριο.	nG	nG	
		Προσδιορίζει τη λειτουργία με υγραέριο.	LG		

Σε περίπτωση τροποποίησης θα εμφανιστεί η ανωμαλία “E62” και θα πρέπει να εκτελέσετε την πλήρη βαθμονόμηση.

Id Παράμετρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Προσαρμοσμένη τιμή
n	Μοντέλο λέβητα	Προσδιορίζει το μοντέλο του λέβητα.	0 ÷ n	09 = Victrix 28 08 = Victrix 35	

Προσοχή: χρησιμοποιήστε αποκλειστικά την παράμετρο σχετικά με τον εγκατεστημένο λέβητα.

Σε περίπτωση τροποποίησης θα εμφανιστεί η ανωμαλία “E62” και θα πρέπει να εκτελέσετε την πλήρη βαθμονόμηση.

Id Παράμετρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Προσαρμοσμένη τιμή
S0	Ελάχιστη ισχύς	Η ηλεκτρονική κάρτα ορίζει τον τρόπο λειτουργίας και την ισχύ του λέβητα με βάση το συνδυασμό περισσότερων παραμέτρων. Από το συνδυασμό των παραμέτρων του μενού “n” και “F” ορίζεται η σωστή ισχύς λειτουργίας της συσκευής. Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να μην τροποποιείτε τις παραμέτρους στο μενού αυτό ούτως ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η καλή λειτουργία του ίδιου του λέβητα.	750 ÷ 1700 rpm	Με βάση το μοντέλο του λέβητα.	
S1	Μέγιστη ισχύς		S0 ÷ 6900 rpm		
S2	Ισχύς ένανσης		2000 ÷ 4500 rpm		

Σε περίπτωση τροποποίησης θα εμφανιστεί η ανωμαλία “E62” και θα πρέπει να εκτελέσετε την πλήρη βαθμονόμηση.

Id Παράμετρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Προσαρμοσμένη τιμή
P0	Μέγιστο ζεστού νερού οικιακής χρήσης	Προσδιορίζει σε ποσοστά τη μέγιστη ισχύ του λέβητα στη φάση του ζεστού νερού οικιακής χρήσης στη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ.	0 - 99 %	99%	
P1	Ελάχιστη ισχύς	Προσδιορίζει σε ποσοστά την ελάχιστη ισχύ του λέβητα σε σχέση με την ελάχιστη διαθέσιμη ισχύ.	0 - P2	0%	
P2	Μέγιστο θέρμανσης	Προσδιορίζει σε ποσοστά τη μέγιστη ισχύ του λέβητα στη φάση της θέρμανσης σε σχέση με τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ.	0 - 99%	με βάση το μοντέλο του λέβητα.	
P3	Ρελέ 1 (προαιρετικό)	Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για τη λειτουργία με την κάρτα ρελέ (προαιρετικό) διαμορφωμένη 0 = Off 1 = Έλεγχος κύριας περιοχής 2 = Γενικός συναγερμός 3 = Φάση θέρμανσης ενεργή 4 = Τροφοδοσία εξωτερικής βαλβίδας αερίου 5 = (Μην χρησιμοποιείτε σε αυτό το μοντέλο του λέβητα) 6 = (Μην χρησιμοποιείτε σε αυτό το μοντέλο του λέβητα) 7 = Σε περίπτωση αντικατάστασης του κυκλοφορητή του λέβητα με ένα συμβατικό κυκλοφορητή σταθερής ταχύτητας θα πρέπει να συνδέσετε το νέο κυκλοφορητή στην κάρτα του ρελέ	0 - 7	1	
P4	Ρελέ 2 (προαιρετικό)	Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για τη λειτουργία με την κάρτα ρελέ (προαιρετικό) διαμορφωμένη 0 = Off 1 = Γενικός συναγερμός 2 = Φάση θέρμανσης ενεργή 3 = Τροφοδοσία εξωτερικής βαλβίδας αερίου 4 = Έλεγχος δευτερεύουσας περιοχής (από ΤΑ επί της επαφής της κάρτας ρελέ) 5 = Αντλία θερμότητας 6 = (Μην χρησιμοποιείτε σε αυτό το μοντέλο του λέβητα) 7 = Σε περίπτωση αντικατάστασης του κυκλοφορητή του λέβητα με έναν συμβατικό κυκλοφορητή σταθερής ταχύτητας θα πρέπει να συνδέσετε το νέο κυκλοφορητή στην κάρτα του ρελέ	0 - 7	0	
P5	Ρελέ 3 (προαιρετικό)	Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για τη λειτουργία με την κάρτα ρελέ (προαιρετικό) διαμορφωμένη 0 = Off 1 = Απομακρυσμένη ενεργοποίηση ψύκτη 2 = Γενικός συναγερμός 3 = Φάση θέρμανσης ενεργή 4 = Τροφοδοσία εξωτερικής βαλβίδας αερίου 5 = αντλία θερμότητας 6 = (Μην χρησιμοποιείτε σε αυτό το μοντέλο του λέβητα) 7 = Έλεγχος κύριας περιοχής 8 = (Μην χρησιμοποιείτε σε αυτό το μοντέλο του λέβητα) 9 = Σε περίπτωση αντικατάστασης του κυκλοφορητή του λέβητα με ένα συμβατικό κυκλοφορητή σταθερής ταχύτητας θα πρέπει να συνδέσετε το νέο κυκλοφορητή στην κάρτα του ρελέ	0 - 9	0	
P6	Λειτουργία κυκλοφορητή	Ο κυκλοφορητής μπορεί να λειτουργεί με δύο τρόπους. 0 διαλείπων: σε τρόπο "χειμώνα" ο κυκλοφορητής ελέγχεται από το θερμοστάτη περιβάλλοντος ή από τον απομακρυσμένο έλεγχο. 1 συνεχής: σε τρόπο "χειμώνα" ο κυκλοφορητής τροφοδοτείται πάντα και επομένως είναι πάντα σε λειτουργία	0 - 1	0	
P7	Διόρθωση εξωτερικού αισθητήρα	Σε περίπτωση όπου η ανάγνωση του εξωτερικού αισθητήρα δεν είναι σωστή μπορείτε να τη διορθώσετε για να αντισταθμίσετε τυχόν περιβαλλοντικούς παράγοντες. (Εκτός από την τιμή του +9 η οθόνη εμφανίζει την επιγραφή “CE” που θέτει ικανή μια λειτουργία εξωτερικού ελέγχου του λέβητα για το συνδυασμό του ίδιου με ένα σύστημα εποπτείας της εγκατάστασης)	-9 ÷ 9 K	0	
P8	-	-	-	-	

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗΣ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Id Παράμετρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Προσαρμοσμένη τιμή
			t0	Ελάχιστη θερμοκρασία set point θέρμανσης	Καθορίζει τη θερμοκρασία της ελάχιστης παροχής	20 ÷ 50 °C	25	
			t1	Μέγιστη θερμοκρασία set point θέρμανσης	Καθορίζει τη θερμοκρασία της μέγιστης παροχής.	(t0+5) ÷ 85 °C	85	
			t2	Θερμοστάτης νερού χρήσης	Καθορίζει τον τρόπο απενεργοποίησης του νερού χρήσης 1 και 3 Σχετιζόμενο: η απενεργοποίηση του λέβητα γίνεται με βάση τη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. 0 και 2 Σταθερό: η θερμοκρασία σβησίματος καθορίζεται στη μέγιστη τιμή ανεξάρτητα από την τιμή που έχει ρυθμιστεί στον πίνακα ελέγχου.	0 - 3	2	
			t3	Χρονισμός ηλιακής καθυστέρησης	Ο λέβητας έχει ρυθμιστεί να ανάβει αμέσως μετά από ένα αίτημα για ζεστό νερό χρήσης. Στην περίπτωση συνδυασμού με έναν ηλιακό μπούλερ ανάντη του λέβητα μπορείτε να αντισταθμίσετε την απόσταση μεταξύ του μπούλερ και του λέβητα επιτρέποντας στο ζεστό νερό να φτάσει στο λέβητα. Ρυθμίστε τον αναγκαίο χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι αρκετά ζεστό (βλέπε παράγραφο Συνδυασμός ηλιακών συλλεκτών)	0 - 30 δευτερόλεπτα	0	
			t4	Χρονοδιακόπτης προτεραιότητας ζεστού νερού οικιακής χρήσης.	Στη λειτουργία χειμώνα ο λέβητας στο τέλος ενός αιτήματος ζεστού νερού οικιακής χρήσης είναι προσχεδιασμένος για να αλλάξει τη λειτουργία σε τρόπο θέρμανσης περιβάλλοντος αν υπάρχει ενεργό ένα αίτημα Μέσω αυτής της θερμορύθμισης προσδιορίζεται ο χρόνος όπου ο λέβητας περιμένει πριν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας για να εκπληρώσει γρήγορα και άνετα ένα ενδεχόμενο επιπλέον αίτημα θέρμανσης ζεστού νερού οικιακής χρήσης	0 - 100 δευτερόλεπτα (step 10 δευτ.)	2	
			t5	Χρονισμοί ένανσης θέρμανσης.	Ο λέβητας διαθέτει ένα ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη που εμποδίζει τις πολύ συχνές αναφλέξεις του καυστήρα σε φάση θέρμανσης.	0 - 600 δευτερόλεπτα (step 10 δευτ.)	18	
			t6	Χρονοδιακόπτης ράμπας θέρμανσης	Ο λέβητας κατά την ενεργοποίηση κάνει μια ράμπα ώστε να φτάσει στη μέγιστη ισχύ στην οποία έχει ρυθμιστεί.	0 - 840 δευτερόλεπτα (step 10 δευτ.)	18	
			t7	Καθυστέρηση αναφλέξεων θέρμανσης κατόπιν αιτήματος TA και CR	Ο λέβητας έχει ρυθμιστεί για να ανάβει αμέσως μετά το αίτημα. Σε περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (πχ. εγκαταστάσεις σε ζώνες με θερμοστατικές βαλβίδες με κινητήρα κλπ), μπορεί να καταστεί απαραίτητη η καθυστέρηση της ένανσης.	0 - 600 δευτερόλεπτα (step 10 δευτ.)	0	
			t8	Φωτισμός οθόνης	Καθορίζει τον τρόπο φωτισμού της οθόνης. 0 Αυτόματο: η οθόνη φωτίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης και χαμηλώνει μετά από 15 δευτερόλεπτα αδράνειας, σε περίπτωση προβλήματος η οθόνη λειτουργεί με τρόπο που αναβοσβήνει. 1 Low: η οθόνη φωτίζεται πάντα σε χαμηλή ένταση 2 High: η οθόνη φωτίζεται πάντα σε υψηλή ένταση.	0 - 2	0	
			t9	Εμφάνιση οθόνης	Καθορίζει ότι θα εμφανίσει ο δείκτης 14 (Εικ. 2-1). "Θερινή" λειτουργία: 0: Ο δείκτης είναι πάντα σβηστός 1: κυκλοφορητής ενεργός εμφανίζει τη θερμοκρασία παροχής, κυκλοφορητής σβηστός ο δείκτης είναι σβηστός Τρόπος "Χειμώνας": 0: εμφανίζει πάντα την τιμή που ρυθμίζεται επί του επιλογέα θέρμανσης 1: κυκλοφορητής ενεργός εμφανίζει τη θερμοκρασία παροχής, κυκλοφορητής σβηστός εμφανίζει την τιμή που ρυθμίζεται επί του επιλογέα θέρμανσης	0 - 1	1	

Id Παράμετρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Προσαρμο-σμένη τιμή
A0	Υδραυλικό μοντέλο	Προσδιορίζει τον τύπο της υδραυλικής διάταξης που υπάρχει στο λέβητα.	Ρυθμίστε 0	0	
A1	-		-	-	
A2	Μοντέλο κυκλοφορητή	Προσδιορίζει τον τύπο του κυκλοφορητή που υπάρχει στο λέβητα.	Ρυθμίστε 3	3	
A3	Μέγιστη ταχύτητα κυκλοφορητή	Προσδιορίζει τη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του κυκλοφορητή	1 ÷ 9	9	
A4	Ελάχιστη ταχύτητα κυκλοφορητή	Προσδιορίζει την ελάχιστη ταχύτητα λειτουργίας του κυκλοφορητή	1 ÷ A3	5	
A5	Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή	Προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας του κυκλοφορητή - DELTA T = 0: αναλογικό μονομετρικό (βλέπε παράγρ. 1.26) - DELTA T = 5 ÷ 25 K: ΔΤ σταθερή (δείτε παράγρ. 1.26)	0 ÷ 25	15	

Id Παράμετρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Προσαρμο-σμένη τιμή
F0	Μήκος σύστημα σωλήνων καύσης	Προσδιορίζει το μήκος το σύστημα των σωλήνων καύσης (δείτε παράγρ. 3.11)	0 - 2	0	
F1	-	Δεν χρησιμοποιείτε σε αυτό το μοντέλο του λέβητα	-	-	

Σε περίπτωση τροποποίησης θα εμφανιστεί η ανωμαλία "E72" και θα πρέπει να εκτελέσετε την πλήρη βαθμονόμηση.

3.13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ.

Ο λέβητας έχει προρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει προθερμασμένο νερό από ένα σύστημα ηλιακών συλλεκτών μέχρι μέγιστη θερμοκρασία 65°C. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πάντα η εγκατάσταση μιας βαλβίδας μίξης στο υδραυλικό κύκλωμα ανάντη του λέβητα στην είσοδο του κρύου νερού.

Σημείωση: για την καλή λειτουργία του λέβητα, η θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στην ηλιακή βαλβίδα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 5°C σε σχέση με τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί σε πίνακα ελέγχου του λέβητα.

Σε αυτήν την κατάσταση θα πρέπει να ρυθμιστεί η παράμετρος t2 (θερμοστάτης νερού χρήσης) στο "1" και η παράμετρος t3 (χρονοδιακόπτης ηλιακής καθυστέρησης) σε χρόνο ικανό ώστε να λάβει νερό από ένα μπόλερ που βρίσκεται ανάντη του λέβητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από το μπόλερ τόσο μεγαλύτερος είναι και ο χρόνος αναμονής που θα πρέπει να ρυθμιστεί. Προχωρήστε σε αυτές τις ρυθμίσεις, όταν το νερό εισόδου έχει θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή που έχει ρυθμιστεί από τον επιλογέα ζεστού νερού χρήσης, ο λέβητας δεν ανάβει.

3.14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ".

Αυτή η λειτουργία αν είναι ενεργή, αναγκάζει το λέβητα σε ισχύ που διαφοροποιείται για 15 λεπτά. Σε αυτό το επίπεδο αποκλείονται όλες οι ρυθμίσεις και παραμένει ενεργός μόνο ο θερμοστάτης ασφαλείας και ο θερμοστάτης ορίου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Reset" (2)

μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εν απονοία του αιτήματος νερού οικιακής χρήσης.

Η ενεργοποίησή του υποδεικνύεται από τους δείκτες που αναβοσβήνουν ταυτόχρονα (11 και 12 Εικ. 2-1), ενώ στον ενδεχόμενο CAR^{v2} (προαιρετικό) επισημαίνεται ως "ERR>07".

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στην τεχνικό να επαληθεύει τα προγράμματα καύσης.

Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εκτελέσετε την επαλήθευση της κατάστασης θέρμανσης ή νερού χρήσης, ανοίγοντας μια οποιαδήποτε βαλβίδα του ζεστού νερού χρήσης ρυθμίζοντας την ισχύ μέσω της περιστροφής του επιλογέα "ρύθμιση θέρμανσης" (6).

Η λειτουργία της θέρμανσης ή του νερού χρήσης εμφανίζεται από τα αντίστοιχα σύμβολα ή .

Αφού τελειώσετε τους ελέγχους απενεργοποίήστε τη λειτουργία σβήνοντας και ανάβοντας ξανά το λέβητα.

Προσοχή: ο λέβητας χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα σταθεροποίησης πριν μπορέσει να εκτελέσει την επαλήθευση των παραμέτρων της καύσης, είναι αναγκαίο επομένως να περιμένετε μέχρι ο λέβητας να εκτελέσει τη δοκιμή της αυτοδιάγνωσης που επισημαίνεται μέσω του συμβόλου που αναβοσβήνει (, όταν σβήσετε το σύμβολο μπορείτε να εκτελέσετε την επαλήθευση των παραμέτρων της καύσης.

3.15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

Ο λέβητας διαθέτει μια λειτουργία που ενεργοποιεί την αντλία τουλάχιστον 1 φορά κάθε 24 ώρες για τη διάρκεια των 30 δευτερολέπτων έτσι ώστε να μεωθεί ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος της αντλίας λόγω μεγάλου διαστήματος αδράνειας.

3.16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΟΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ.

Τόσο στη φάση "νερού χρήσης" όσο και "νερού χρήσης-θέρμανσης" ο λέβητας διαθέτει μια λειτουργία που μετά από 24 ώρες από την τελευταία λειτουργία του μηχανοκίνητου συστήματος τριών οδών το ενεργοποιεί εκτελώντας έναν ολόκληρο κύκλο έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τρίοδης εμπλοκής λόγω μεγάλης περιόδου αδράνειας.

3.17 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.

Αν το νερό επιτροφής εγκατάστασης είναι σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 4°C, ο λέβητας τίθεται σε λειτουργία μέχρι να φτάσουν οι 42°C.

3.18 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στον τρόπο θέρμανσης ή με το λέβητα σε θέση αναμονής η λειτουργία ενεργοποιείται κάθε 18 ώρες από τον τελευταίο έλεγχο/τροφοδοσία του λέβητα. Σε περίπτωση λειτουργίας σε νερό χρήσης, ο αυτοέλεγχος θα ξεκινήσει μέσα σε 10 λεπτά μετά το τέλος της ανάληψης που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διάρκεια των περίπου 10 δευτερολέπτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου, ο λέβητας παραμένει ανενεργός.

3.19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Στην περίπτωση των νέων εγκαταστάσεων θέρμανσης και συγκεκριμένα για εγκαταστάσεις δαπέδου είναι πολύ σημαντικό ο απαερισμός να γίνεται σωτά. Η λειτουργία αποτελείται από την κυκλική ενεργοποίηση του κυκλοφορητή (100 s ON, 20 s OFF) και της βαλβίδας 3 οδών (120 s νερού χρήσης, 120 s θέρμανσης). Η λειτουργία ενεργοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους:

- με κάθε νέα τροφοδοσία του λέβητα,
- πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά (3 και 5 Εικ. 2-1) για 5 δευτερόλεπτα με το λέβητα σε stand-by.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στην περίπτωση που ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με το CAR^{v2} η λειτουργία "stand-by" επιτυγχάνεται μέσω του πίνακα του απομακρυσμένου ελέγχου.

Στην πρώτη περίπτωση η λειτουργία έχει διάρκεια 8 λεπτά και μπορείτε να τη διακόψετε πατώντας το κουμπί "reset" (2). Στη δεύτερη περίπτωση έχει διάρκεια 18 ώρες και μπορείτε να τη διακόψετε ανάβοντας απλά το λέβητα.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας επισημαίνεται από την αντίστροφη μέτρηση που εμφανίζεται στο δείκτη (14).

3.20 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Κάθε χρόνο τουλάχιστον θα πρέπει να εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες ελέγχου και συντήρησης.

- Βεβαιωθείτε ότι το PH του νερού της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται μεταξύ του 6,5 και 8,5.
- Ελέγχετε οπτικά για τυχόν διαφροές του νερού και οξειδώσεις από/στα ρακόρ και ίχνη από υπολείμματα του συμπυκνώματος στο εσωτερικό του στεγανού θαλάμου.
- Ελέγχετε το περιεχόμενο του σιφονιού της αποστράγγισης συμπυκνώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα υλικού που φράζουν τη διέλευση του συμπυκνώματος. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το κύκλωμα αποστράγγισης συμπυκνώματος είναι ελεύθερο και αποδοτικό.
- Βεβαιωθείτε οπτικά ότι η εκκένωση της βαλβίδας ασφαλείας του νερού δεν παρεμποδίζεται.

- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτωση του δοχείου διαστολής μετά την εκκένωση της πίεσης της εγκατάστασης που έχει μεταφερθεί στο μηδέν (εμφανίζεται στο μανόμετρο του λέβητα) είναι 1,0 bar.

- Βεβαιωθείτε ότι η στατική πίεση της εγκατάστασης (σε κρύα εγκατάσταση και αφού έχει γίνει η πλήρωση της εγκατάστασης από τη βαλβίδα πλήρωσης) είναι μεταξύ του 1 και 1,2 bar.

- Βεβαιωθείτε οπτικά ότι οι διατάξεις ασφαλείας και ελέγχου δεν έχουν παραβιαστεί ή/και βραχυκυλωθεί.

- Ελέγχετε τη διατήρηση και την ακεραιότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ειδικότερα:

- τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σε φιμώσεις καλωδίων,
- δεν πρέπει να υπάρχουν ίχνη μαυρίσματος ή καψίματος.

- Βεβαιωθείτε για τη σωστή έναυση και λειτουργία.

- Βεβαιωθείτε για τη σωστή βαθμονόμηση του καυστήρα στη φάση νερού οικιακής χρήσης και θέρμανσης.

- Βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία των διατάξεων ελέγχου και ρύθμισης της συσκευής και ειδικότερα ελέγχετε:

- Επέμβαση των αισθητήρων ρύθμισης της εγκατάστασης,

- Τη λειτουργία του θερμοστάτη ρύθμισης νερού οικιακής χρήσης.

- Βεβαιωθείτε για τη στεγανότητα του κυκλώματος αερίου της συσκευής και της εσωτερικής εγκατάστασης.

- Ελέγχετε την επέμβαση της διάταξης κατά της απουσίας του αερίου ελέγχου φλόγας ιονισμού.

- Ελέγχετε το CO₂ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία καθαρισμού της καπνοδόχου στις τρεις ισχύς αναφοράς. Σε περίπτωση που ανιχνευτούν τιμές εκτός των ανοχών που υποδεικνύονται ελέγχετε την ακεραιότητα της λυχνίας έναυσης / ανίχνευσης και αντικαταστήστε την αν χρειάζεται, αντικαθιστώντας επίσης και τη σχετική τσιμούχα. Στο σημείο αυτό ενεργοποιήστε τη λειτουργία "βαθμονόμηση ολοκληρωμένη".

- Εκτελέστε τη δοκιμή του συστήματος των σωλήνων καύσης. Τιμές κάτω του 40% σε σχέση με τις πιέσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την πρώτη επαλήθευση είναι σύμπτωμα φραγμένου καυστήρα ή μονάδας (πλευρά καπνών).

Προσοχή: δεν είναι αναγκαίο να ανοιξετε τον καυστήρα για την κανονική συντήρηση της συσκευής, σε περίπτωση που ωστόσο που αποσυναρμολογηθεί είναι υποχρεωτικό να αντικαταστήσετε την τσιμούχα της στεγάνωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μαζί με την ετήσια συντήρηση θα πρέπει να εκτελέστε και το θερμικό έλεγχο της εγκατάστασης και την ενεργειακή απόδοση, με περιοδικότητα και τρόπο που συμμορφώνονται με τα όσα υποδεικνύονται από την ισχύουσα τεχνική νομοθεσία.

Victrix 28 KW TT			
	CO ₂ ονομαστικής ισχύος. (99 %)	CO ₂ μεσαίας ισχύος. (53 %)	CO ₂ ελάχιστης ισχύος. (0 %)
G 20	9,55 ± 0,80	9,20 ± 0,80	9,10 ± 0,80
G 31	10,55 ± 1,00	10,40 ± 1,00	10,10 ± 1,00

Victrix 35 KW TT			
	CO ₂ ονομαστικής ισχύος. (99 %)	CO ₂ μεσαίας ισχύος. (41 %)	CO ₂ ελάχιστης ισχύος. (0 %)
G 20	9,40 ± 0,80	9,00 ± 0,80	9,00 ± 0,80
G 31	10,40 ± 1,00	10,00 ± 1,00	10,00 ± 1,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μετρήσεις και οι βαθμονομήσεις θα πρέπει να εκτελούνται χρησιμοποιώντας όργανα που βαθμονομούνται τακτικά.

3.21 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ.


Για μια εύκολη συντήρηση του λέβητα μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε πλήρως το περίβλημα ακολουθώντας τις παρακάτω απλές οδηγίες:

- **Κάτω σχάρα (Εικ. 3-15a).**


- 1) Βιδώστε τις δύο βίδες (a).
- 2) Πλαϊστε προς τα μέσα στους γάντζους που μπλοκάρουν την κάτω σχάρα (b).
- 3) αφαιρέστε τη σχάρα (b).
- **Μπροστινό μέρος (Εικ. 3-15b).**
- 4) Ανοίξτε την πόρτα προστασίας (e1) τραβώ-

ντας την προς το μέρος σας.


- 5) Βγάλτε τα πώματα κάλυψης (c) και ξεβιδώστε τις βίδες (d).
- 6) Τραβήξτε προς το μέρος σας το μπροστινό μέρος (e) και αποσυνδέστε το από την κάτω θέση.
- **πρόσωψη (Εικ. 3-15c).**
- 7) Βιδώστε τις δύο βίδες (g).
- 8) Τραβήξτε ελαφρά προς το μέρος σας την πρόσωψη (f).
- 9) Απαγκιστρώστε την πρόσωψη (f) από τους πείρου (h) τραβώντας την προς το μέρος σας και ταυτόχρονα σπρώξτε προς τα πάνω.

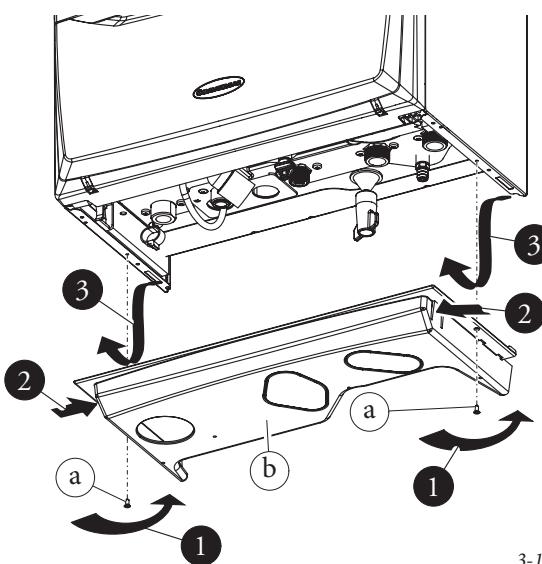

3-15a

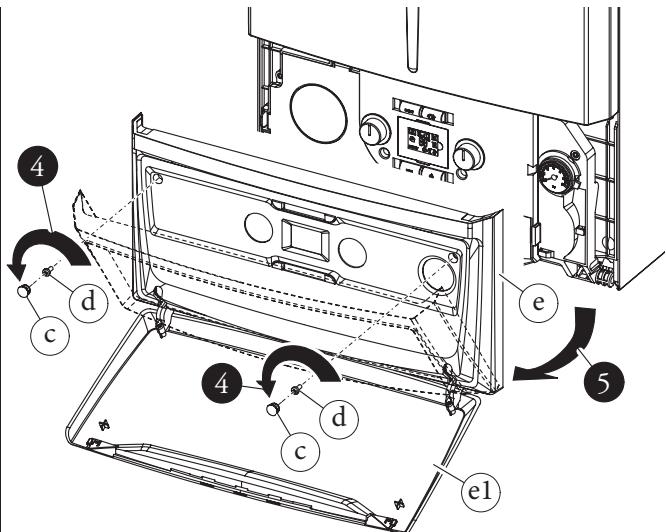

3-15b

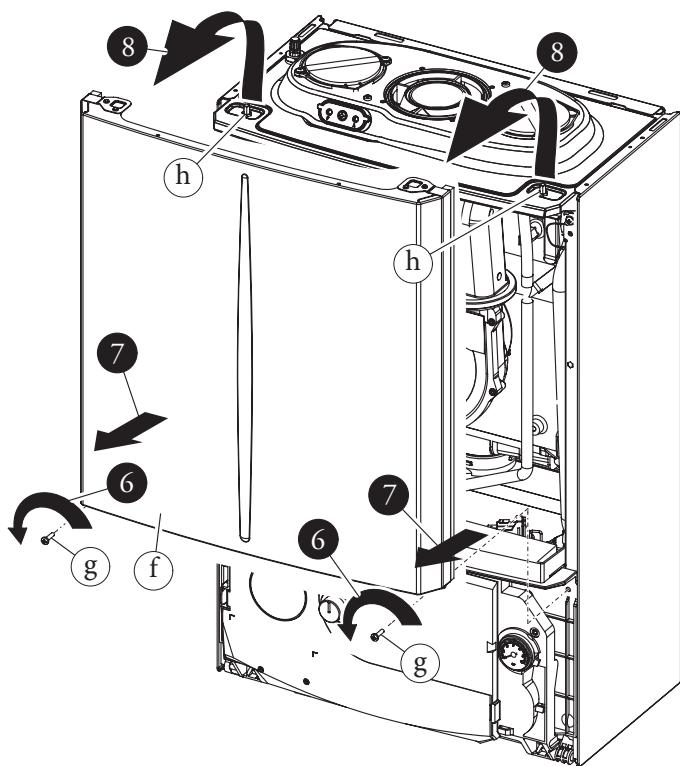

3-15c

• Πίνακας οργάνων (Εικ. 3-15d).


- 9) Πατήστε τους γάντζους που υπάρχουν στο πλάι του πίνακα οργάνων (i).
- 10) Αφήστε τον πίνακα οργάνων να ταλα-

ντευτεί (i) προς το μέρος σας.


• Πλευρές (Fig. 3-15e).

- 11) Ξεβιδώστε τις βίδες (k) στερέωσης πλευρών (j).

12) Αποσυναρμολογήστε τις πλευρές βγάζοντάς τις από την πίσω θέση (Αναφ. X).

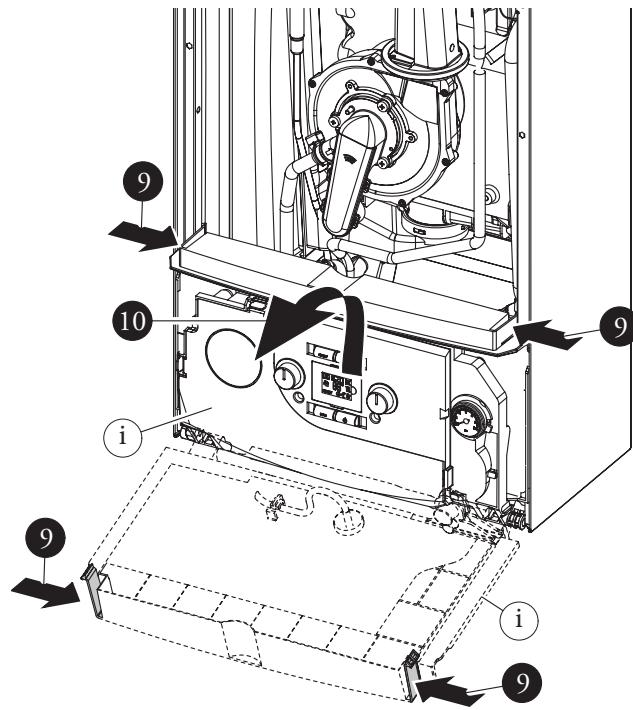

3-15d

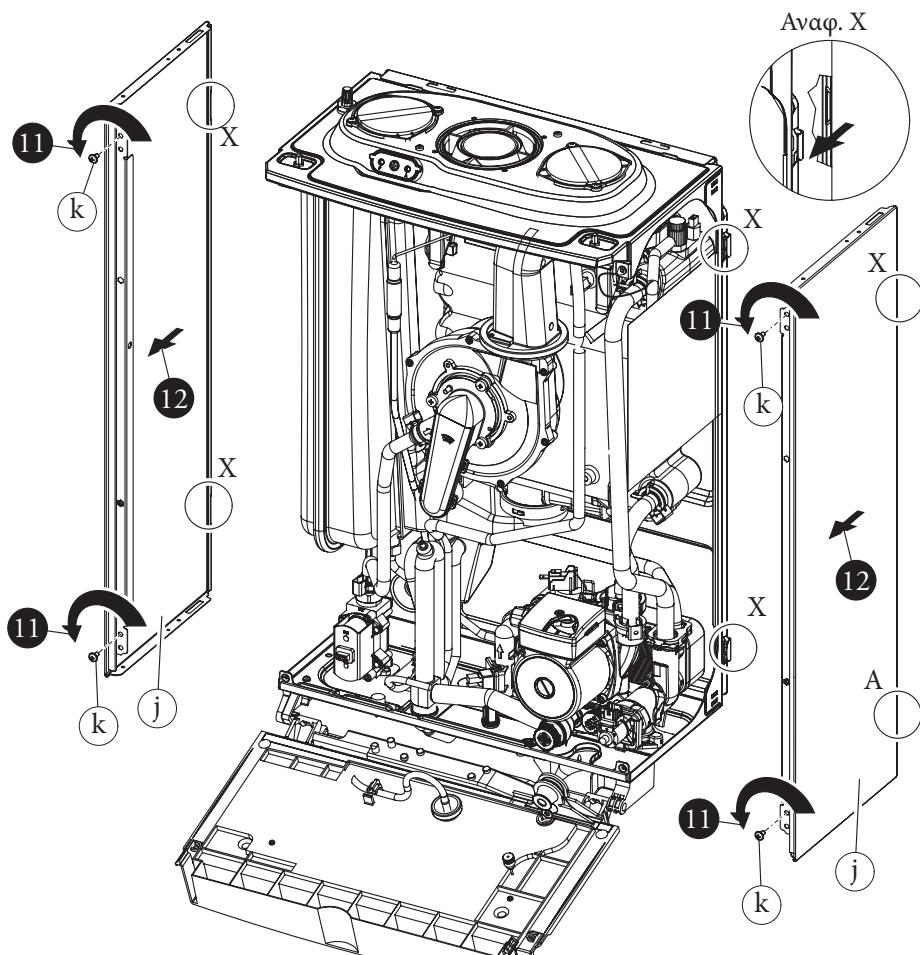

3-15e

3.22 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία ισχύος στον πίνακα έχουν αποκτηθεί με το σωλήνα αναρρόφησης-εκ-

Victrix 28 kw TT

κένωσης μήκους 0,5 μέτρων. Η ροή των αερίων αναφέρονται σε θερμαντική ισχύ που είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία των 15°C και

από την πίεση των 1013 mbar.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΘΑΝΙΟ (G20)	ΠΡΟΠΑΝΙΟ (G31)
				(%)	(kg/h)
28,0	24080	NEPO OI-KIAKHS XRHSHS	99	3,08	2,26
27,0	23220		96	2,97	2,18
26,0	22360		93	2,86	2,10
25,0	21500		89	2,74	2,01
24,0	20640		86	2,63	1,93
23,0	19780		82	2,52	1,85
22,0	18920		79	2,41	1,77
21,0	18060		75	2,29	1,68
20,0	17200		71	2,18	1,60
19,0	16340		68	2,07	1,52
18,0	15480		64	1,96	1,44
17,0	14620		60	1,85	1,36
16,0	13760		56	1,74	1,28
15,0	12900		52	1,63	1,20
14,0	12040		48	1,52	1,12
13,0	11180		44	1,41	1,04
12,0	10320		40	1,31	0,96
11,0	9460		36	1,20	0,88
10,0	8600		32	1,09	0,80
9,0	7740		28	0,98	0,72
8,0	6880		24	0,87	0,64
7,0	6020		19	0,76	0,56
6,0	5160		15	0,65	0,48
5,0	4300		10	0,54	0,40
4,0	3440		6	0,44	0,32
3,0	2580		4	0,33	0,24
2,8	2408		1	0,30	0,22

Victrix 35 KW TT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΘΑΝΙΟ (G20)	ΠΡΟΠΑΝΙΟ (G31)
			(%)	(kg/h)
34,2	29412	99	3,70	2,71
33,5	28810	97	3,62	2,66
32,5	27950	94	3,51	2,58
31,5	27090	91	3,40	2,50
30,5	26230	88	3,29	2,42
29,5	25370	85	3,19	2,34
28,5	24510	82	3,08	2,26
27,5	23650	79	2,97	2,18
26,5	22790	76	2,86	2,10
25,5	21930	73	2,75	2,02
24,5	21070	69	2,65	1,94
23,5	20210	66	2,54	1,86
22,5	19350	63	2,43	1,78
21,5	18490	60	2,32	1,70
20,5	17630	57	2,22	1,63
19,5	16770	54	2,11	1,55
18,5	15910	50	2,00	1,47
17,5	15050	47	1,89	1,39
16,5	14190	44	1,79	1,31
15,5	13330	41	1,68	1,23
14,5	12470	37	1,57	1,15
13,5	11610	34	1,46	1,07
12,5	10750	31	1,36	1,00
11,5	9890	28	1,25	0,92
10,5	9030	24	1,14	0,84
9,5	8170	21	1,03	0,76
8,5	7310	18	0,92	0,68
7,5	6450	14	0,82	0,60
6,5	5590	11	0,71	0,52
5,5	4730	7	0,60	0,44
4,5	3870	4	0,49	0,36
3,5	3010	1	0,38	0,28

3.23 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.

		G20	G31
Πίεση τροφοδοσίας	mbar (mm H ₂ O)	20 (204)	37 (377)
Victrix 28 KW TT			
Διάμετρος ακροφυσίου αερίου	mm	6,15	6,15
Μαζική ροή των καπνών με ονομαστική ισχύ	kg/h	46	47
Μαζική ροή των καπνών με ελάχιστη ισχύ	kg/h	5	5
CO ₂ έως Q. Ονομ./Ελάχ.	%	9,55 / 9,10 ±0,2	10,55 / 10,10 ±0,3
CO έως 0% του O ₂ έως Q. Ονομ./Ελάχ.	ppm	135 / 10	223 / 13
NO _x έως 0% του O ₂ έως Q. Ονομ./Ελάχ.	mg/kWh	41 / 19	39 / 25
Θερμοκρασία καπνών σε ονομαστική ισχύ	°C	51	52
Θερμοκρασία καπνών σε ελάχιστη ισχύ	°C	45	45
Victrix 35 KW TT			
Διάμετρος ακροφυσίου αερίου	mm	6,15	6,15
Μαζική ροή καπνών με ονομαστική ισχύ	kg/h	55	57
Μαζική ροή καπνών με ελάχιστη ισχύ	kg/h	7	7
CO ₂ έως Q. Ονομ./Ελάχ.	%	9,40 / 9,00 ±0,2	10,40 / 10,00 ±0,3
CO έως 0% του O ₂ έως Q. Ονομ./Ελάχ.	ppm	130 / 5	140 / 5
NO _x έως 0% του O ₂ έως Q. Ονομ./Ελάχ.	mg/kWh	34 / 21	30 / 24
Θερμοκρασία καπνών σε ονομαστική ισχύ	°C	55	55
Θερμοκρασία καπνών σε ελάχιστη ισχύ	°C	47	47

3.24 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

		Victrix 28 KW TT	Victrix 35 KW TT
Ονομαστική θερμική ροή νερού οικιακής χρήσης	kW (kcal/h)	29,1 (25057)	34,9 (30040)
Ονομαστική θερμική ροή θέρμανσης	kW (kcal/h)	24,9 (21373)	32,7 (28152)
Ελάχιστη θερμική ροή	kW (kcal/h)	2,9 (2477)	4,0 (3109)
Ονομαστική θερμική ισχύς νερού οικιακής χρήσης (ωφέλιμη)	kW (kcal/h)	28,0 (24080)	34,2 (29412)
Ονομαστική θερμική ισχύς θέρμανσης (ωφέλιμη)	kW (kcal/h)	24,0 (20640)	32,0 (27520)
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ωφέλιμη)	kW (kcal/h)	2,8 (2408)	3,9 (3354)
Ωφέλιμη θερμική Ονομ./Ελάχ. απόδοση 80/60	%	96,6 / 97,2	97,8 / 96,9
Ωφέλιμη θερμική Ονομ./Ελάχ. απόδοση 50/30	%	101,0 / 107,3	103,2 / 107,5
Ωφέλιμη θερμική απόδοση 40/30 Ονομ./Ελάχ.	%	102,3 / 108,1	106,2 / 107,6
Απώλεια θερμότητας στο περίβλημα με καυστήρα On/Off (80-60°C)	%	0,40 / 1,90	0,35 / 0,30
Απώλεια θερμότητας στην καπνοδόχο καυστήρα On/Off (80-60°C)	%	0,01 / 2,00	0,01 / 2,00
Μέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης	bar	3,0	3,0
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης	°C	90	90
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία θέρμανσης (μέγιστη λειτουργία πεδίου)	°C	20 - 85	20 - 85
Δοχείο διαστολής εγκατάστασης συνολικός όγκος	l	7,1	7,1
Προφόρτωση δοχείου διαστολής	bar	1,0	1,0
Περιεχόμενο νερού της γεννήτριας	l	1,9	2,4
Διαθέσιμο μονομετρικό με ροή 1000 l/h	kPa (m H ₂ O)	37,2 (3,8)	37,2 (3,8)
Ωφέλιμη θερμική ισχύς παραγωγής ζεστού νερού	kW (kcal/h)	28,0 (24080)	34,2 (29412)
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης	°C	30 - 60	30 - 60
Ελάχιστη πίεση (δυναμική) κύκλωμα νερού χρήσης	bar	0,3	0,3
Μέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώματος νερού θέρμανσης	bar	10,0	10,0
**Συγκεκριμένη ροή "D" σύμφωνα με το πρότυπο EN 625	l/min	13,60	16,50
Συνεχής ικανότητα λήψης (ΔΤ 30°C)	l/min	13,70	16,80
Βάρος γεμάτου λέβητα	kg	33,9	35,8
Βάρος άδειου λέβητα	kg	32,0	33,4
Ηλεκτρική σύνδεση	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Ονομαστική κατανάλωση	A	0,70	0,85
Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς	W	100	120
Κατανάλωση ισχύος από τον κυκλοφορητή	W	59	59
Τιμή ΕΕI		≤ 0,20 - Λεπτομ. 3	≤ 0,20 - Λεπτομ. 3
Κατανάλωσης ισχύος αναμετρήρα	W	36	45
Προστασία ηλεκτρικής εγκατάστασης μηχανήματος	-	IPX5D	IPX5D
Μέγιστη θερμοκρασία των προϊόντων της καύσης	°C	75	75
Κατηγορία NO _x	-	5	5
NO _x σταθμισμένο	mg/kWh	25,0	26,0
CO σταθμισμένο	mg/kWh	29,0	24,0
Είδος μηχανήματος		C13 / C33 / C43 / C53 / C83 / C93 / B23 / B53	
Κατηγορία			II 2H3P

- Οι τιμές θερμοκρασίας των καπνών αναφέρονται στη θερμοκρασία του αέρα εισόδου των 15°C και θερμοκρασία παροχής των 50°C.
- Τα στοιχεία που αφορούν την απόδοση του ζεστού νερού οικιακής χρήσης αναφέρονται σε μια δυναμική πίεση εισόδου 2 bar και σε μια θερμοκρασία εισόδου των 15°C. Οι τιμές

έχουν ληφθεί απευθείας στην έξοδο του λέβητα λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη λήψη των δηλωμένων στοιχείων είναι απαραίτητη η μίξη με κρύο νερό.

- * Η απόδοση αναφέρεται στην κατώτερη θερμαντική ισχύ.

- **Συγκεκριμένη ροή "D": ροή ζεστού νερού οικιακής χρήσης που ανταποκρίνεται σε μια μεσαία αύξηση της θερμοκρασίας 30 K, και που μπορεί να παρέχει ο λέβητας σε δύο διαδοχικές λήψεις.

3.25 ΛΕΖΑΝΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Md	Cod. Md			
Sr N°	CHK		Cod. PIN	
Type				
Qnw/Qn min.	Qnw/Qn max.	Pn min.	Pn max.	
PMS	PMW	D	TM	
NOx Class				CONDENSING

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα τεχνικά στοιχεία αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων του λέβητα

	GR
Md	Μοντέλο
Cod. Md	Κωδικός μοντέλου
Sr N°	Αριθμός σειράς
CHK	Check (έλεγχος)
Cod. PIN	Κωδικός PIN
Type	Τυπολογία εγκατάστασης (αναφ. CEN TR 1749)
Qnw min.	Ελάχιστη θερμική ροή ζεστού νερού οικιακής χρήσης
Qn min.	Ελάχιστη θερμική ροή θέρμανσης
Qnw max.	Μέγιστη θερμική ροή ζεστού νερού οικιακής χρήσης
Qn max.	Μέγιστη θερμική ροή θέρμανσης
Pn min.	Ελάχιστη θερμική ισχύς
Pn max.	Μέγιστη θερμική ισχύς
PMS	Μέγιστη πίεση εγκατάστασης
PMW	Μέγιστη πίεση ζεστού νερού οικιακής χρήσης
D	Συγκεκριμένη ροή
TM	Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
NOx Class	Κατηγορία NOx
CONDENSING	Λέβητας συμπύκνωσης

3.26 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 813/2013).


Οι αποδόσεις που υπάρχουν στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται στην ανώτατη θερμαντική ισχύ.

Μοντέλο/α:		Victrix 28 KW TT											
Λέβητες συμπύκνωσης:		NAI											
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:		OXI											
Συσκευή μικτής θέρμανσης		NAI											
Μονάδα συμπαραγωγής για τη θέρμανση του περιβάλλοντος:		OXI											
Λέβητας τύπου B1:		OXI											
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα						
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _n	24	kW	Εποχιακή ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης περιβάλλοντος	η _s	92	%						
Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη θερμική ισχύς				Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη απόδοση									
Στην ωφέλιμη θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	P ₄	24,0	kW	Στην ωφέλιμη θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	η ₄	87,6	%						
Στο 30% της ωφέλιμης θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	P ₁	7,2	kW	Στο 30% της ωφέλιμης θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	η ₁	97,6	%						
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρισμού				Άλλα στοιχεία									
Με πλήρες φορτίο	el _{max}	0,038	kW	Απώλεια θερμότητας σε αναμονή	P _{stby}	0,064	kW						
Με μερικό φορτίο	el _{min}	0,013	kW	Ενεργειακή κατανάλωση ενεργοποίησης καυστήρα	P _{ign}	0,000	kW						
Σε λειτουργία αναμονής	P _{SB}	0,006	kW	Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO _x	23	mg / kWh						
Για μικτές συσκευές θέρμανσης													
Δηλωμένο προφίλ φορτίου	XL		Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης	η _{WH}	87	%							
Καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q _{elec}	0,235	kWh	Καθημερινή κατανάλωση αερίου	Q _{fuel}	21,975	kWh						
Στοιχεία επικοινωνίας	IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY												
(*) Σύστημα υψηλής θερμοκρασίας σημαίνει 60°C για επιστροφή και 80°C κατά την παροχή.													
(**) Ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για λέβητες συμπύκνωσης σημαίνει 30°C, για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τις άλλες συσκευές 50°C θερμοκρασία επιστροφής.													


Μοντέλο/α:		Victrix 35 KW TT											
Λέβητες συμπύκνωσης:		NAI											
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:		OXI											
Λέβητας τύπου B1:		OXI											
Μονάδα συμπαραγωγής για τη θέρμανση του περιβάλλοντος:		OXI											
Συσκευή μικτής θέρμανσης:		NAI											
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα						
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _n	32	kW	Εποχιακή ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης περιβάλλοντος	η _s	93	%						
Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη θερμική ισχύς				Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη απόδοση									
Στην ωφέλιμη θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	P ₄	32,0	kW	Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	η ₄	88,0	%						
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	P ₁	9,6	kW	Στο 30% της ωφέλιμης θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	η ₁	97,5	%						
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρισμού				Άλλα στοιχεία									
Με πλήρες φορτίο	el _{max}	0,025	kW	Απώλεια θερμότητας σε αναμονή	P _{stby}	0,072	kW						
Με μερικό φορτίο	el _{min}	0,013	kW	Ενεργειακή κατανάλωση ενεργοποίησης καυστήρα	P _{ign}	0,000	kW						
Σε λειτουργία αναμονής	P _{SB}	0,006	kW	Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO _x	23	mg / kWh						
Για συσκευές μικτής θέρμανσης													
Δηλωμένο προφίλ φορτίου	XXL		Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης	η _{WH}	85	%							
Καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q _{elec}	0,272	kWh	Καθημερινή κατανάλωση αερίου	Q _{fuel}	27,202	kWh						
Στοιχεία επικοινωνίας	IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY												
(*) Σύστημα υψηλής θερμοκρασίας σημαίνει 60°C για επιστροφή και 80°C κατά την παροχή.													
(**) Ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για λέβητες συμπύκνωσης σημαίνει 30°C, για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τις άλλες συσκευές 50°C θερμοκρασία επιστροφής.													

3.27 ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 811/2013).

Victrix 28 KW TT

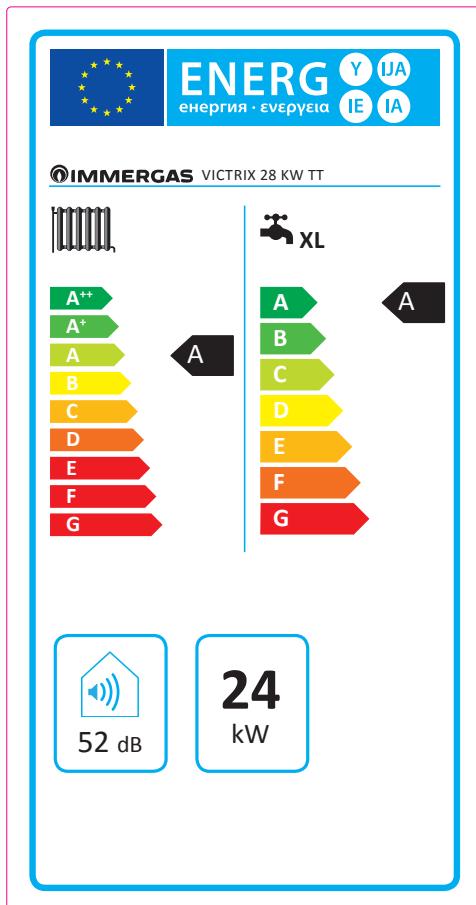

Victrix 35 KW TT

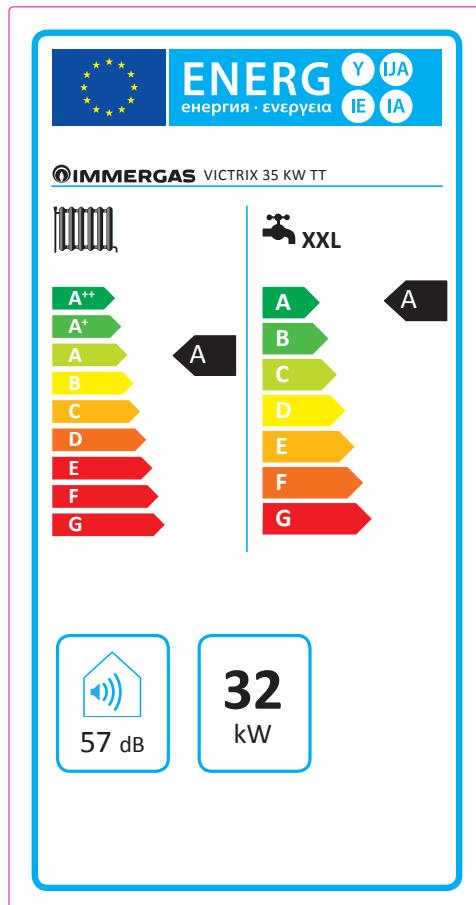

Παράμετρος	τιμή
Επήσια κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία της θέρμανσης (Q_{HE})	41,8 GJ
Επήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του ζεστού νερού οικιακής χρήσης (AEC)	52 kWh
επήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία ζεστού νερού οικιακής χρήσης (AFC)	17 GJ
Εποχιακή απόδοση της θέρμανσης του περιβάλλοντος (η_s)	92 %
Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης (η_{wh})	86 %

Παράμετρος	τιμή
Επήσια κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία της θέρμανσης (Q_{HE})	55,9 GJ
Επήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του ζεστού νερού οικιακής χρήσης (AEC)	60 kWh
επήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία ζεστού νερού οικιακής χρήσης (AFC)	22 GJ
Εποχιακή απόδοση της θέρμανσης του περιβάλλοντος (η_s)	93 %
Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης (η_{wh})	88 %

Για τη σωστή εγκατάσταση της συσκευής, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 1 του παρόντος φυλλαδίου (που απευθύνεται στο συντηρητή) και στους ισχύοντες κανονισμούς της εγκατάστασης. Για τη σωστή συντήρηση ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3 του παρόντος φυλλαδίου (που απευθύνεται στο συντηρητή) και ακολουθήστε την περιοδικότητα και τον τρόπο που υποδεικνύεται.

3.28 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ.

Σε περίπτωση που, αρχίζοντας από το λέβητα Victrix 28-35 KW TT, θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνολο, χρησιμοποιήστε τις κάρτες που αναφέρονται στην Εικ. 3-18 και 3-21. Για τη σωστή συμπλήρωση, βάλτε στους ειδικούς χώρους (όπως αναφέρεται στην έντυπη μορφή γενικής κάρτας Εικ. 3-16 και 3-19) τις τιμές που αναφέρονται στους πίνακες Εικ. 3-17 και 3-20.

Οι υπόλοιπες τιμές θα πρέπει να λαμβάνονται από τα δελτία τεχνικών δεδομένων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση του συνόλου (πχ.: ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας ολοκλήρωσης, έλεγχοι θερμοκρασίας). Χρησιμοποιήστε την κάρτα Εικ. 3-18 για “σύνολα” σχετικά με τη λειτουργία της θέρμανσης (πχ.: λέβητας + έλεγχος θερμοκρασίας). Χρησιμοποιήστε την κάρτα Εικ. 3-21 για “σύνολα” σχετικά με τη λειτουργία του νερού οικιακής χρήσης (πχ.: λέβητας + ηλιακή θερμική ενέργεια).

Έντυπη μορφή για τη συμπλήρωση της κάρτας του συνόλου των συστημάτων θέρμανσης του περιβάλλοντος.

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης περιβάλλοντος του λέβητα.

1 %

Έλεγχος της θερμοκρασίας
Από την κάρτα ελέγχου της θερμοκρασίας

Κατηγορία I) 1 %, Κατηγορία II) 2 %,
Κατηγορία III) 1,5 %, Κατηγορία IV) 2 %,
Κατηγορία V) 3 %, Κατηγορία VI) 4 %,
Κατηγορία VII) 3,5 %, Κατηγορία VIII) 5 %

2 %

Πρόσθετος λέβητας
Από την κάρτα του λέβητα

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης του περιβάλλοντος (σε %)

(- '1') x 0,1 = ± %

Ηλιακή συνεισφορά

Από την κάρτα της ηλιακής συσκευής

Διαστάσεις του συλλέκτη (σε m²)

Όγκος της δεξαμενής (σε m³)

Απόδοση του συλλέκτη (σε %)

Ταξινόμηση της δεξαμενής
A* = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

('III' x + 'IV' x) x (0,9 x / 100) x = + %

4 %

Αντλία πρόσθετης θερμότητας

Από την κάρτα της αντλίας

θερμότητας

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης του περιβάλλοντος (σε %)

(- '1') x 'II' = + %

5 %

Θερμική συνεισφορά Ε πρόσθετης αντλίας θερμότητας.

Επιλέξτε τη χαμηλότερη τιμή


0,5 x OR 0,5 x = - %

6 %

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης περιβάλλοντος του συνόλου.

7 %

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης περιβάλλοντος του συνόλου.

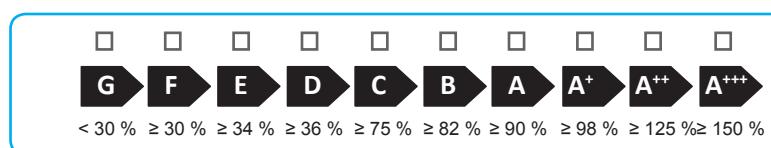

Λέβητας και πρόσθετη αντλία θερμότητας εγκατεστημένη με πομπούς θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας έως 35 °C?

Από την κάρτα της αντλίας θερμότητας

+ (50 x 'II') = %

7 %

Η ενεργειακή απόδοση όλων των προϊόντων που υποδεικνύεται στην παρούσα κάρτα μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης που έχει γίνει εφόσον μια τέτοια απόδοση επηρεάζεται από περαιτέρω παράγοντες, όπως η θερμική απώλεια στο σύστημα διανομής και το μέγεθος των προϊόντων σε σχέση με τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου.

Παράμετροι για τη συμπλήρωση της κάρτας του συνόλου.

Παράμετρος	Victrix 28 KW TT	Victrix 35 KW TT
T	92	93
ΠΓ	*	*
ΠΙΓ	1,11	0,76
ΠIV	0,43	0,30

* προσδιορίζεται συμφωνα με τον πίνακα 5 του κανονισμού 811/2013 στην περίπτωση "συνόλου" που αποτελείται από μια αντλία θερμότητας για την ολοκλήρωση του λέβητα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο λέβητας πρέπει να θεωρείται ως μονάδα συνόλου.

3-17

Γενική κάρτα των συστημάτων θέρμανσης περιβάλλοντος.

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης περιβάλλοντος του λέβητα.

Έλεγχος της θερμοκρασίας Από την κάρτα ελέγχου της θερμοκρασίας

Κατηγορία I) 1 %, Κατηγορία II) 2 %,
Κατηγορία III) 1,5 %, Κατηγορία IV) 2 %,
Κατηγορία V) 3 %, Κατηγορία VI) 4 %,
Κατηγορία VII) 3,5 %, Κατηγορία VIII) 5 %

Πρόσθετος λέβητας Από την κάρτα του λέβητα

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης περιβάλλοντος (σε %)

(-) x 0,1 = ± %

Ηλιακή συνεισφορά

Από την κάρτα της ηλιακής συσκευής

Διαστάσεις του συλλέκτη (σε m²) Όγκος της δεξαμενής (σε m³) Απόδοση του συλλέκτη (σε %)

Ταξινόμηση της δεξαμενής A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

(x + x) x (0,9 x (/ 100) x) = + %

Αντλία πρόσθετης θερμότητας Από την κάρτα της αντλίας Θερμότητας

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης περιβάλλοντος (σε %)

(-) x = + %


Θερμική συνεισφορά Ε πρόσθετης αντλίας θερμότητας.

Επιλέξτε τη χαμηλότερη τιμή 0,5 x OR 0,5 x = - %

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης περιβάλλοντος του συνόλου.

 %

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης περιβάλλοντος του συνόλου.

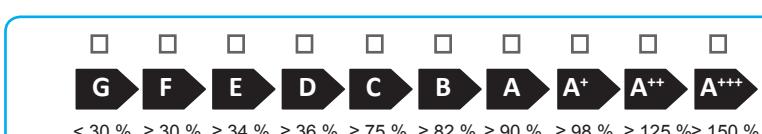

< 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150 %

Λέβητας και πρόσθετη αντλία θερμότητας εγκατεστημένη με πομπούς θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας έως 35 °C?

Από την κάρτα της αντλίας θερμότητας + (50 x) = %

Η ενεργειακή απόδοση όλων των προϊόντων που υποδεικνύεται στην παρούσα κάρτα μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης που έχει γίνει εφόσον μια τέτοια απόδοση επιτρέπεται από περαιτέρω παράγοντες, όπως η θερμική απώλεια στο σύστημα διανομής και το μέγεθος των προϊόντων σε σχέση με τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου.



3-18

IMMERGAS

47

Έντυπη μορφή για τη συμπλήρωση της κάρτας του συνόλου των συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης.

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης μικτού νερού λέβητα.

1
‘T’ %

Δηλωμένο προφίλ φορτίου:

Ηλιακή συνεισφορά

Από την κάρτα της ηλιακής συσκευής

Βοηθητική ηλεκτρική ενέργεια

$$(1,1 \times \text{‘T’} - 10\%) \times \text{‘II’} - \boxed{\text{‘III’}} - \text{‘T’} = + \boxed{\text{‘IV’}} \%$$

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης ζεστού νερού όλων των μέσων κλιματικών συνθηκών.

3
 %

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού όλων των μέσων κλιματικών συνθηκών.



Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού στις ψυχρότερες και θερμότερες κλιματικές συνθήκες.

Ψυχρότερο: 3 - 0,2 × 2 = %

Θερμότερο: 3 + 0,4 × 2 = %

Η ενεργειακή απόδοση όλων των προϊόντων που υποδεικνύεται στην παρούσα κάρτα μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης που έχει γίνει εφόσον μια τέτοια απόδοση επηρεάζεται από περαιτέρω παράγοντες, όπως η θερμική απώλεια στο σύστημα διανομής και το μέγεθος των προϊόντων σε σχέση με τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου.

Παράμετροι για τη συμπλήρωση κάρτας του συνόλου των πακέτων υγιεινής.

Παράμετρος	Victrix 28 kw TT	Victrix 35 kw TT
Τ'	74	85
ΤΓ'	*	*
ΤΙΓ'	*	*

* πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 811/2014 και τις μεταβατικές μεθόδους υπολογισμού που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 207/2014.

3-20

Κάρτα του συνόλου των συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης.

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης μικτού νερού λέβητα.

1 %

Δηλωμένο προφίλ φορτίου:

Ηλιακή συνεισφορά

Από την κάρτα της ηλιακής συσκευής


Βοηθητική ηλεκτρική ενέργεια

(1,1 x - 10 %) x - = 2 %

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης ζεστού νερού όλων των μέσων κλιματικών συνθηκών.

3 %

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού όλων των μέσων κλιματικών συνθηκών.

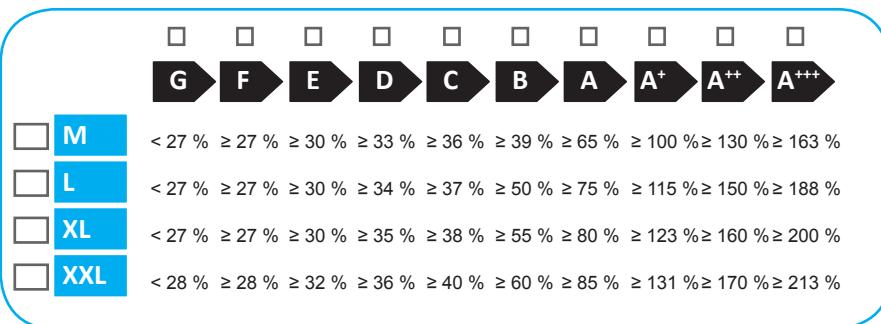

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού στις ψυχρότερες και θερμότερες κλιματικές συνθήκες.

Ψυχρότερο: 3 - 0,2 x 2 = %

Θερμότερο: 3 + 0,4 x 2 = %

Η ενεργειακή απόδοση όλων των προϊόντων που υποδεικνύεται στην παρούσα κάρτα μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης που έχει γίνει εφόσον μια τέτοια απόδοση επηρεάζεται από περαιτέρω παράγοντες, όπως η θερμική απώλεια στο σύστημα διανομής και το μέγεθος των προϊόντων σε σχέση με τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου.

3-21

Follow us

Immergas Italia



immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

Certified company ISO 9001

Cod. 1.038659GRE - rev. ST.001862/000 - 06/15 - Greco per GRECLA (GR)

This instruction booklet is made of ecological paper